



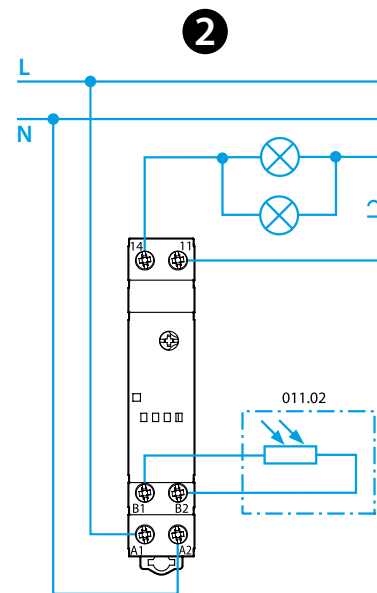

11.31

EN 60669-1 / EN 60669-2-1	
	11.31.8.230.0000 U _N (110...230) V AC (50/60 Hz) U _{min} 90 V AC U _{max} 265 V AC
	11.31.0.024.0000 U _N 12...24 V AC (50/60 Hz) / DC U _{min-max} 10.2...28.8 V AC U _{min-max} 10.2...32 V DC
	P 2.5 VA (50 Hz) / 0.9 W
	1 NO (SPST-NO) 16 A 250 V AC μ
	AC1 4000 VA AC15 (230 V AC) 750 VA
	(230 V AC) 2000 W (230 V AC) 750 W CFL-LED (230 V AC) 400 W
	IP20

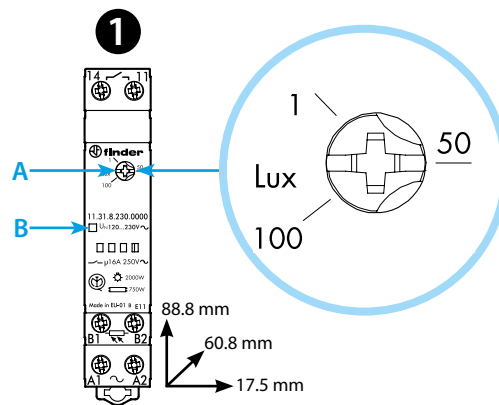

PORTUGUÊS

11.31 RELÉ FOTOELÉTRICO MODULAR

1 VISTA FRONTAL

- A Ajuste do nível de Lux
- B LED

2 ESQUEMA DE CONEXÃO

3 IMPORTANTE PARA A INSTALAÇÃO

Instalar o relé em painéis protegidos.

Recomenda-se instalar a fotocélula de forma a evitar que a luz artificial emitida pela(s) lâmpada(s) controlada(s) influencie o sensor.

Evitar possíveis interferências luminosas oportunas como faróis de carros e iluminação de fachadas.

Instalar a fotocélula em posição vertical de modo que a luz solar incida sobre a mesma.

TESTE DE FUNCIONAMENTO

Nos três primeiros ciclos, o tempo de retardo (ON e OFF) é reduzido a zero para poupar a instalação.

Para testar o funcionamento do relé deve-se cobri-lo por completo utilizando-se, por exemplo, sua própria embalagem.

NOTA

Fixação em trilho 35 mm (EN 60715)

011.02: - Fotocélula IP54. Cabos: Ø (7.5...9) mm

- Cabo Recomendado: H07RN-F (2x1.5 mm²)

Comprimento máximo do cabo entre relé e fotocélula: 50 m. (2x1.5 mm²)

(1...100) lx	
	(-20...+50)°C
T _{ON} = 15 s	
T _{OFF} = 30 s	

	0.8 Nm
	9mm
(1x6 / 2x4) mm ²	
(1x10 / 2x12) AWG	
	9mm
(1x4 / 2x2.5) mm ²	
(1x12 / 2x14) AWG	

