







7P.02/04/09 SPD Class I

								TOV L-N		TOV L-PE	TOV N-PE	System
Type	I _{PE} (μA)	U _c V AC (L-N)	U _c V AC (N-PE) or (L-PEN)	U ₀ V AC	Number of port	Dimensions L x W x H (mm)	Approvals	5s	120 min	200 ms	200 ms	
7P.02.8.260.1025	< 4	260	255	230/400 ± 10%	One Port SPD	94 x 72 x 66	VDE, EZU	335 V	440 V	1455	1200	TT
7P.04.8.260.1025	< 4	260	255			94 x 144 x 66	EZU	335 V	440 V	1455	1200	TT
7P.09.1.255.0100	< 4	-	255			94 x 36 x 66	EZU	-	-	-	1200	TT, TN-S
Minimum distance from earthed conductive surface: d = 0												





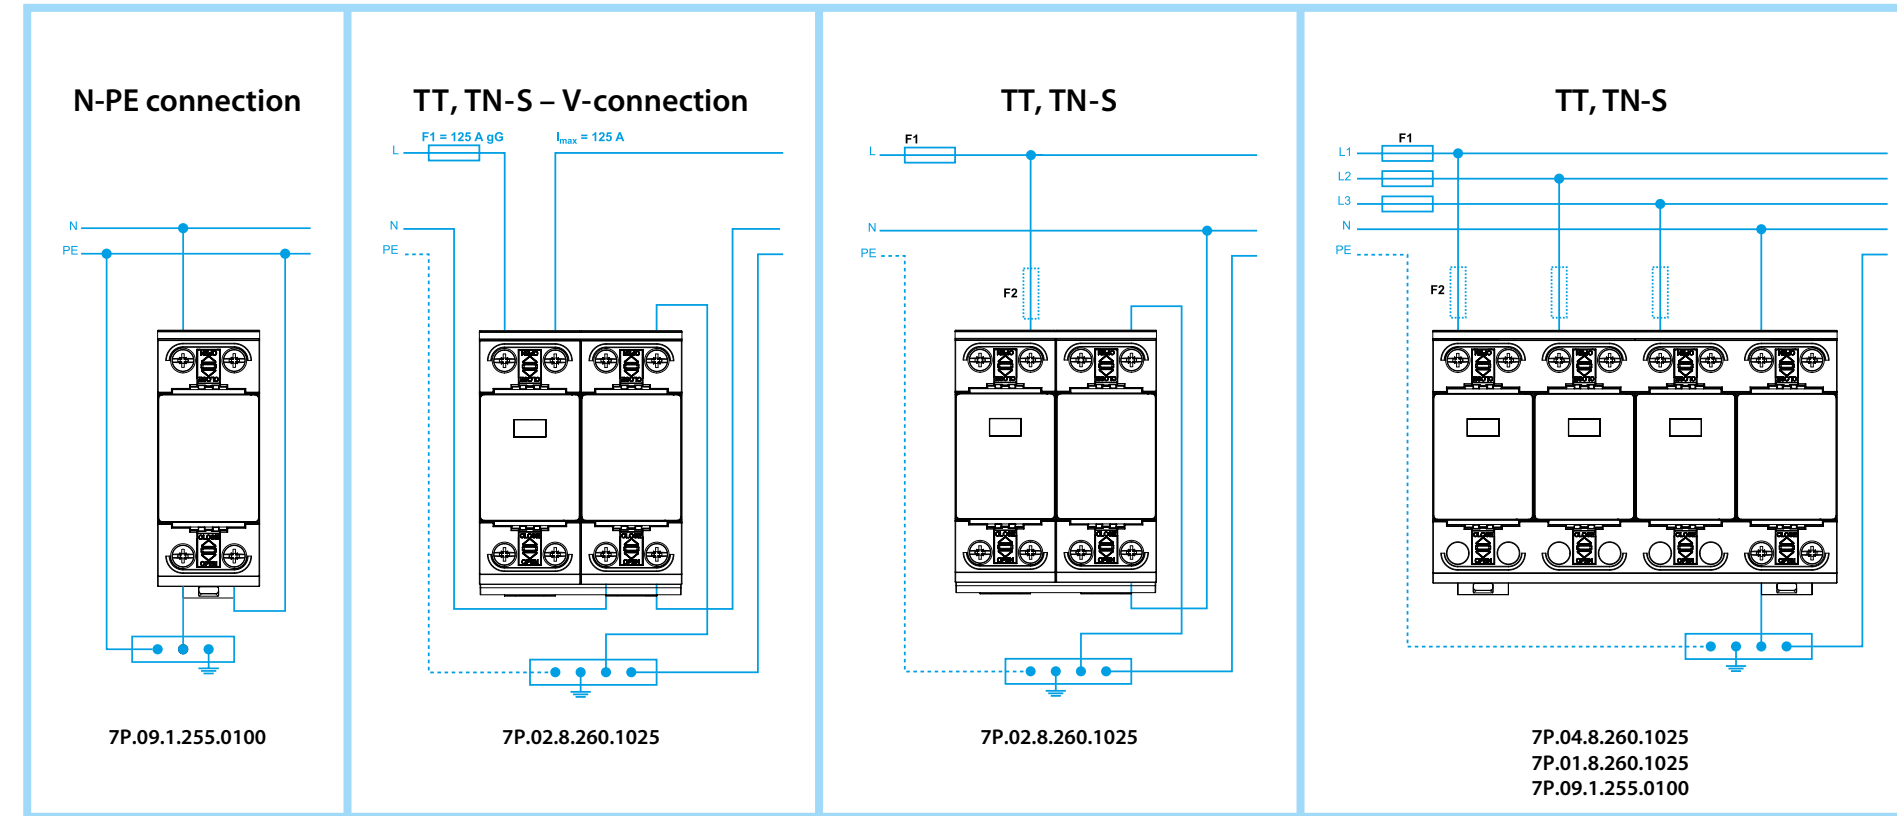


Utility Model - IB7P02VXX - 04/21 - Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

I _{fi} (N-PE)	100 A
I _{SCCR}	50 kA _{rms}
I _L V-connection	max 125 A
V-connection	max 125 A gL/gG
V-connection	max 250 A gL/gG
%	5%...95%
°C	-40...+80°C
IP20	

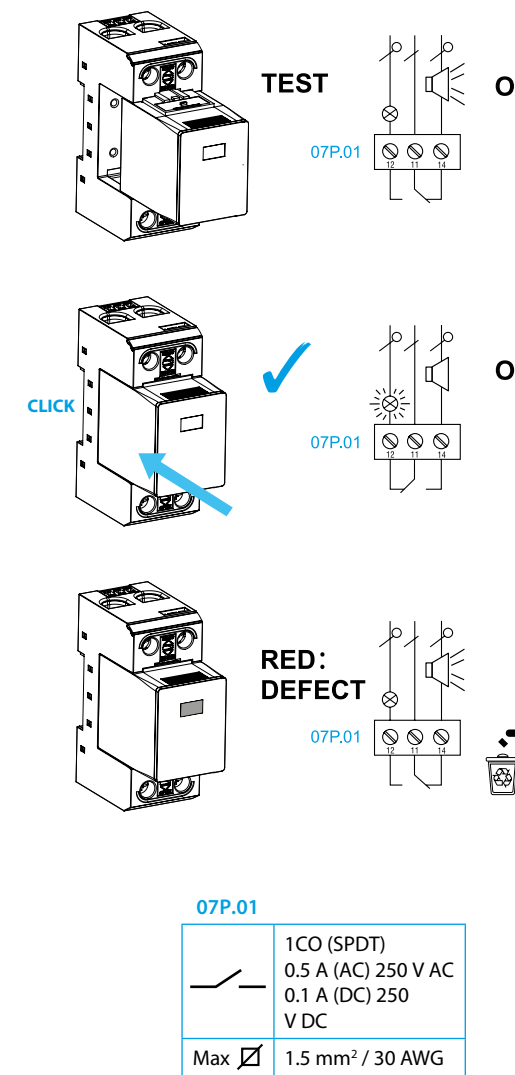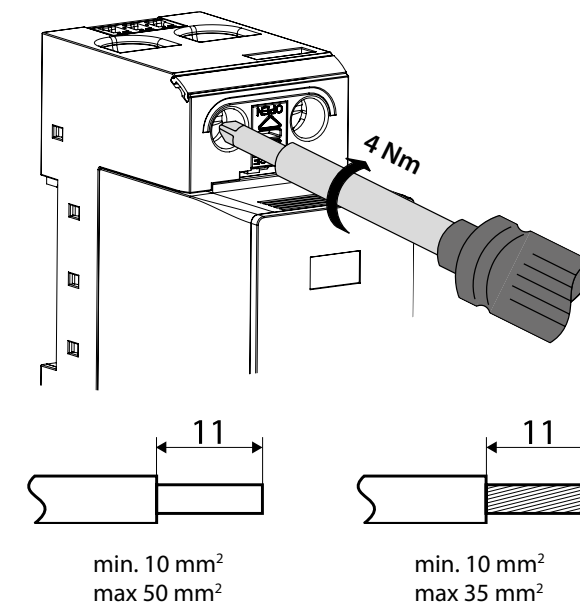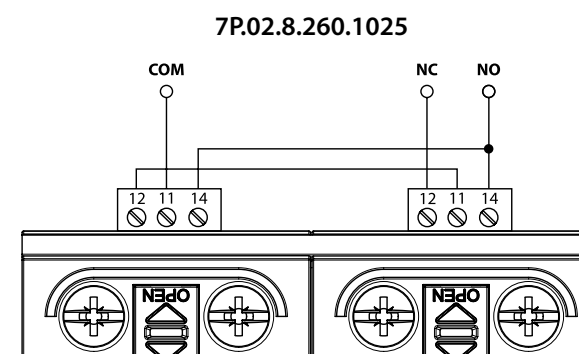

07P.01	1CO (SPDT) 0.5 A (AC) 250 V AC 0.1 A (DC) 250 V DC
Max	1.5 mm² / 30 AWG

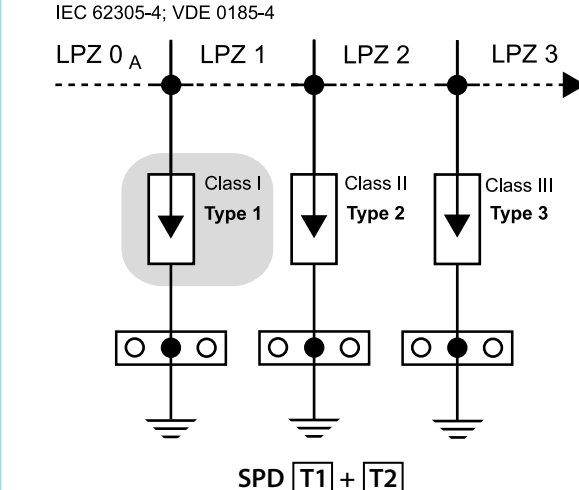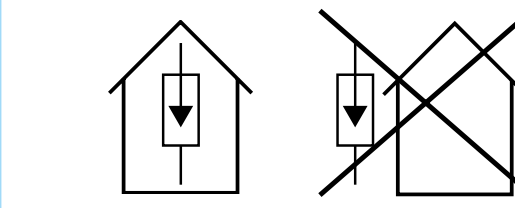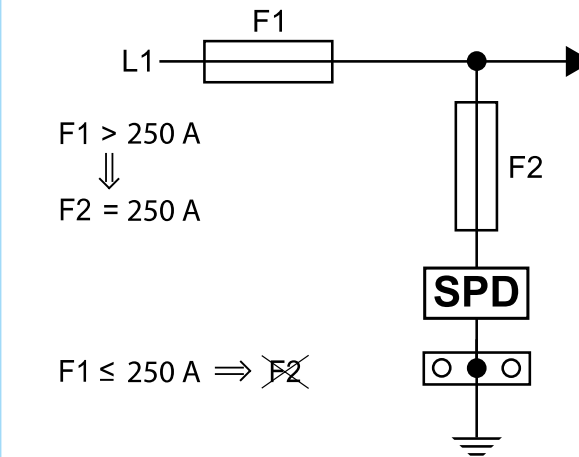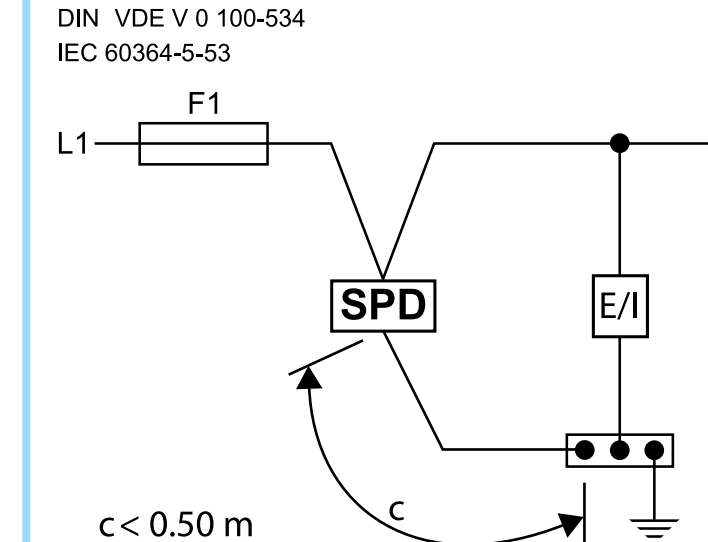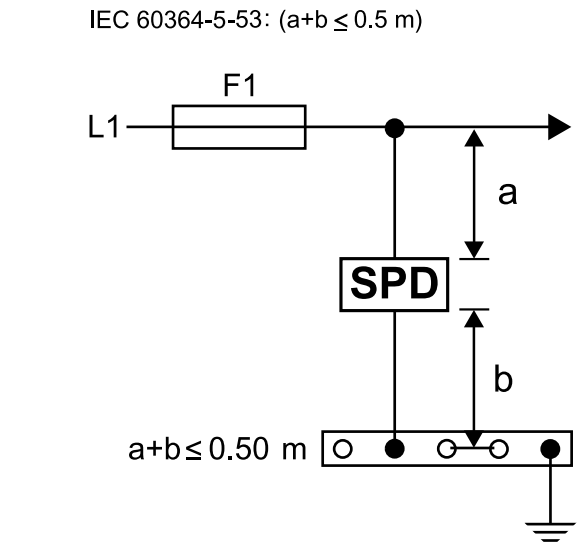

ITALIANO

Gli SPD Finder della serie 7P devono essere installati solamente da personale qualificato nel rispetto delle normative impiantistiche e delle disposizioni di sicurezza nazionali (IEC 60364-5-53, VDE 0100-534...).

Prima dell'installazione, verificare che l'apparecchio non sia danneggiato o sia stato tenuto a basse temperature in modo da evitare la formazione di condensa interna. L'apertura o la modifica del dispositivo ne fanno decadere la garanzia.

E' importante rispettare la taglia del fusibile di back-up consigliata e assicurarsi che la tensione nominale dell'impianto sia minore del valore U_c.

Nel caso in cui si debbano effettuare misure di isolamento dell'impianto è necessario sfilare tutte le cartucce dalla base al fine di avere misure esatte.

Al termine della misura, reinserire le cartucce nella base del SPD.

Per altre informazioni tecniche sul prodotto e le sue applicazioni: **Numero Verde 800-012613**