

Módulos temporizadores



Máquinas de
cerámica



Máquinas de
papel



Máquinas
empaquetadoras



Máquinas
tipográficas




Máquinas
de procesar
madera



Máquinas de
procesamiento
de leche



Máquinas textiles



SERIE
86

Módulos temporizadores para utilizar con relé y zócalo.

86.00 - Módulo temporizador multifunción y multitensión

86.30 - Módulo temporizador bifunción y multitensión


- Módulos temporizadores para zócalos serie 90, 92, 96 para tipo 86.00 y 90, 92, 94, 95, 96, 97 para tipo 86.30
- Amplio campo de alimentación: 12...240 V AC/DC (86.00)
12...24 V AC/DC o 230...240 V AC (86.30)
- Indicador LED
- Variantes ATEX disponibles

86.00



- Escala de tiempo: de 0.05 s a 100 h
- Multifunción
- Montaje en zócalos tipo 90.02, 90.03, 92.03 y 96.04

AI: Temporizado a la puesta en tensión
DI: Intervalo
SW: Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)
BE: Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)
CE: Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar)
DE: Intervalo al inicio del mando
EE: Intervalo al final del mando
FE: Intervalo al inicio y al final del mando

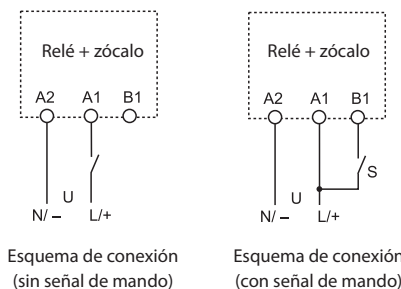

* Para las variantes ATEX ver la tabla "Otros datos" en página 4

Dimensiones ver página 5

Características de los contactos*

Configuración de contactos	
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea	A
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación	V AC
Carga nominal en AC1	VA
Carga nominal en AC15 (230 V AC)	VA
Motor monofásico (230 V AC)	kW
Capacidad de ruptura en DC1: 24/110/220 V	A
Carga mínima conmutable	mW (V/mA)
Material estándar de los contactos	

Características de la alimentación*

Tensión de alimentación nominal (U _N)	V AC (50/60 Hz)
Potencia nominal en AC/DC	W
Campo de funcionamiento	V AC (50/60 Hz)
	DC

Características generales

Ajuste de la temporización	
Repetitividad	%
Tiempo de restablecimiento	ms
Duración mínima del impulso de mando	ms
Precisión de regulación - al final de escala	%
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1	ciclos
Temperatura ambiente	°C
Categoría de protección	


Homologaciones (según los tipos)

86.30



- Escala de tiempo: de 0.05 s a 100 h
- Bifunción
- Montaje en zócalos tipo 90.02, 90.03, 92.03, 94.P3, 94.P4, 94.02, 94.03, 94.04, 95.P3, 95.P5, 95.03, 95.05, 96.02, 96.04, 97.P1, 97.P2, 97.01 y 97.02

AI: Temporizado a la puesta en tensión
DI: Intervalo



Ver relé serie 56, 60 y 62
Nota: no usar con relé 62.3x.x012.x300 y 62.3x.x012.x600

Ver relé serie 40, 46, 55, 56, 60 y 62

Codificación

Ejemplo: serie 86, módulo temporizador multifunción, alimentación (12...240)V AC/DC.

8 6 . 0 0 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Serie _____

Tipo _____

0 = Multifunción (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)

3 = Bifunción (AI, DI)

Número contactos _____

Ver relé serie 40, 46, 55, 56, 60 y 62

Elegir el número de contactos en función de la combinación relé/zócalo, según la tabla de combinaciones.

Tensión de alimentación

024 = (12...24)V AC/DC (solo 86.30)

120 = (110...125)V AC (solo 86.30)

240 = (12...240)V AC/DC (solo 86.00)

240 = (12...48)V AC/DC

(solo 86.00.0.240.0073)

240 = (230...240)V AC (solo 86.30)

Tipo de alimentación

0 = AC (50/60 Hz)/DC

8 = AC (50/60 Hz)

Combinaciones

Número de contactos	Tipo de relé	Tipo de zócalo	Módulo temporizador
1	40.31	95.P3/95.03	86.30
1	40.51/61	95.P5/95.05	86.30
1	46.61	97.P1/97.01	86.30
2	40.52/40.62	95.P5/95.05	86.30
2	46.52	97.P2/97.02	86.30
2	55.32	94.P4/94.02	86.30
2	56.32	96.02	86.30
2	60.12	90.02	86.00/86.30
2	62.32	92.03	86.00/86.30
3	55.33	94.P3/94.03	86.30
3	60.13	90.03	86.00/86.30
3	62.33	92.03	86.00/86.30
4	55.34	94.P4/94.04	86.30
4	56.34	96.04	86.00/86.30

Otros datos variantes Temporizador ATEX

Códigos disponibles	Tensión de alimentación	Rango de funcionamiento	Temperatura ambiente
86.00.0.240.0073	12-48 V AC/DC	10.2...60 V AC/DC	-20...+50°C
86.30.0.024.0073	12-24 V AC/DC	9.6...33.6 V AC/DC	-20...+50°C

Marcado - variantes ATEX - ATEX, II 3G Ex ec IIC Gc


MARCADO	
	Marcado para la protección contra las explosiones
II	Componente para instalaciones de superficie (distintas a las mineras)
3	Categoría 3: nivel de protección normal
GAS	G Atmósfera explosiva por la presencia gas, vapores o nieblas explosivas
	Ex ec Seguridad aumentada
	IIC Grupo del Gas
	Gc Nivel de protección de equipos
-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C Rango de temperatura ambiente	
EPTI 17 ATEX 0264 U EPTI: identificativo del organismo acreditado que concede el certificado de tipo 17: año de concesión del certificado 0264: número del certificado de tipo	
U: componente ATEX	



Características generales

Características CEM				
Tipo de prueba		Norma de referencia	86.00	86.30
Descarga electrostática	en el contacto	EN 61000-4-2	4 kV	n.a.
	en aire	EN 61000-4-2	8 kV	8 kV
Campo electromagnético de la radiofrecuencia (80 ÷ 1000 MHz)		EN 61000-4-3	10 V/m	10 V/m
Transitorios rápidos (burst) (5-50 ns, 5 kHz) sobre los bornes de la alimentación		EN 61000-4-4	4 kV	2 kV
Impulsos de tensión (1.2/50 µs) sobre los bornes de la alimentación	modo común	EN 61000-4-5	4 kV	2 kV
	modo diferencial	EN 61000-4-5	4 kV	1 kV
Interferencias de radiofrecuencia de modo común (0.15 ÷ 80 MHz) sobre los bornes de la alimentación		EN 61000-4-6	10 V	10 V
Emisiones conducidas e irradiadas		EN55022	clase B	clase B
Otros datos		86.00	86.30	
Absorción con control externo (B1)	mA	1	—	
Potencia disipada al ambiente	en vacío	W 0.1 (12 V) - 1 (230 V)	0.2	
	con carga nominal	Ver relé serie 56, 60 y 62	Ver relé serie 40, 46, 55, 56, 60, 62	

Escalas de tiempo

						
(0.05...1)s	(0.5...10)s	(5...100)s	(0.5...10)min	(5...100)min	(0.5...10)h	(5...100)h


NOTA: las escalas de tiempo y las funciones deben ser fijadas antes de conectar el temporizador.

En las funciones con señal de mando se garantiza el tiempo mínimo de 0.05 s.


Para tiempos muy cortos puede ser necesario tener en cuenta el tiempo de respuesta del relé utilizado.

Dimensiones

Tipo 86.00

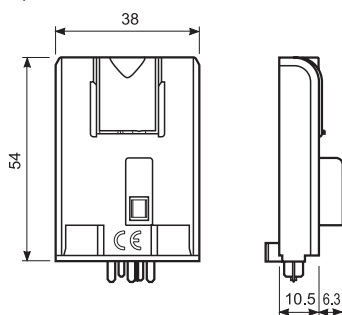

Tipo 86.30

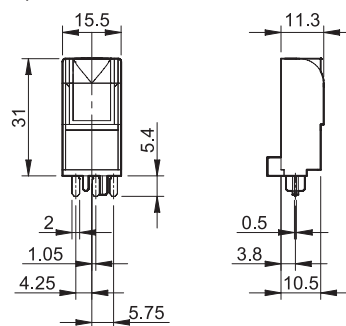

Funciones

U = Alimentación

S = Señal de mando

= Contacto NA del relé

LED Tipo 86.00	LED Tipo 86.30	Alimentación	Contacto NA
		No presente	Abierto
		Presente	Abierto
		Presente	Abierto (tempor. en marcha)
		Presente	Cerrado



Sin señal de mando = Arranque a través del contacto de alimentación (A1).

Con señal de mando = Arranque a través del contacto de control (B1).

Esquema de conexión

Tipo 86.00

Sin señal de mando

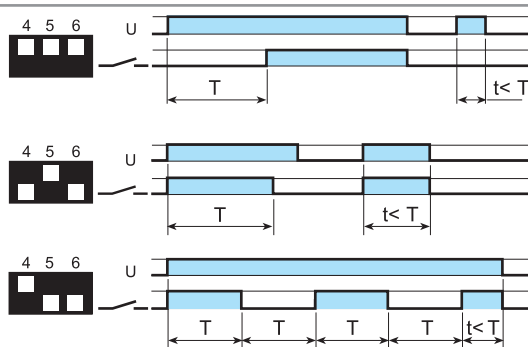

(AI) Temporizado a la puesta en tensión.

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentación del temporizador.



(DI) Intervalo.

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.

(SW) Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo).

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce inmediatamente alternar entre OFF (relé desexcitado) y ON (relé excitado) mientras se aplique energía. El ciclo es 1:1 (tiempo on = tiempo off).

Con señal de mando

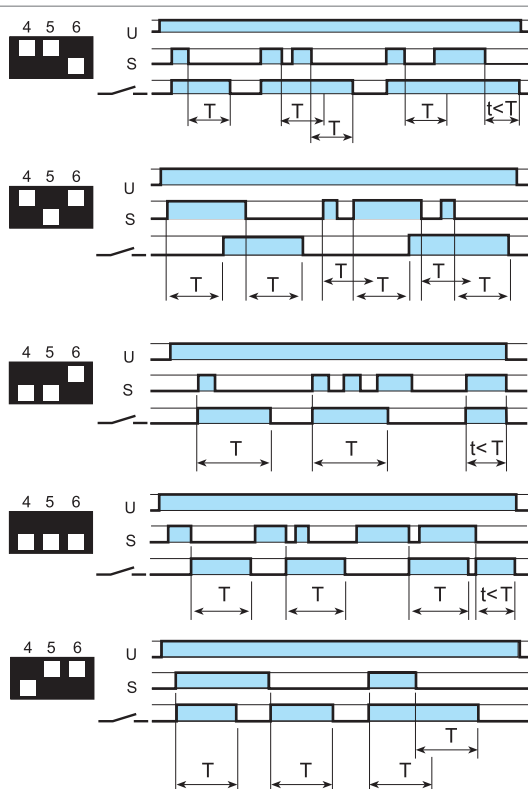

(BE) Temporizado al corte (con alimentación auxiliar).

Se aplica tensión de forma permanente al temporizador. El relé se excita al cierre del contacto de mando. Se desexcita, una vez finalizado el mando, cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

(CE) Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar).

Se aplica tensión de forma permanente al temporizador. El relé se excita cuando se cierra el contacto de mando y después de que haya transcurrido el tiempo establecido. La excitación se mantiene cuando se abre el contacto de mando, el relé se desexcita después de que haya transcurrido el tiempo establecido.

(DE) Intervalo al inicio del mando.

Se aplica tensión de forma permanente al temporizador. Con el inicio de la señal de mando, tanto de corta duración como mantenida, los contactos de salida cambian de estado y se mantienen durante el tiempo prefijado.

(EE) Intervalo al final del mando.



Se aplica tensión de forma permanente al temporizador. El relé se excita en el flanco permanente del contacto de mando. Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

(FE) Intervalo al inicio y al corte de la señal de mando.

Se aplica tensión de forma permanente al temporizador. El relé se excita tanto en el flanco ascendente como en el descendente del contacto de mando. Se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo establecido.

Esquema de conexión

Tipo 86.30

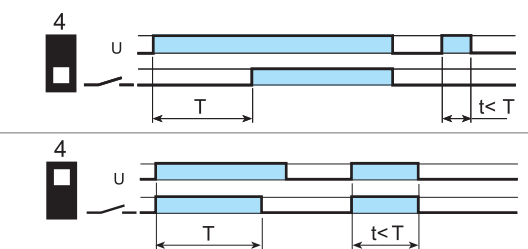

(AI) Temporizado a la puesta en tensión.

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez ha transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita solo cuando se corta la alimentación del temporizador.

(DI) Intervalo.

Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita.




90.03

Homologaciones
(según los tipos):


(según los tipos):



Zócalo con bornes de jaula		90.02	90.02.0	90.03	90.03.0
montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)		Azul	Negro	Azul	Negro
Tipo de relé		60.12		60.13	
Accesorios					
Brida de retención metálica		090.33			
Puente de 6 terminales		090.06			
Etiqueta de identificación		090.00.2			
Módulo temporizador		86.00, 86.30			
Características generales					
Terminal A1 duplicado (para facilitar la conexión del start)		—			
Valor nominal		10 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica		2 kV AC			
Categoría de protección		IP 20			
Temperatura ambiente		°C	−40...+70		
	Par de apriete	Nm	0.6		
Longitud de pelado del cable		mm	10		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 90.02 y 90.03			hilo rígido	hilo flexible	
		mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5	
		AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14	

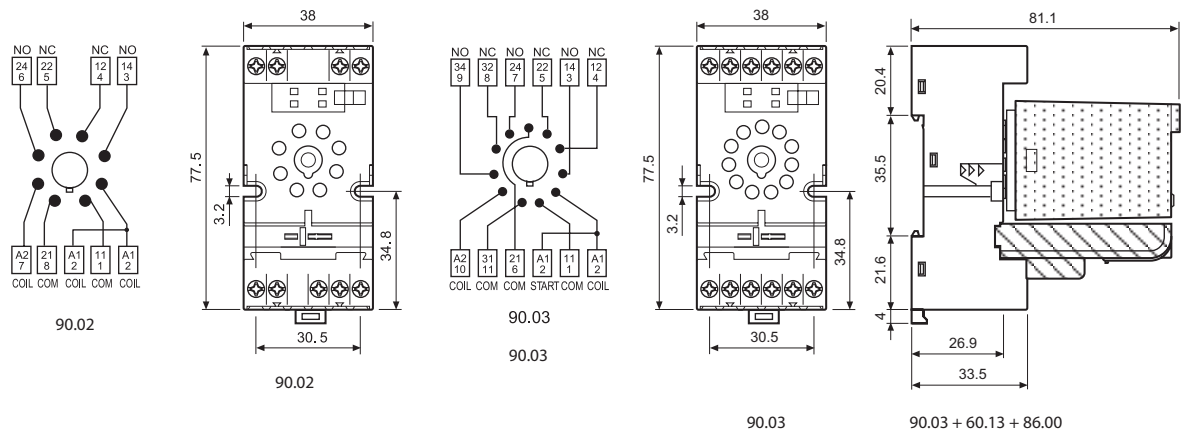


Puente de 6 terminales para zócalos 90.02 y 90.03	090.06
Valor nominal	10 A - 250 V



090.06

Homologaciones
(según los tipos):

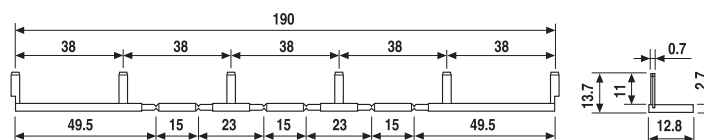






92.03
Homologaciones
(según los tipos):



Zócalo con bornes de jaula		92.03	92.03.0
montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)		Azul	Negro
Tipo de relé		62.32, 62.33	
Accesorios			
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)		092.71	
Etiqueta de identificación		092.00.2	
Módulos temporizados		86.00, 86.30	
Características generales			
Valor nominal		16 A - 250 V	
Rigidez dieléctrica		6 kV (1.2/50 μs) entre bobina y contactos	
Categoría de protección		IP 20	
Temperatura ambiente		°C -40...+70 (ver diagrama L92)	
 Par de apriete	Nm	0.8	
Longitud de pelado del cable		mm 10	
Capacidad de conexión de los bornes para zócalo 92.03		hilo rígido	hilo flexible
	mm²	1 x 10 / 2 x 4	1 x 6 / 2 x 4
	AWG	1 x 8 / 2 x 12	1 x 10 / 2 x 12

L 92 - Corriente de conmutación en función de la temperatura ambiente

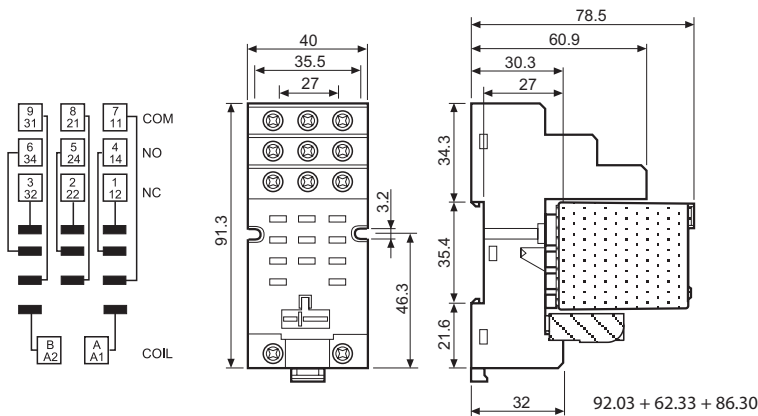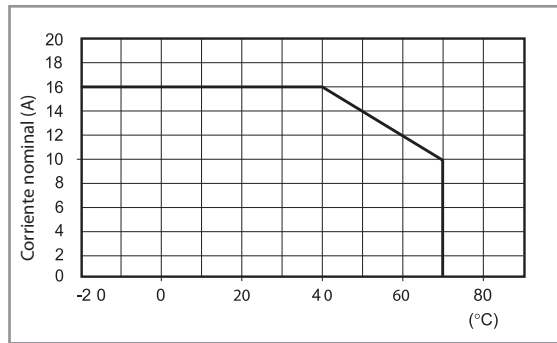



94.P4


Homologaciones
(según los tipos):



cUL US Combinación relé/
zócalo






094.91.3



060.48

Zócalo con bornes push-in montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715)		94.P3 Azul	94.P4 Azul
Tipo de relé		55.33	55.32, 55.34
Accesorios			
Brida de retención metálica			094.71
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)			094.91.3
Puente de 6 terminales			094.56
Etiqueta de identificación			094.00.4
Puente de 2 terminales			094.52.1
Puente de 2 terminales			097.52
Soporte para etiquetas de identificación			097.00
Módulos temporizados (ver tabla abajo)			86.30
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 094.91.3 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm para impresoras de transferencia térmica CEMBRE			060.48
Características generales			
Valor nominal		10 A - 250 V	
Rigidez dieléctrica		2 kV AC	
Categoría de protección		IP 20	
Temperatura ambiente		°C -40...+70	
Longitud de pelado del cable		mm 8	
Capacidad mínima de conexión de los bornes para zócalos 94.P3 y 94.P4		hilo rígido	hilo flexible
		mm ² 0.5	0.5
		AWG 21	21
Capacidad máxima de conexión de los bornes para zócalos 94.P3 y 94.P4		hilo rígido	hilo flexible
		mm ² 2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
		AWG 2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14

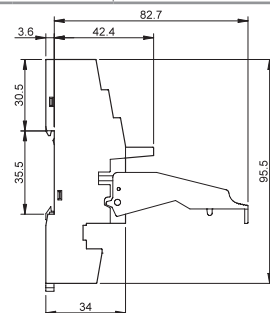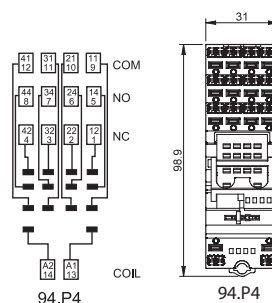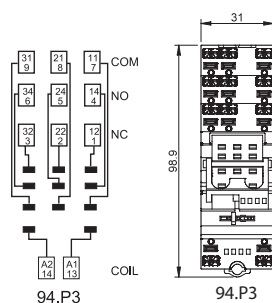

094.56



094.52.1



097.52




097.00




86.30


Puente de 6 terminales para zócalos 94.P3 y 94.P4	094.56 (azul)
Valor nominal	10 A - 250 V




Puente de 2 terminales para zócalos 94.P3 y 94.P4	094.52.1
Valor nominal	10 A - 250 V



Puente de 2 terminales para zócalos 94.P3 y 94.P4	097.52
Valor nominal	10 A - 250 V



Soporte para etiquetas de identificación para zócalos 94.P3 y 94.P4	097.00
--	--------



Módulo temporizador serie 86	
(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos): 



94.04

Homologaciones


(según los tipos):



Combinación relé/
zócalo



094.91.3



060.48

Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm
(EN 60715)

Tipo de relé

94.02
azul

94.02.0
Negro

94.03
Azul

94.03.0
Negro

94.04
Azul

94.04.0
Negro

55.32

55.33

55.32, 55.34

Accesorios

Brida de retención metálica

094.71

Palanca de retención y extracción plástica
(suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)

094.91.3

094.91.30

094.91.3

094.91.30

094.91.3

094.91.30

Puente de 6 terminales

094.06

094.06.0

094.06

094.06.0

094.06

094.06.0

Etiqueta de identificación

094.00.4

Soporte para etiquetas de identificación

097.00

Módulos temporizados (ver tabla abajo)

86.30

Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención
y extracción plástica 094.91.3 y para soporte para etiquetas de
identificación 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm para impresoras
de transferencia térmica CEMBRE

060.48

Características generales

Valor nominal

10 A - 250 V

Rigidez dieléctrica

2 kV AC

Categoría de protección

IP 20

Temperatura ambiente

°C -40...+70

Par de apriete

Nm

0.5

Longitud de pelado del cable

mm

8

Capacidad de conexión de los bornes
para zócalos 94.02/03/04

hilo rígido


mm² 1 x 6 / 2 x 2.5

hilo flexible

1 x 4 / 2 x 2.5

AWG 1 x 10 / 2 x 14

1 x 12 / 2 x 14

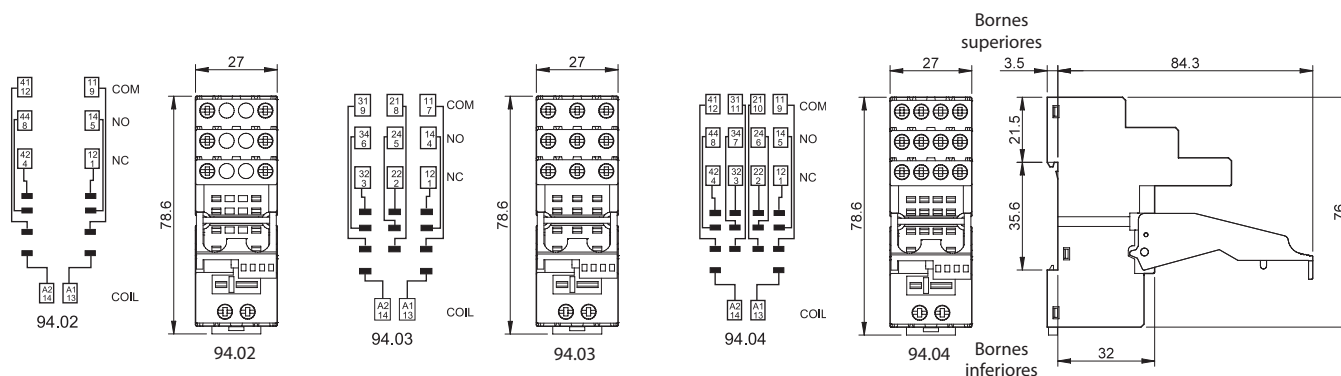



Puente de 6 terminales para zócalos 94.02, 94.03 y 94.04

Valor nominal

094.06 (azul)

094.06.0 (negro)

10 A - 250 V



094.06

Módulo temporizador serie 86

(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.0.024.0000

(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.120.0000


(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos):



86.30




95.P5

Homologaciones
(según los tipos):



095.91.3





060.48


Zócalo con bornes push-in montaje en panel o carril de 35 mm		
Tipo de relé	95.P3	95.P5
	40.31	40.51/ 52/ 61/ 62
Accesorios		
Brida de retención metálica		095.71
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)		095.91.3
Puente de 8 terminales		097.58
Puente de 2 terminales (reticulado de 12.5 mm)		097.52
Puente de 2 terminales (reticulado de 4.6 mm)		097.42
Soporte para etiquetas de identificación (para etiquetas tipo 060.48)		097.00
Módulos temporizados (ver tabla abajo)		86.30
Etiqueta de identificación		095.00.4
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.91.3 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impresora de transferencia térmica CEMBRE		060.48
Características generales		
Valor nominal	10 A - 250 V*	
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos	
Categoría de protección	IP 20	
Temperatura ambiente	°C -40...+70 (ver diagrama L95)	
Longitud de pelado del cable	mm	8
Capacidad mínima de conexión de los bornes para zócalos 95.P3 y 95.P5	hilo rígido	hilo flexible
	mm ² 0.5	0.5
	AWG 21	21
Capacidad máxima de conexión de los bornes para zócalos 95.P3 y 95.P5	hilo rígido	hilo flexible
	mm ² 2 x 1.5 / 1 x 2.5	2 x 1.5 / 1 x 2.5
	AWG 2 x 18 / 1 x 14	2 x 18 / 1 x 14

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).
Con relés 40.51 utilizar los bornes 21, 12 y 14.

L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

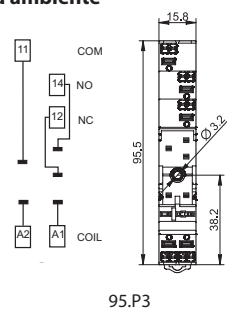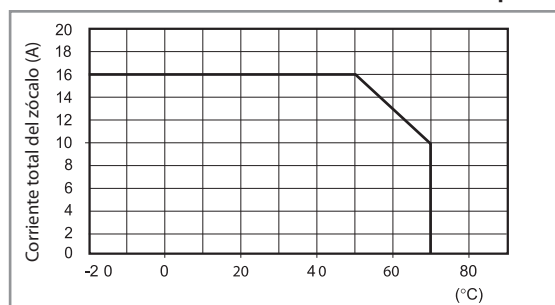

95.P3

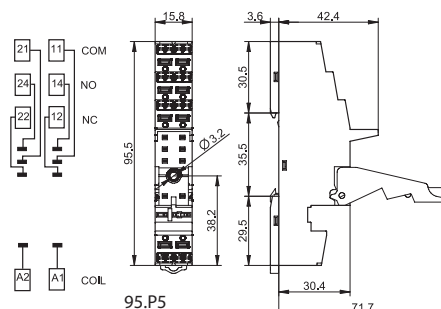

95.P5



097.58



097.52



097.42




097.00



86.30

Puente de 8 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5		097.58
Valor nominal		10 A - 250 V
Puente de 2 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5		097.52
Valor nominal		10 A - 250 V
Puente de 2 terminales para zócalos 95.P3 y 95.P5		097.42
Valor nominal		10 A - 250 V
Soporte para etiquetas de identificación para zócalos 95.P3 y 95.P5		097.00
Módulo temporizador serie 86		
(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.0.024.0000	
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.120.0000	
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.240.0000	
Homologaciones (según los tipos):		




95.05
Homologaciones
(según los tipos):



US Combinación relé/zócalo



095.01





060.48


Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm		95.03 (azul)	95.03.0 (negro)	95.05 (azul)	95.05.0 (negro)
Tipo de relé		40.31		40.51, 40.52, 40.61, 40.62	
Accesorios					
Brida de retención metálica		095.71			
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)		095.01	095.01.0	095.01	095.01.0
Puente de 8 terminales		095.18	095.18.0	095.18	095.18.0
Soporte para etiquetas de identificación (para etiquetas tipo 060.48)		097.00			
Etiqueta de identificación		095.00.4			
Módulos temporizados (ver tabla abajo)		86.30			
Juego de etiquetas de identificación para palanca de retención y extracción plástica 095.01 y para soporte para etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas, 6 x 12 mm, para impresoras de transferencia térmica CEMBRE		060.48			
Características generales					
Valor nominal		10 A - 250 V*			
Rigidez dieléctrica		6 kV (1.2/50 μs) entre bobina y contactos			
Categoría de protección		IP 20			
Temperatura ambiente		°C -40...+70 (ver diagrama L95)			
 Par de apriete		Nm	0.5		
Longitud de pelado del cable		mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 95.03 y 95.05			hilo rígido		hilo flexible
		mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
		AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14

* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).


L 95 - Corriente total del zócalo en función de la temperatura ambiente

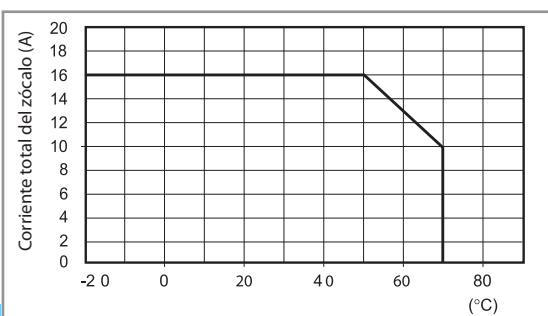

95.03

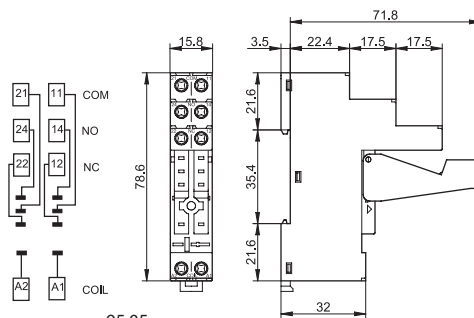


95.05



095.18

Puente de 8 terminales para zócalos 95.03 y 95.05	095.18 (azul)	095.18.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	



Módulo temporizador serie 86

(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)	86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos):




86.30



96.02

Homologaciones
(según los tipos):




96.04

Homologaciones
(según los tipos):




094.91.3


Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)	96.02 Azul	96.02.0 Negro	96.04 Azul	96.04.0 Negro
Tipo de relé	56.32		56.34	
Accesorios				
Brida de retención metálica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SMA)	094.71		096.71	
Palanca de retención y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)	094.91.3	094.91.30	—	—
Puente de 6 terminales	094.06	094.06.0	—	—
Etiqueta de identificación	095.00.4		090.00.2	
Módulos temporizados	86.30		86.00, 86.30	
Características generales				
Valor nominal	12 A - 250 V			
Rigidez dieléctrica	2 kV AC			
Categoría de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C	−40...+70		
 Par de apriete	Nm	0.8		
Longitud de pelado del cable	mm	8		
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 96.02/04		hilo rígido		hilo flexible
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14



96.02




96.04

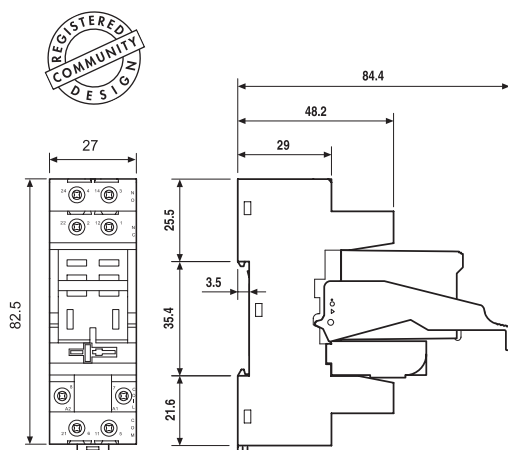

96.02

96.02 + 56.32 + 094.91.3 + 86.30

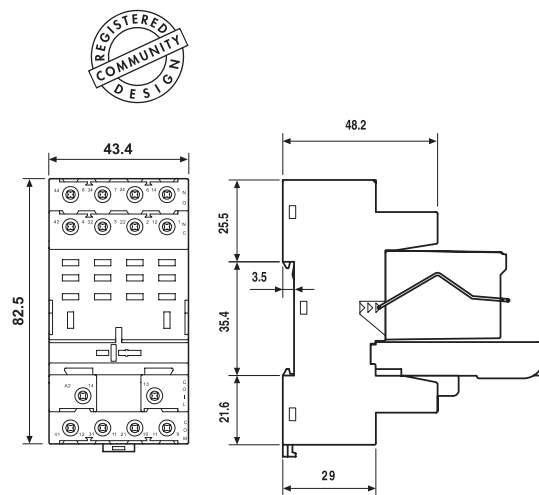


96.04


96.04 + 56.34 + 096.71 + 86.00



094.06

Puente de 6 terminales para zócalo 96.02		094.06 (azul)	094.06.0 (negro)
Valor nominal		10 A - 250 V	

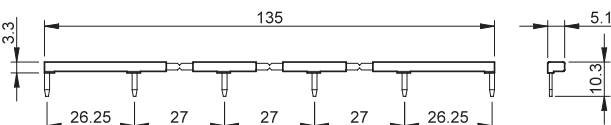




97.P2

Homologaciones
(según los tipos):



097.01



060.48

Zócalo con bornes push-in montaje en panel o carril 35 mm
(EN 60715)

Tipo de relé

97.P1

97.P2

46.61

46.52

Accesorios

Palanca de retención y extracción plástica
(suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)

097.01

Brida de retención metálica

097.71

Etiqueta de identificación

095.00.4

Puente de 8 terminales

097.58

Puente de 2 terminales

097.52

Puente de 2 terminales

097.42

Soporte para etiquetas de identificación

097.00

Módulos temporizados (ver tabla abajo)

86.30

Juego de etiquetas de identificación para soporte para
etiquetas de identificación 097.00, 48 etiquetas,
6 x 12 mm, para impresoras de transferencia térmica CEMBRE

060.48

Características generales

Valor nominal

16 A-250 V AC

8 A-250 V AC

Rigidez dieléctrica

6 kV (1.2/50 µs) entre bobina y contactos

Categoría de protección

IP 20

Temperatura ambiente

°C -40...+70 (ver diagrama L97)

Longitud de pelado del cable

mm 8

Capacidad mínima de conexión de los bornes
para zócalos 97.P1 y 97.P2

hilo rígido

hilo flexible

mm² 0.5

0.5

AWG 21

21

Capacidad máxima de conexión de los bornes
para zócalos 97.P1 y 97.P2

hilo rígido

hilo flexible



mm² 2 x 1.5 / 1 x 2.5

2 x 1.5 / 1 x 2.5


AWG 2 x 18 / 1 x 14

2 x 18 / 1 x 14


**L 97 - Corriente de conmutación en función de la
temperatura ambiente**

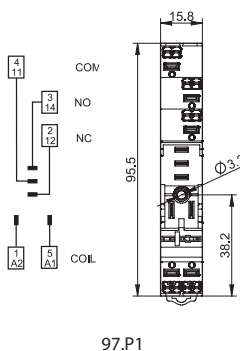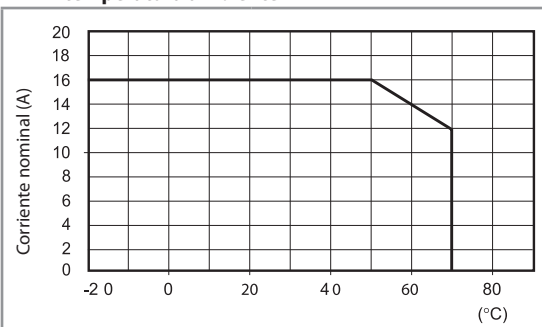

97.P1

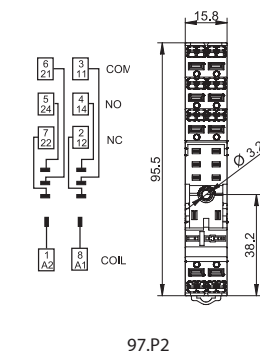

97.P2

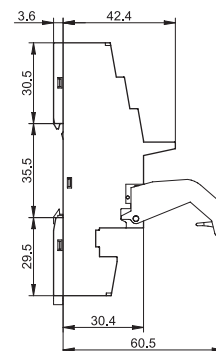

097.58



097.52



097.42



097.00




86.30

Puente de 8 terminales para zócalos 97.P1 y 97.P2

Valor nominal

097.58

10 A - 250 V




Puente de 2 terminales para zócalos 97.P1 y 97.P2

Valor nominal

097.52

10 A - 250 V




Puente de 2 terminales para zócalos 97.P1 y 97.P2

Valor nominal


097.42

10 A - 250 V



Soporte para etiquetas de identificación para zócalos 95.P3 y 95.P5

097.00



Módulo temporizador serie 86

(12...24)V AC/DC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.0.024.0000


(110...125)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.120.0000

(230...240)V AC; Bifunción: AI, DI; (0.05 s...100 h)

86.30.8.240.0000

Homologaciones (según los tipos): 





97.01
Homologaciones
(según los tipos):



Zócalos con bornes de jaula		97.01	97.02
montaje en panel o carril de 35 mm (EN 60715)		Azul	Azul
Tipo de relé		46.61	46.52
Accesorios			
Palanca de sujeción y extracción plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SPA)		097.01	
Puente de 8 terminales		095.18 (azul)	095.18.0 (negro)
Etiqueta de identificación		095.00.4	
Módulos temporizados		86.30	
Características generales			
Corriente nominal		16 A- 250 V AC	8 A - 250 V AC
Rigidez dieléctrica		6 kV (1.2/50 μs) entre bobina y contactos	
Categoría de protección		IP 20	
Temperatura ambiente		°C -40...+70 (ver diagrama L97)	
 Par de apriete	Nm	0.8	
Longitud de pelado del cable	mm	8	
Capacidad de conexión de los bornes para zócalos 97.01 y 97.02		hilo rígido	hilo flexible
	mm²	1 x 6 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14

L 97 - Corriente de conmutación en función de la temperatura ambiente

(para relé 46.61 y zócalo 97.01)

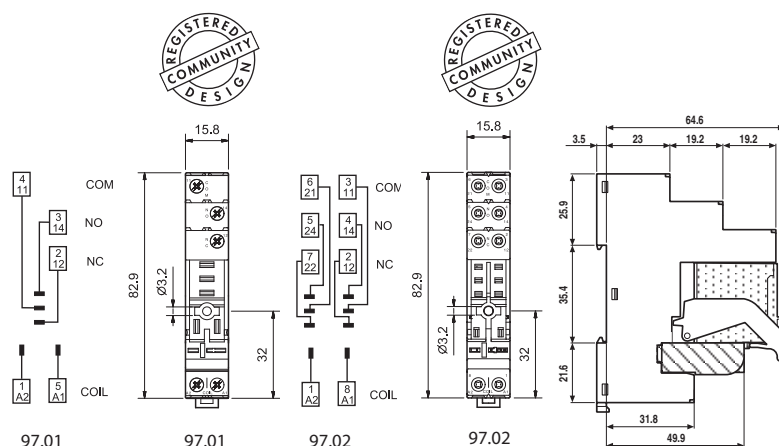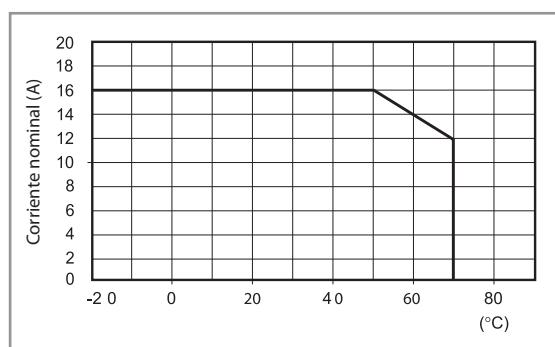
$$97.02 + 46.52 + 097.01 + 86.30$$


Puente de 8 terminales para zócalos 97.01 y 97.02	095.18 (azul)	095.18.0 (negro)
Valor nominal	10 A - 250 V	

