
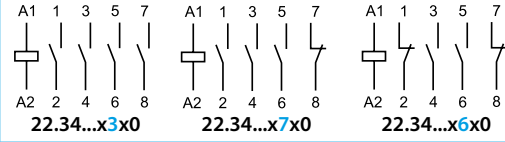





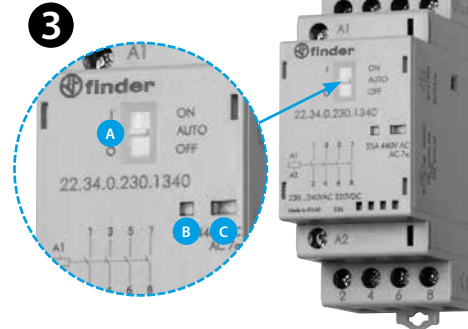
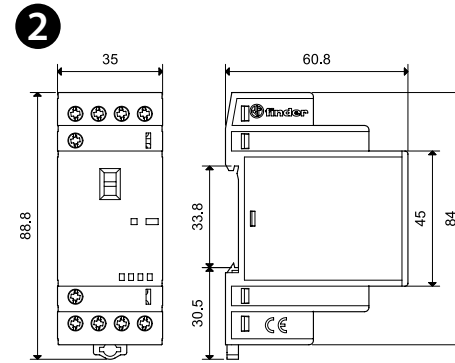
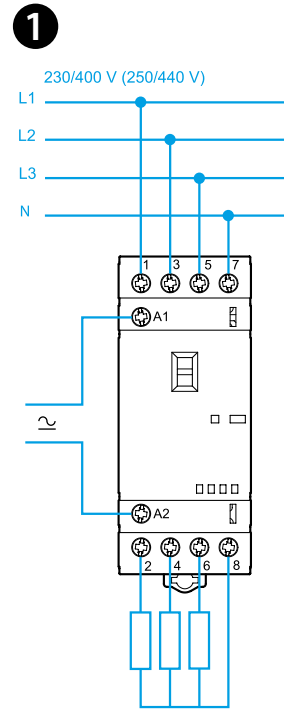




22.34

	22.34.0.XXX.xxx0 U _N (12 - 24 - 48 - 60 - 120 - 230)V AC (50/60 Hz) / DC U _{min} - U _{max} : (0.8...1.1)U _N P 2 VA (50 Hz) / 2.2 W
	A1 1 3 5 7 A1 1 3 5 7 A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 A2 2 4 6 8 A2 2 4 6 8 22.34...x3x0 22.34...x7x0 22.34...x6x0
	25 A 440 V AC (EN 61095)
	AC1 / AC-7a (250 V AC) 6250 VA
	AC3 / AC-7b 10 A
	AC15 (230 V AC) 1800 VA
	(M) (400 - 440 V AC) 4 kW
	AC-7c 10 A (22.34...4xx0)
	(230 V AC) 800 W 2000 W (22.34...4xx0)
	(230 V AC) 300 W 800 W (22.34...4xx0)
	CFL - LED 100 W 200 W (22.34...4xx0)
	(-25...+50)°C
	IP20



POLSKI

22.34 STYCZNIK MODUŁOWY 25 A

Przerwa między zestykami > 3 mm tylko dla styków zwiernych (Z). Styki rozwierne (R) > 1,5 mm. Zgodne z wymogami normy EN 61095:2009. Cicha praca cewki AC/DC (z wbudowanym warystorem ochronnym).

1 SCHEMAT POŁĄCZEŃ

2 RYSUNEK TECHNICZNY (WYMIARY)

3 PANEL PRZEDNI

A = Przełącznik ręczny (22.34.0.xxx.xx40)

Wybór funkcji przełącznika ręcznego w 3 pozycjach ON-AUTO-OFF (załączenie lub wyłączenie przekaźnika możemy realizować zmieniając pozycję przełącznika)

Pozycja ON

Styki są zablokowane w pozycji roboczej (styki zwierne (Z) - zamknięte, styki rozwierne (R) - otwarte), widoczny mechaniczny wskaźnik zadziałania w odpowiednim okienku, dioda LED nie jest załączona.

Pozycja AUTO

Stan zestyków, wskaźnika mechanicznego i diody LED odpowiada obwodowi zasilania cewki A1 i A2.

Pozycja OFF

Styki pozostają w stanie spoczynku niezależnie od sygnału sterującego (napięcia nominalnego) pojawiającego się na zaciskach A1 i A2. Przekaźnik został wyłączony ręcznie i nie reaguje na napięcie zasilania, dioda LED i wskaźnik mechaniczny nie są widoczne.

B = dioda LED

C = mechaniczny wskaźnik zadziałania

4 AKCESORIA

Dostępne są modele styczników ze stykami pomocniczymi bocznymi montaż typu "Quick assembly"(szybki montaż) Styki pomocnicze - 022.33 i 022.35.

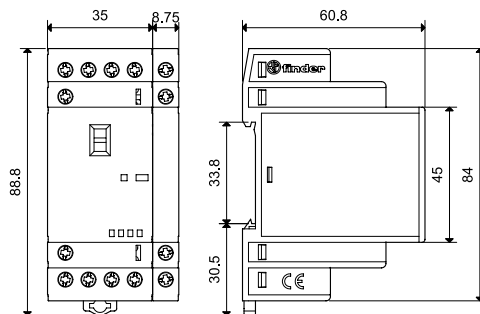
INNE DANE






Zaleca się pozostawienie odległości około 9 mm pomiędzy przekaźnikami i aparaturą modułową podczas instalacji jeżeli przewidywane warunki pracy zbliżają się do granicznych parametrów. (tzn. temperatura otoczenia > 40°C, cewka zasilana jest przez dłuższy okres czasu, wszystkie zestyki z prądami powyżej > 20A)



- Open Type Device - Pollution degree 2 Installation Environment
- Maximum Surrounding Air Temperature 50°C
- Minimum distance among modular contactors 9 mm
- Field Wiring Terminals:
Use 60/75°C copper conductor only and wire ranges
No. 10-12-18-24 AWG, Solid only
Terminal tightening torque 7.0 lb.in. (0.8 Nm)
- Suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 5000 ARMS Symmetrical, 240 V AC, when protected by Listed Cartridge Fuses, rated K5 Class (No Current Limiting, Non-Time Delay, max 600 V AC, 30 A, 50 kA A.I.C.) or RK5 Class (Current Limiting, Time Delay, max 600 Vac, 15 A, 50 kA A.I.C.) or equivalent.
- For use in a circuit protected by Type1 or Type2 Surge Protective Devices with "Max Voltage Protection" rating of 3.7 kVpk and "Minimum Nominal Discharge Current" of 5 kA (at 6 kV).

4 22.34 + (022.33 / 022.35)



	13 23 14 24 022.33		13 21 14 22 022.35
	022.33		2 NO (DPST-NO)
	022.35		1 NO (SPST-NO) + 1NC (SPST-NC)
	AC1		6 A
	AC15(230 V AC)		700 VA