



BENUTZERHANDBUCH

Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf
Funktionen des intelligenten Finder Bliss 2
Thermostats Typ 1C.B1.9.005.0007

BLISS2

INHALT

EINFACHE INSTALLATION	Seite 1
ÜBERSICHT BILDSCHIRME & SYMBOLE	Seite 3
MANUELLER BETRIEB	Seite 4
EIN/AUS BETRIEB	Seite 5
AUTOMATISCHER BETRIEB	Seite 6
LUFTFEUCHTIGKEIT	Seite 7
GATEWAY VERBINDEN	Seite 8
ÜBERTRAGUNGSTEST MIT DEM GATEWAY	Seite 9
HEIZEN/KÜHLEN	Seite 10
GATEWAY KONFIGURATION	Seite 12

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spannungsversorgung: 3x1.5 V Alkaline-Batterien Typ AAA - LR03
Temperatureinstellung: (+5...+37)°C
Anzeigegenauigkeit: 0.1°C
Schutzart: IP20
Ausgangskontakt: 5 A 250 V AC, Potentialfreier Wechselkontakt
Montageart: Wandmontage

INSTALLATIONSHINWEISE

SICHERHEITSANFORDERUNGEN

Die Installation und Montage elektrischer Geräte muss von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Stellen Sie vor dem Anschließen des Thermostats sicher, dass die Last (Pumpe, Ventil, Kessel usw.) Spannungsfrei und Abgeschaltet ist. Achten Sie auf die Schaltleistung des Wechselkontakts im Thermostat.

POSITIONIERUNG


Installieren Sie das Thermostat nicht in der Nähe von Wärmequellen (Heizkörper, direktes Sonnenlicht, Küchen), nicht in der Nähe von Türen / Fenstern und montieren Sie es ca. 1,5 m über dem Boden.

BEFESTIGUNG AN DER WAND

Zuerst lösen Sie das Thermostat von seiner Grundplatte, indem Sie zwei Finger in die mittlere hintere Öffnung stecken und mit der anderen Hand die Vorderseite des Thermostats zu sich ziehen.


BEFESTIGUNG DER GRUNDPLATTE

Befestigen Sie den Sockel des smarten Bliss2-Thermostats an der Wand. Achten Sie beim Befestigen darauf, dass Sie die Schrauben nicht zu fest anziehen, um den Sockel nicht zu beschädigen.

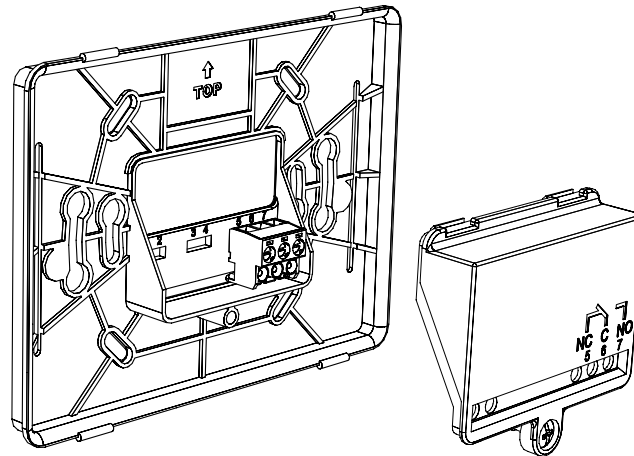

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Um die Anschlüsse vorzunehmen, lesen Sie zuerst die Anweisungen für Ihr Heizsystem (Pumpe, Ventil, Boiler, usw.), entfernen Sie dann die Klemmenabdeckung und schließen Sie die entsprechenden Drähte an die Klemmen 6 (COM) und 7 (NO) des smarten Bliss2 Thermostats an.

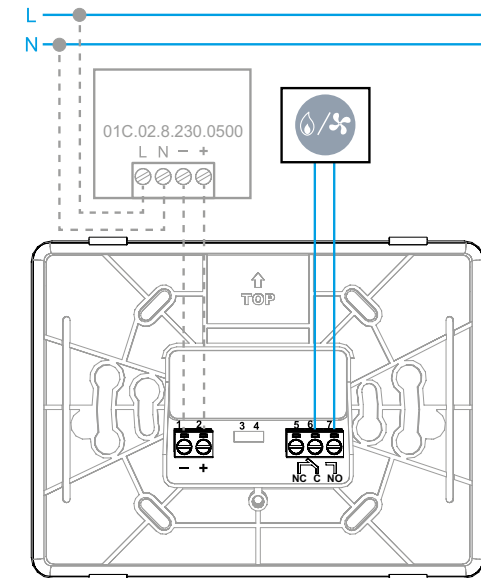

Typ 01C.02.8.230.0500: OPTIONALES Netzteil


Bei Verwendung des externen Netzteils MÜSSEN die Batterien entfernt werden.

EINLEGEN DER BATTERIEN UND MONTAGE DES THERMOSTATS

Legen Sie 3 x 1.5 V Alkaline-Batterien Typ AAA - LR03 ein und achten Sie dabei auf die angegebene Polarität.

Nach dem Einlegen der Batterien erscheinen Initialisierungsbildschirme. Warten Sie, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist, und die erkannte Temperatur angezeigt wird.


- Montieren Sie das Thermostat an seiner Grundplatte, indem Sie zuerst den unteren Teil des Thermostats mit den unteren Stiften der Grundplatte in Eingriff bringen und dann den oberen Teil des Thermostats schließen, um die oberen Stifte zu arretieren.

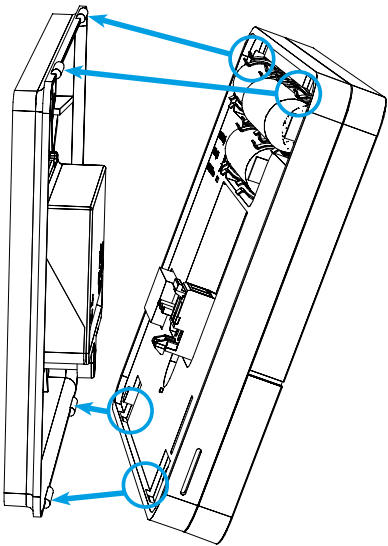

Das Thermostat ist jetzt bereit konfiguriert zu werden. Das Gateway2 (1Y.GU.005.1) muss jedoch zuerst installiert werden..

GATEWAY2 INSTALLATION


Verbinden Sie den Mikro-USB-Anschluss mit dem Gateway2 (1Y.GU.005.1) und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

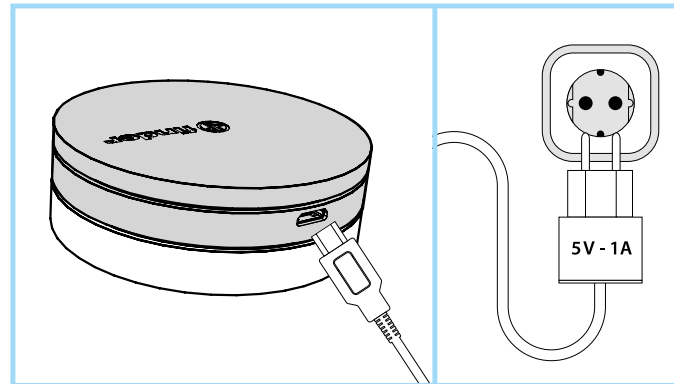

Nach dem Einschalten blinkt die leuchtende Basis des Gateways mit einem verblassenden weißen Licht - was anzeigt, dass es auf die Konfiguration wartet.

KONFIGURATION

Um das Gateway2 und das smarte Bliss2 Thermostat zu konfigurieren, laden Sie die Finder Bliss-App aus dem Google Play Store oder dem Apple Store herunter und fahren Sie mit der Konfiguration fort, indem Sie den Anweisungen in der App folgen. Wenn von der App angefordert, aktivieren Sie die Zuordnung des Thermostats nach den folgenden Bildschirmen:

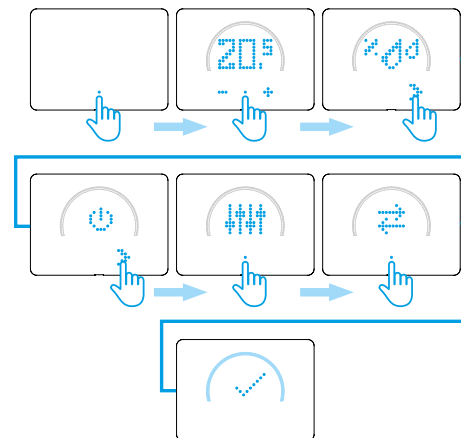

Danach wird die vom smarten Bliss2 Thermostat erfasste Temperatur in der Anwendung angezeigt.

DAS BELEUCHTETE UNTERTEIL - ANMERKUNGEN

WEISSE LED

- Schwaches Blinken: Warten auf die Konfiguration
- Leuchtet: Wi-Fi Netzwerk und Cloud-Verbindung vorhanden
- 2 x Blinken: Verbunden mit dem Wi-Fi-Netzwerk, aber keine Verbindung zur Cloud (Überprüfen Sie Ihre Internetverbindung)
- 3 x Blinken: Keine Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk und keine Verbindung zur Cloud (Überprüfen Sie Ihr Wi-Fi-Netzwerk)

BLAUE LED


- **Blinkt:** Sendet Bluetooth-Befehle

ROTE LED

- **Blinkt:** Sendet Befehle an das smarte Bliss2 Thermostat

Um die Lichtintensität des GATEWAY2-Unterteils zu ändern, drücken Sie die Taste **3**:

- 1 x: Helligkeitsstufe 1 (Niedrig)
- 2 x: Helligkeitsstufe 2
- 3 x: Helligkeitsstufe 3
- 4 x: Helligkeitsstufe 4 (Hoch)




RESET

Drücken Sie die Taste für > 10 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Finder YOU






RAUMTEMPERATUR
Thermostat ist auf den AUTOMATIK Betrieb (AUTO) eingestellt und reagiert auf die Programmierung über die App. Die aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt.




ERMITTELTE LUFTFEUCHTIGKEIT IN DER UMGEBUNG
In diesem Bereich können Sie den Grad der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung anzeigen lassen (% RH).




MENÜ EINSTELLUNGEN
Von hier aus können Sie auf die Geräteeinstellungen zugreifen.




SOLLTEMPERATUR IM HANDBETRIEB
Das Thermostat befindet sich in der Betriebsart MANUELL. Die Soll-Temperatur wird angezeigt.




%RH
Anzeige der aktuell in der Umgebung vorhandenen relativen Luftfeuchtigkeit.




VERBINDUNG MIT DEM GATEWAY
Die gegenüberliegenden Pfeile blinken nur während des Gateway-Verbindungsvorgang.




HANDBETRIEB
Il termostato è impostato in modalità Thermostat ist auf Handbetrieb eingestellt. Wenn das kleine Bogensegment oben farbig ist, ist das Heiz- oder Kühlsystem aktiv. Wenn rot - Heizen, wenn blau - Kühlen.




ABSCHNITT EIN/AUS
In diesem Abschnitt können Sie das Thermostat EIN oder AUS schalten.



ÜBERTRAGUNGSTEST MIT DEM GATEWAY
An dieser Stelle des Menüs können Sie einen Test der Signalübertragung zwischen dem Gateway und dem Thermostat durchführen.



STUNDEN-EINSTELLUNG
Hier wird die Anzahl der Stunden angezeigt, für die der manuelle Modus gelten soll. Von 1 Stunde (h01) bis permanent (h∞).




EIN MODUS
Wenn der EIN-Modus ausgewählt ist, kann das Thermostat entweder im AUTO- oder im Handbetrieb (Manuell) arbeiten.




ERGEBNIS DES ÜBERTRAGUNGSTEST MIT DEM GATEWAY


- 0 KEIN SIGNAL: das Gateway ist nicht erreichbar
- 1/6 SCHLECHT: die beiden Geräte näher zusammen bringen
- 7/8 GUT: Änderungen nur vornehmen, wenn Fehler auftreten
- 9/10 SEHR GUT: stabile Verbindung




VOLLFARBIGER RING
Erscheint, wenn eine Einstellung übernommen wird und wenn das Heiz- oder Kühlsystem aktiv ist.




AUS MODUS
Wenn der AUS-Modus gewählt ist, behält das Thermostat weiterhin eine Frostschutzeinstellung von + 5°C bei, um Frostschäden am System zu vermeiden.





FIRMWARE-VERSION
An dieser Stelle des Menüs ist es möglich, die auf dem Gerät vorhandene Firmware-Version einzusehen.

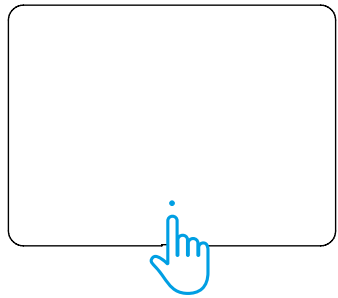



Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie den Punkt um das Display einzuschalten.

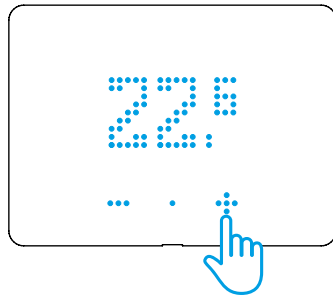



Um die Zieltemperatur zu ändern, drücken Sie + oder - auf dem Hauptbildschirm.

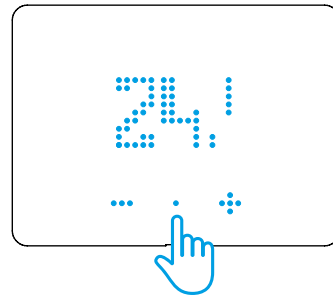


Wenn die Zieltemperatur angezeigt wird, bestätigen Sie durch Drücken des Punktes.

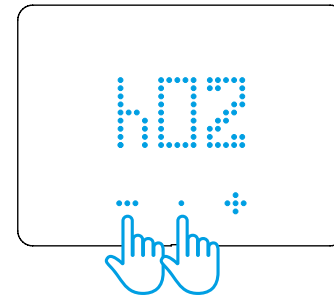


So stellen Sie die Anzahl der Stunden ein, für die der manuelle Modus gelten soll (danach kehrt das Gerät in den Modus AUTO (wöchentlich) zurück). Drücken Sie +, um die Stunden zu erhöhen h01 = 1 Stunde, h02 = 2 Stunden,... Durch Drücken von - bis «h∞» angezeigt wird, wird der permanente manuelle Modus eingestellt (bis dieser über die App oder das Thermostat abgebrochen wird). Bestätigen Sie durch Drücken des Punktes in der Mitte.

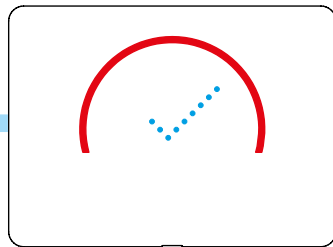


Der Lichtbogen wird rot, wenn er auf Heizung eingestellt ist, oder blau, wenn er auf Kühlung eingestellt ist.

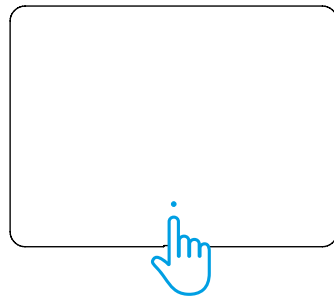


Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display den Punkt um das Display einzuschalten.

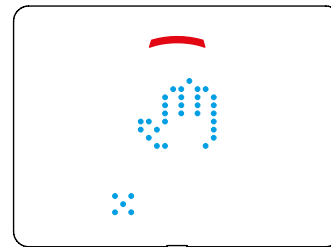


Das kleine obere Segment des Bogens zeigt entweder rot oder blau, was anzeigt, dass das Heiz- oder Kühlsystem aktiv ist. Drücken Sie X, um den manuellen Betrieb abubrechen und zum AUTO-Betrieb zurückzukehren

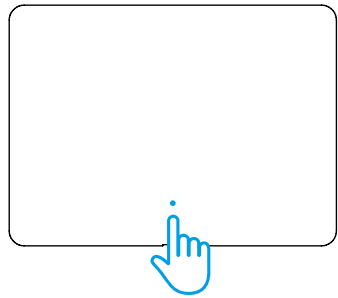


Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display den Punkt um das Display einzuschalten.

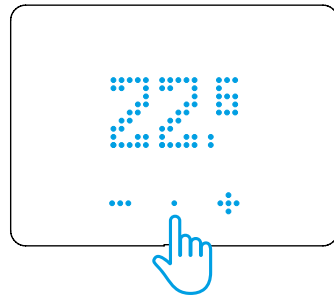


Um die Zieltemperatur zu ändern, drücken Sie + oder - auf dem Hauptbildschirm.

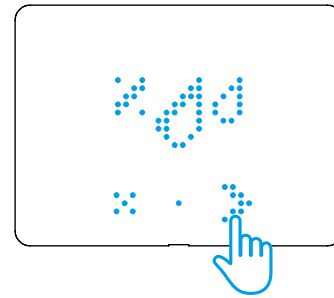


Der Bereich "Feuchtigkeit" wird angezeigt, da er der erste Punkt im Menü ist. Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts, um vom Abschnitt RH weiterzugehen.

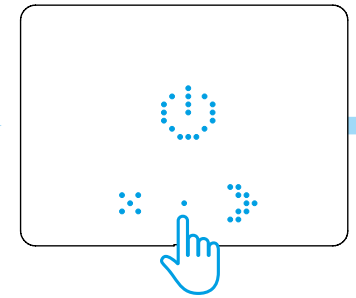


Drücken Sie auf den Punkt, um zu bestätigen, das Sie in den EIN/AUS Bereich gelangen möchten.

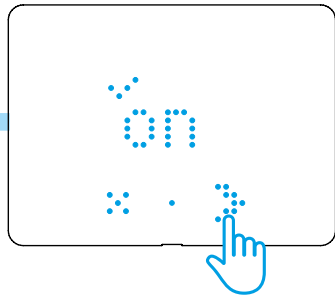



Dieser Bildschirm zeigt mit dem "✓" an, dass das Thermostat derzeit EIN ist. Drücken Sie den Pfeil nach rechts, wenn Sie dies ändern möchten.

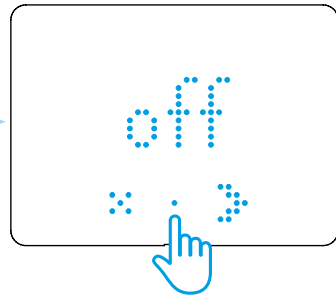


Drücken Sie den Punkt, um zu bestätigen, dass Sie den AUS-Zustand wählen möchten.

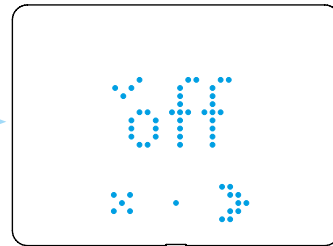


Der AUS-Modus wird als korrekt eingestellt bestätigt. Verlassen Sie das Menü durch Drücken von X, oder warten Sie bis die Anzeige, durch Zeitüberschreitung, aus geht.

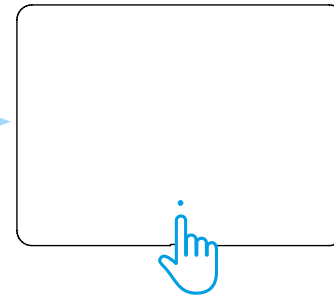


Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display den Punkt um das Display einzuschalten.

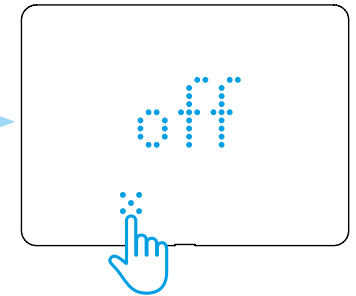


Drücken Sie X um den EIN/AUS Betrieb zu verlassen.

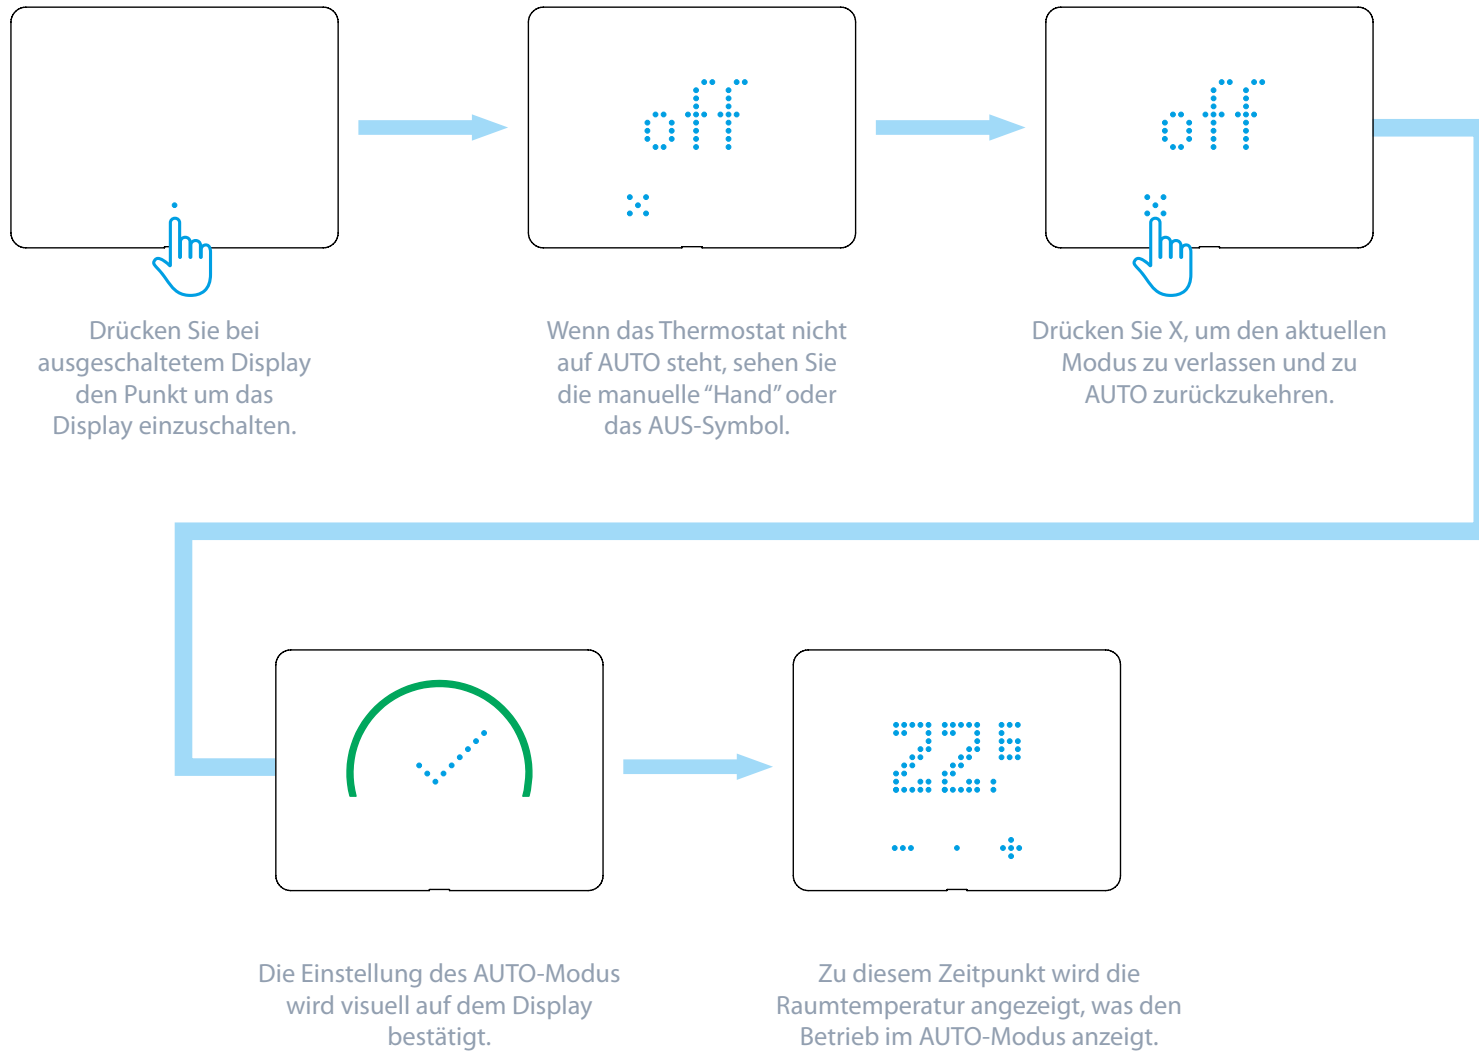

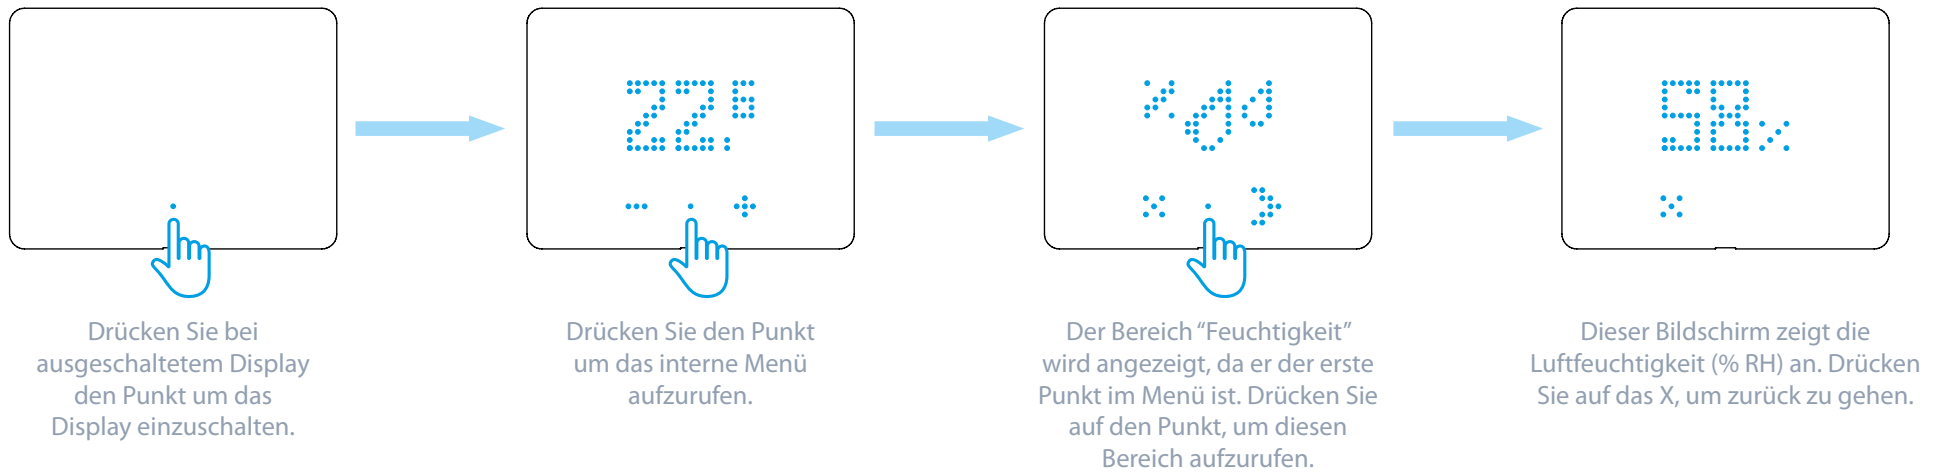


VERBINDUNG MIT DEM GATEWAY


ÖFFNEN SIE VOR DEM VERBINDUNGSVORGANG DIE BLISS-APP UND FÜGEN SIE EIN NEUES GERÄT HINZU

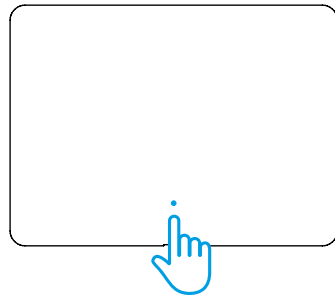


Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display den Punkt, um das Display einzuschalten.

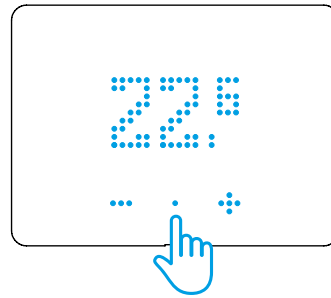


Drücken Sie den Punkt, um das interne Menü aufzurufen.

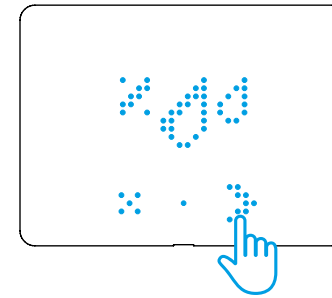


Der Bereich "Feuchtigkeit" wird angezeigt, da er der erste Punkt im Menü ist. Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts, um vom Abschnitt "RH" weiterzugehen.

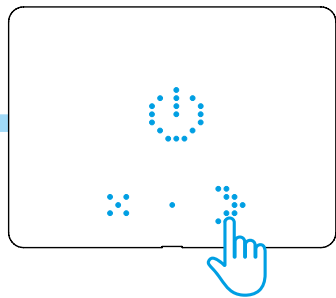


Drücken Sie den Pfeil nach rechts, um weiter durch das Menü zu blättern.

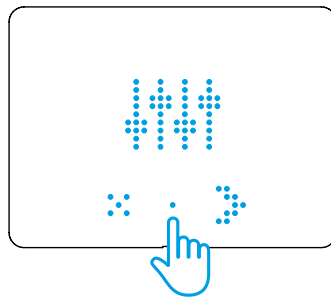


Drücken Sie auf den Punkt, um die Geräteeinstellungen aufzurufen.

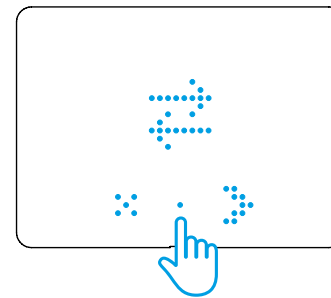



Drücken Sie den Punkt, um das Thermostat in den Verbindungsmodus zu versetzen. Die gegenüberliegenden Pfeile beginnen zu blinken.

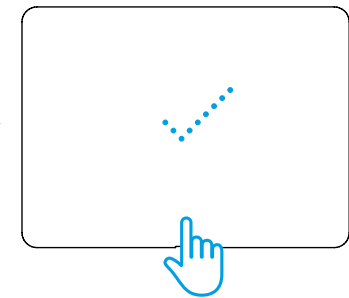



Eine visuelle Bestätigung der korrekten Zuordnung wird auf dem Display angezeigt.

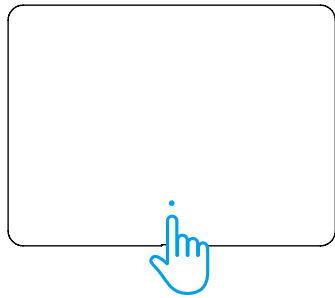



Drücken Sie bei ausgeschaltetem Display den Punkt, um das Display einzuschalten.

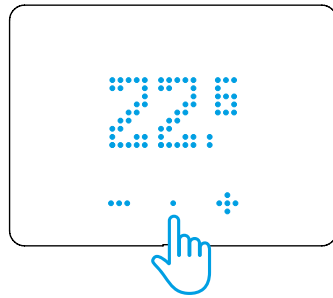


Drücken Sie den Punkt, um das interne Menü aufzurufen.

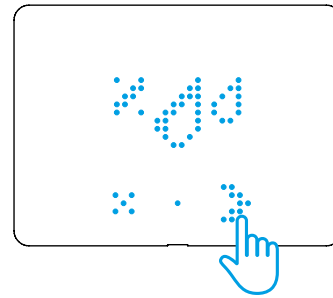



Der Bereich "Feuchtigkeit" wird angezeigt, da er der erste Punkt im Menü ist. Drücken Sie auf den Pfeil nach rechts, um vom Abschnitt "RH" weiterzugehen.

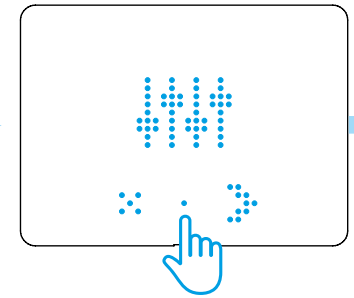


Blättern Sie im Menü zum Symbol für die Geräteeinstellungen und drücken Sie den Punkt.

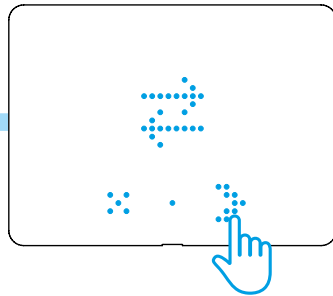

Die Funktion "Verbindung" wird angezeigt, da sie der erste Punkt ist. Blättern Sie mit dem Pfeil nach rechts weiter.

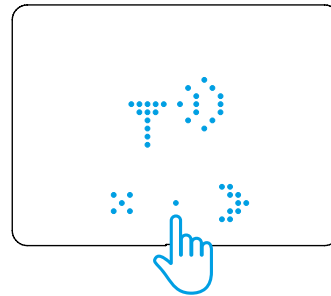

Drücken Sie den Punkt, um den Übertragungstest zu starten.

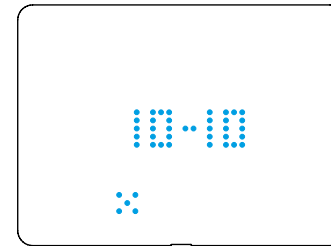


ERGEBNIS DES ÜBERTRAGUNGSTEST MIT DEM GATEWAY
0 KEIN SIGNAL: das Gateway ist nicht erreichbar
1/6 SCLECHT: die beiden Geräte näher zusammen bringen
7/8 GUT: Änderungen nur vornehmen, wenn Fehler auftreten
9/10 SEHR GUT: stabile Verbindung

HEIZEN/KÜHLEN

JE NACH BETRIEBSART DES THERMOSTATS SEHEN SIE UNTERSCHIEDLICHE OPTISCHE RÜCKMELDUNGEN AUF DEM LICHTBOGEN


HEIZEN

DER BOGEN ROT

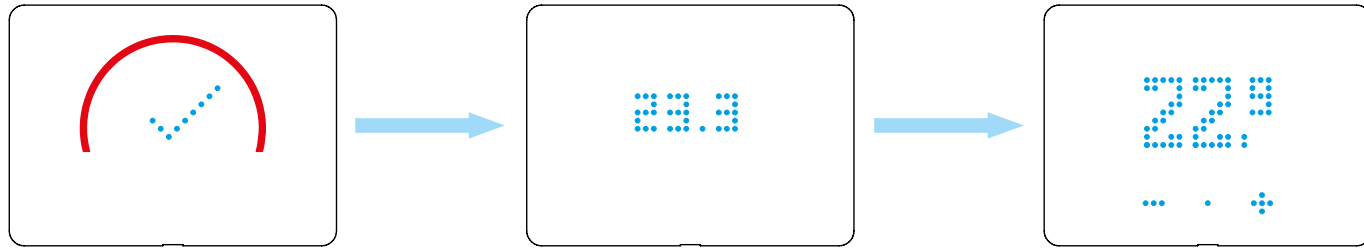

KÜHLEN

DER BOGEN IST BLAU

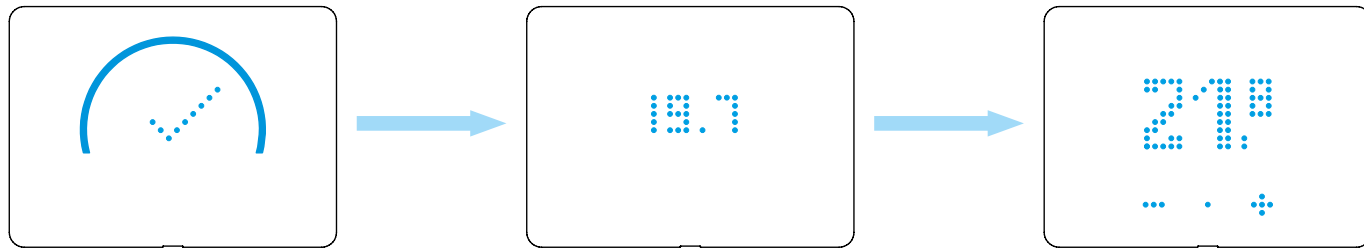



INSTALLATIONSANLEITUNG GATEWAY DER 2. GENERATION & BLISS2

Konfigurationsschritte für das Gateway der 2. Generation Typ
1Y.GU.005.1 & Smartes Thermostat Bliss2 Typ 1C.B1.005.0007

ERSTE SCHRITTE


Verbinden Sie den Mikro-USB-Anschluss mit dem Gateway und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose, bevor Sie mit dem Vorgang beginnen.

WICHTIG

Das intelligente Thermostat BLISS2 ist nur mit dem Gateway der zweiten Generation vom Typ 1Y.GU.005.1 kompatibel.

Der Code wird unter der schwarzen Silikonabdeckung oben auf dem Gateway angezeigt.

Das Gateway arbeitet nur mit 2,4-GHz Wi-Fi-Netzwerken. Vergewissern Sie sich, dass an Ihrem Heimrouter ein 2,4-GHz-Netzwerk konfiguriert ist und dass Sie den Netzwerknamen und das Passwort haben, bevor Sie den Vorgang starten.

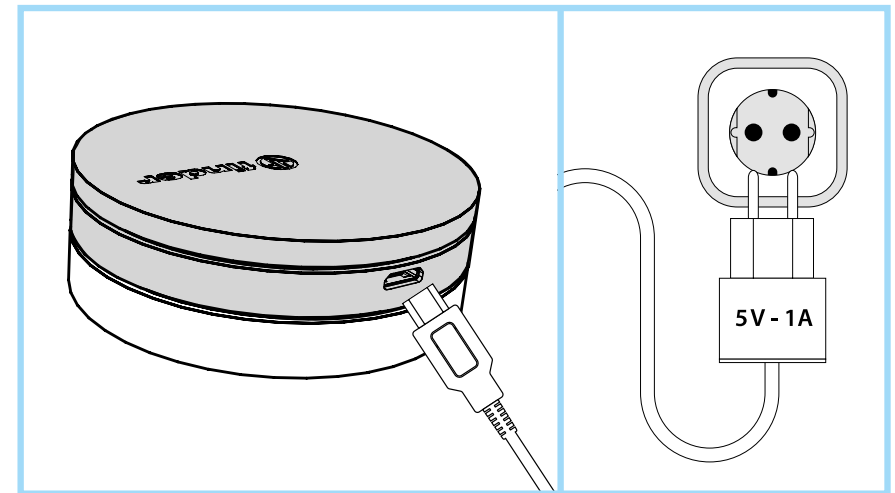


01




Klicken Sie nach dem Anmelden bei der neuen Bliss-App auf "Gerät hinzufügen", um die Zuordnung zu starten.

Wählen Sie "Bliss2", um die Verbindung zwischen dem Gateway und dem Thermostat zu starten.

02

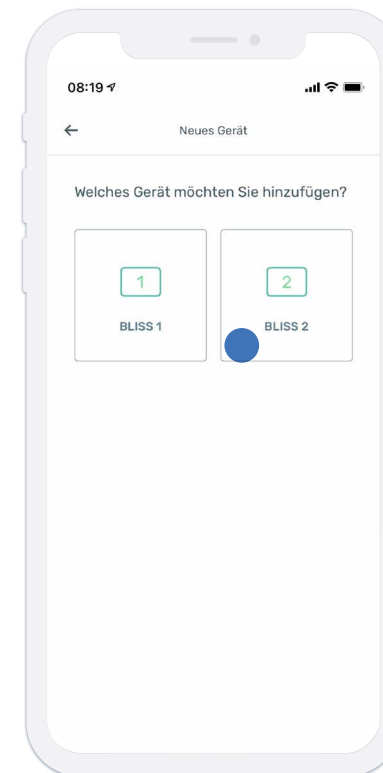


03

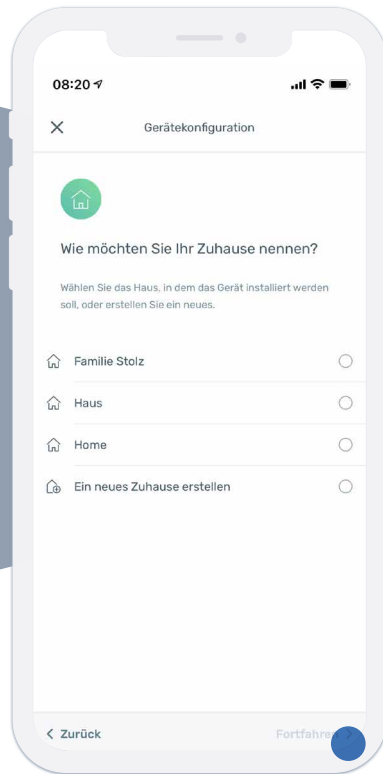


Wählen Sie ein bestehendes Haus (mit Yesly erstellt) oder legen Sie ein neues an, um festzulegen, zu welchem System das Gateway gehört.
Drücken Sie dann "Fortfahren".

Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie sich befinden.

04

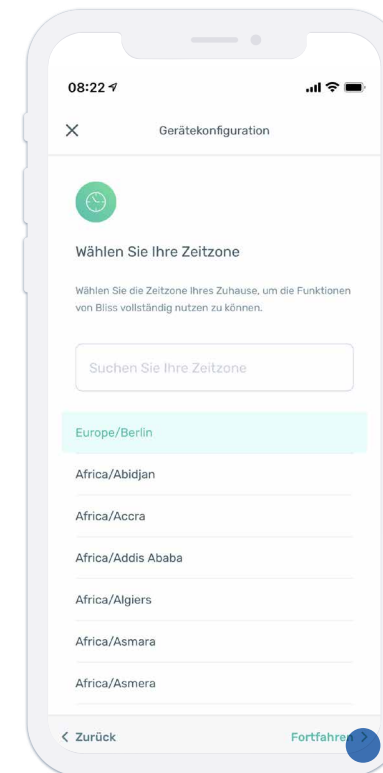


05

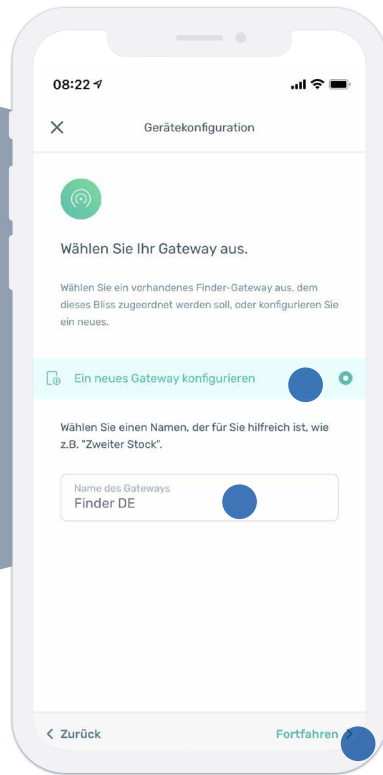


Wählen Sie "Neues Gateway konfigurieren" und geben Sie ihm einen Namen. Drücken Sie dann "Fortfahren".

Wählen Sie nach der Auswahl des Gateways aus, dass es mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden werden soll. Drücken Sie dann "Fortfahren".

06

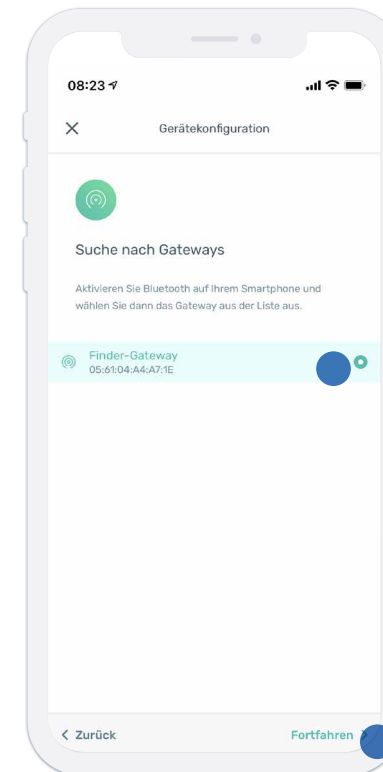

07

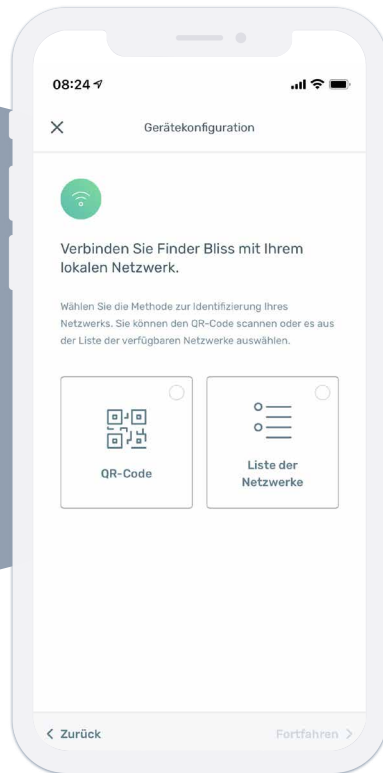


Sie können wählen, ob Sie das Gateway mit dem Netzwerk verbinden möchten, indem Sie es aus den verfügbaren auswählen oder indem Sie den QR-Code scannen, der sich hinter dem Router befindet.

Nachdem Sie das Netzwerk ausgewählt haben, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll, schließt das Gateway die Zuordnung ab.

08




09

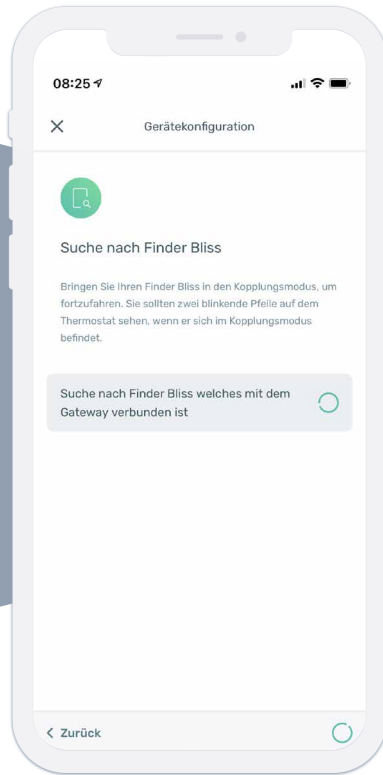


Jetzt müssen Sie den Bliss2-Thermostat in den Verbindungsmodus versetzen. Gehen Sie zum Gerät und lassen Sie die Pfeile blinken.

Führen Sie folgende Prozedur auf dem Bliss2 aus:

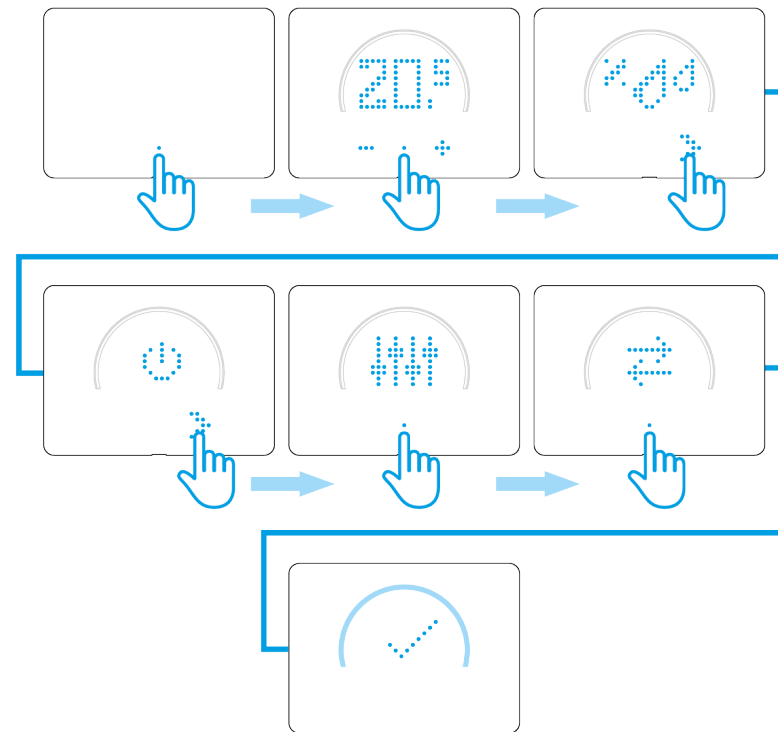


10

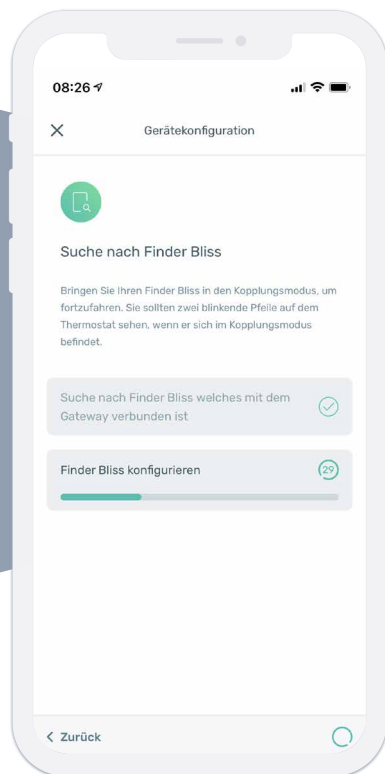


Das Gateway kommuniziert jetzt mit dem Bliss2.
Bitte, warten Sie.

Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, geben Sie dem Bliss2 einen Namen.

11

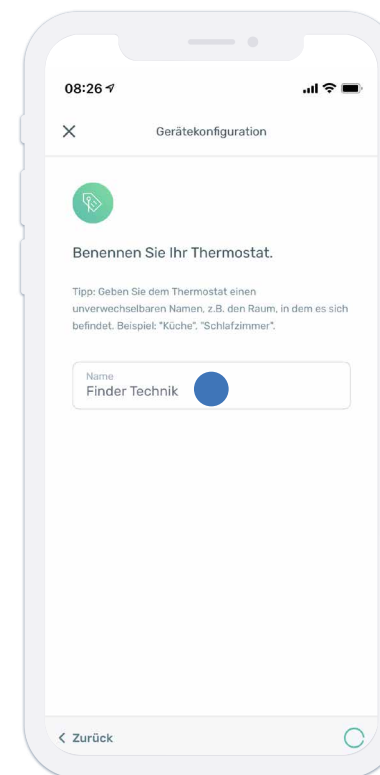

12

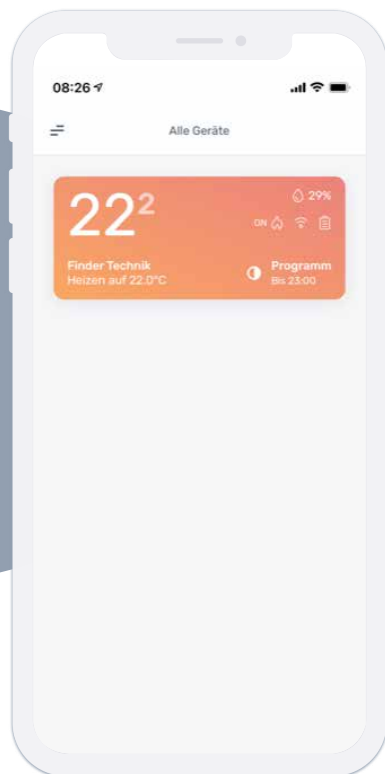

Finder Bliss2 ist ordnungsgemäß verbunden. Jetzt müssen Sie nur noch den Temperaturplan konfigurieren und die restlichen Funktionen Ihres neuen Bliss2 Thermostats entdecken.

 **FINDER SpA**
Via Drubiaglio 14
I-10040 ALMESE (TO)
Tel. +39 011 9346 211
Fax +39 011 9359 079
export@findernet.com

 **FINDER FRANCE Sarl**
Avenue d'Italie
ZI du Pré de la Garde
F - 73300 ST. JEAN DE MAURIENNE
Tel.+33/479/83 27 27
Fax +33/479/59 80 04
finder.fr@findernet.com

 **FINDER GmbH**
Hans-Böckler-Straße 44
D - 65468 Trebur-Astheim
Tel. +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
info@finder.de

 **S.R.L FINDER BELGIUM - B.V.**
Bloemendaal, 5
B - 1547 BEVER
Tel. +32/54/30 08 68
finder.be@findernet.com

 **FINDER P.L.C.**
Opal Way - Stone Business Park
STONE, STAFFORDSHIRE
ST15 0SS - UK
Tel: +44 (0)1785 818100
Fax: +44 (0)1785 815500
finder.uk@findernet.com

 **FINDER RELAIS NEDERLAND B.V.**
Dukdalfweg 51
1041 BC AMSTERDAM - NEDERLAND
Tel. +31/20/615 65 57
Fax +31/20/617 89 92
finder.nl@findernet.com

 **FINDER RELAIS VERTRIEBS GmbH**
IZ NÖ-Süd, Str. 2a, Obj. M 40
A - 2351 Wiener Neudorf
Tel. +43/2236/86 41 36 - 0
Fax +43/2236/86 41 36 - 36
finder.at@findernet.com

 **FINDER CZ, s.r.o.**
Radiová 1567/2b
CZ - 102 00 PRAHA 10
Tel. +420 286 889 504
Fax +420 286 889 505
finder.cz@findernet.com

 **FINDER AB**
Sånklegsgatan 6c
SE - 215 79 Malmö
Tel: +46 (0) 40 93 77 77
Fax:+46 (0) 40 93 78 78
finder.se@findernet.com

 **FINDER ApS**
Bøstrupvej 11
DK-8870 Langå
Tel. +45 69 15 02 10
Fax +45 69 15 02 11
finder.dk@findernet.com

 **FINDER ELECTRICA S.L.U.**
C/ Severo Ochoa, 6
Pol. Ind. Cap de L'Horta
E - 46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)
Apdo Postal 234
Telf. Oficina Comercial 93 836 51 30
finder.es@findernet.com

 **FINDER - Hungary Kereskedelmi Kft.**
Kiss Ernő u. 3/A.
HU - 1046 BUDAPEST
Tel. +36/1-369-30-54
Fax +36/1-369-34-54
finder.hu@findernet.com


 **FINDER PORTUGAL LDA**
Travessa Campo da Telheira, n. 56
Vila Nova da Telha,
P - 4470-828 - MAIA
Tel. +351 22 99 42 900 -1-6-7-8
Fax +351 22 99 42 902
finder.pt@findernet.com

 **FINDER (Schweiz) AG**
Industriestrasse 1a
CH - 8157 DIELSDORF (ZH)
Tel. +41 44 885 30 10
Fax +41 44 885 30 20
finder.ch@finder-relais.ch

 **FINDER RELAYS, INC.**
4191 Capital View Drive
Suwanee, GA 30024 - U.S.A.
Tel. +1/770/271-4431
finder.us@findernet.com

 **FINDER ECHIPAMENTE srl**
Str. Clujului nr. 75 F,
401180 Turda
Jud. CLUJ - ROMANIA
Tel. +40 264 403 888
Fax +40 264 403 889
finder.ro@finder.ro

 **RELEVADORES FINDER, S.A. de C.V**
Carretera a San Bernardino Chalchihuapan #43
San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla.
C.P. 74350 - MÉXICO.
Tel. +52/222/2832392, 2832394
Fax. +52/222/7628471
finder.mx@findernet.com


 **FINDER OOO**
Bakuninskaya street, 78/1
105082 MOSCOW
RUSSIAN FEDERATION
Tel. +7/495/229-49-29
Fax +7/495/229-49-42
finder.ru@findernet.com

 **FINDER COMPONENTES LTDA.**
Rua Olavo Bilac, 326
Bairro Santo Antônio
São Caetano Do Sul - São Paulo
CEP 09530 - 260 - BRASIL
Tel. +55 11 4223 1550
Tel. +55 11 2147 1550
Fax +55 11 4223 1590
finder.br@findernet.com

 **FINDER ARGENTINA S.R.L**
Calle Martín Lezica 3079
San Isidro - Buenos Aires
CP B1642GJA - ARGENTINA
Tel +54 11 4763.8627
Fax +54 11 7535.5444
finder.ar@findernet.com

 **FINDER ASIA Ltd.**
Room 901 - 903, 9F, Premier
Center20 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. +852 3188 0212
Fax +852 3188 0263
finder.hk@findernet.com

 **FINDER Polska Sp. z o.o.**
ul. Logistyczna 27
62-080 Sady
Tel. +48 61 865 94 07
Fax +48 61 865 94 26
finder.pl@findernet.com


 **FINDER INDIA PVT. LTD.**
Unit No.912 - R.G. Trade Tower,
Netaji Subhash Place,
Wazirpur District Centre,
Pitampura - Delhi - 110034 - INDIA
Tel. +91-11-47564343
Fax +91-11-47564344
finder.in@findernet.com

 **FINDER BALTIC, UAB**
Eiguliu str. 9-1
Vilnius, LT-03150
Lithuania
Tel. +370 526 53 027
finder.lt@findernet.com

 **FINDER LATAM S.A.**
Logistic Center for South America
Ruta 8 km 17.500 - Edificio Quantum - O
CP: 91600 - Zonamerica - Montevideo -
finder.latam@findernet.com

 **FINDER COMPONENTS INC.**
5028 South Service Road
Burlington, ONTARIO L7L 5Y7
Toll Free 1 800 265 6263
Local 905 681 7767
finder.ca@findernet.com

 **FINDER d.o.o.**
Peske 17
1236 Trzin, Slovenija
Tel. +386 (0)1 561 5981
sales.si@findernet.com

 **FINDER Panamá S.A.**
Avenida Principal con calle
A Bodega B7 Cocosolito
Zona Libre
Colón Panamá
Tel. +52 222 565 621
finder.pa@findernet.com