

Dispositivo de Proteção contra Surtos

SÉRIE
7P



Painéis para distribuição de energia



Painéis de controle



Proteção contra Surtos



Iluminação rodoviária, túneis



Elevadores



Reservamo-nos o direito de fazer alterações nos preços, recursos, especificações, aparência e disponibilidade de produtos e serviços sem aviso prévio.
A FINDER não assume qualquer responsabilidade pela presença de possíveis erros ou informações insuficientes neste documento.
Em caso de discrepância entre as versões impressa e online, prevalece esta última.

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo I+II de alta capacidade de descarga e sem corrente de fuga - Sistemas monofásicos/trifásicos

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de baixa tensão, para proteger os equipamentos da sobretensão por descargas atmosféricas diretas, sobretensão induzida e sobretensão de comutação em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) de alto desempenho, o que garante:
 - Proteção contra altas correntes de descarga
 - Alta resistência de isolamento que elimina a corrente residual
 - Ausência de corrente de fuga
- Tensão residual extremamente baixa
- Módulos substituíveis
- Tecnologia "Upside down mounting" (a dupla marcação dos terminais e o novo sistema de retenção do módulo substituível permitem a inversão da base)
- Indicação visual frontal do estado do varistor: Bom/Substituir
- Terminal com dupla conexão
- Contato para sinalização remota do estado: Bom/Substituir/Presença. Conector 07P.01 incluso
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 36 mm por polo

7P.09.1.255.0100 DPS Tipo I, módulo centelhador a gás somente para aplicações N-PE, na configuração 3+1

7P.01.8.260.1025 DPS Tipo I+II, proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) unipolar utilizado em aplicações monofásicas ou trifásicas (230/400 V) com o módulo de proteção GDT (7P.09)

7P.02.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S monofásicos. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L-N e centelhador a gás (GDT) entre N-PE

Para as dimensões do produto, vide a página 20

7P.09.1.255.0100



- DPS Tipo I
- Centelhador a gás para instalações N-PE em sistemas trifásicos, na configuração 3+1
- Contato para sinalização remota da presença do módulo a centelhador a gás (GDT)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis

7P.01.8.260.1025




- DPS Tipo I+II
- Combinação de varistor e centelhador a gás encapsulado (para sistemas monofásicos ou trifásicos)
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/centelhador a gás (GDT)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis

7P.02.8.260.1025




- DPS Tipo I+II
- Combinação de varistor e centelhador a gás encapsulado (para sistemas monofásicos)
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis


7P.09.1.255.0100 DPS Tipo I, módulo centelhador a gás somente para aplicações N-PE, na configuração 3+1



7P.01.8.260.1025 DPS Tipo I+II, proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) unipolar utilizado em aplicações monofásicas ou trifásicas (230/400 V) com o módulo de proteção GDT (7P.09)



7P.02.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S monofásicos. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L-N e centelhador a gás (GDT) entre N-PE

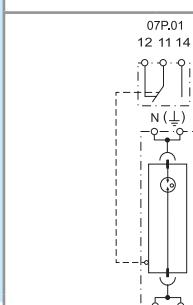

Características do DPS

	N-PE	L-N	N-PE
Tensão nominal (U_N)	V AC	—	230
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC	255	260
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp}) kA	100	25	25
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	100	30	30
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	100	60	60
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total}) kA	100	25	50
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5	1.5
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	100	Nenhuma corrente
I_{PE}	uA	< 4	< 4
TOV 120 min L-N	V AC	—	440
TOV 5 s L-N	V AC	—	335
TOV 200 ms N-PE	V AC	1200	—
Tempo de resposta (t_a)	ns	100	100
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA _{rms}	—	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	—	250
Proteção máxima para conexão de "entrada - saída" gL/gG	A	—	125
Código do módulo substituível	7P.00.1.000.0100	7P.00.8.260.0025	7P.00.8.260.0025
Características gerais			
Temperatura ambiente	°C	–40...+80	
Grau de proteção		IP 20	
Seção do cabo		fio rígido	fio flexível
	mm ²	1 x 2.5...1 x 50	1 x 2.5...1 x 35
	AWG	1 x 13...1 x 1	1 x 13...1 x 2
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	11	
Torque	Nm	4	
Características do contato para sinalização remota			
Configurações dos contatos	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1	0.5/0.1
Tensão nominal	V AC/DC	250/30	250/30
Seção disponível (07P.01)		fio rígido fio flexível	fio rígido fio flexível
	mm ²	1.5 1.5	1.5 1.5
	AWG	16 16	16 16

Homologações (segundo o tipo)



DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo I+II de alta capacidade de descarga e sem corrente de fuga - Sistemas trifásicos (230/400 V)

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de baixa tensão, para proteger os equipamentos da sobretensão por descargas atmosféricas diretas, sobretensão induzida e sobretensão de comutação em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) de alto desempenho, o que garante:
 - Proteção contra altas correntes de descarga
 - Alta resistência de isolamento que elimina a corrente residual
 - Ausência de corrente de fuga
- Tensão residual extremamente baixa
- Módulos substituíveis
- Tecnologia "Upside down mounting" (a dupla marcação dos terminais e o novo sistema de retenção do módulo substituível permite a inversão da base)
- Indicação visual frontal do estado do varistor: Bom/Substituir
- Terminal com dupla conexão
- Contato para sinalização remota do estado: Bom/Substituir/Presença. Conector 07P.01 incluso
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 36 mm por polo

7P.03.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-PEN


7P.04.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-N + centelhador a gás (GDT) N-PE

7P.05.8.260.1025 DPS Tipo I+II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro. Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) L1, L2, L3-N + varistor + centelhador a gás (GDT) N-PE


Para as dimensões do produto, vide página 20,22

7P.03.8.260.1025


- DPS Tipo I+II
- 3 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/centelhador a gás (GDT)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis

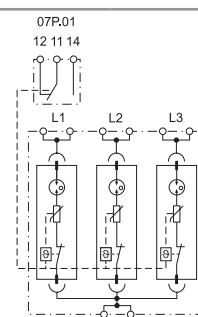**7P.04.8.260.1025**

- DPS Tipo I+II
- 3 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado + 1 centelhador a gás (GDT) encapsulado
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis

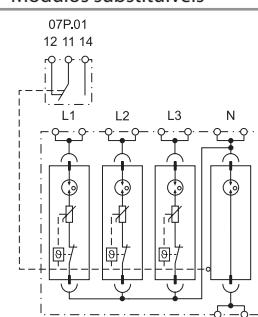**7P.05.8.260.1025**

- DPS Tipo I+II
- 4 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/centelhador a gás (GDT)
- Tecnologia "Upside down mounting"
- Módulos substituíveis

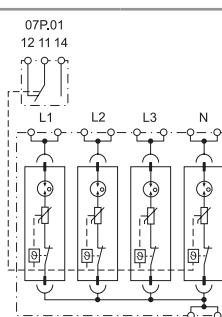**Características do DPS**

	L-PEN	L-N	N-PE	L, N-PE
Tensão nominal (U_N) V AC	230	230	—	230
Máxima tensão de operação (U_C) V AC	260	260	255	260
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp}) kA	25	25	100	25
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	30	30	100	30
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	60	60	100	60
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total}) kA	75	100	100	100
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	1.5	1.5	1.5	1.5
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fr}) A	Nenhuma corrente	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente
I_{PE} uA	< 4	< 4	< 4	< 4
TOV 120 min L-N V AC	440	440	—	440
TOV 5 s L-N V AC	335	335	—	335
TOV 200 ms N-PE V AC	—	—	1200	—
Tempo de resposta (t_a) ns	100	100	100	100
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR} kA _{rms}	50	50	—	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) A	250	250	—	250
Proteção máxima para conexão de "entrada - saída" gL/gG A	125	125	—	125
Código do módulo substituível	7P.00.8.260.0025	7P.00.8.260.0025	7P.00.1.000.0100	7P.00.8.260.0025

Características gerais

Temperatura ambiente °C	-40...+80			
Grau de proteção	IP 20			
Seção do cabo mm ²	fio rígido			
	1 x 2.5...1 x 50			
AWG	1 x 13...1 x 1			

Comprimento de desnudamento do cabo mm	11
Torque Nm	4

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contatos	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal A AC/DC	0.5/0.1	0.5/0.1	0.5/0.1
Tensão nominal V AC/DC	250/30	250/30	250/30
Seção disponível (07P.01) mm ²	fio rígido	fio flexível	fio rígido
	1.5	1.5	1.5
AWG	16	16	16
	1 x 2.5...1 x 50	1 x 13...1 x 1	1 x 2.5...1 x 35

Homologações (segundo o tipo)	CE	UKCA	EAC	SM	VDE

**DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo I+II compacto e sem corrente de fuga -
Sistemas monofásicos e trifásicos (230/400 V)**

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de baixa tensão, para proteger os equipamentos da sobretensão por descargas atmosféricas diretas, sobretensão induzida e sobretensão de comutação em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) de alto desempenho, o que garante:
 - sem corrente de fuga
 - isolamento galvânica entre fases
 - sem corrente subsequente
- Tensão residual extremamente baixa
- Módulos substituíveis com sistema de retenção
- Indicação visual frontal do estado do varistor: Bom/Substituir
- Terminal com dupla conexão
- Contato para sinalização remota do estado: Bom/Substituir/Presença
- Em conformidade com a norma EN 61643-11+A1:2018, IEC 61643-11 Ed.2011
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 36 mm por polo

7P.02.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistema TT (TN-S) monofásico com Neutro. Proteção a varistor + centelhador (GDT) L-N + proteção a centelhador (GDT) N-PE

7P.04.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistema TT (TN-S) trifásico com Neutro. Proteção a varistor + centelhador (GDT)L1, L2, L3-N + centelhador N-PE

7P.05.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistema TN trifásico. Proteção a varistor + centelhador (GDT) L1, L2, L3-PE e N-PE

7P.02.8.275.1012



- DPS Tipo I+II
- Combinação de varistor e centelhador a gás encapsulado (para sistemas monofásicos)
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE)
- Módulos substituíveis

7P.04.8.275.1012



- DPS Tipo I+II
- 3 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado + 1 centelhador a gás (GDT) encapsulado
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/centelhador a gás (GDT) e da presença do centelhador a gás (N-PE)
- Módulos substituíveis

7P.05.8.275.1012



- DPS Tipo I+II
- 4 módulos combinados de varistor e centelhador a gás (GDT) encapsulado
- Contato para sinalização remota e visualização frontal do estado do varistor/centelhador a gás (GDT)
- Módulos substituíveis

Para as dimensões do produto, vide página 21

Características do DPS

Tensão nominal (U_N)	V AC	L-N	N-PE	L-N	N-PE	L-PE, N-PE
230	—	230	—	230	—	230
275	255	275	255	275	255	275
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp}) kA	12.5	25	12.5	50	12.5	12.5
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	30	30	30	50	30	30
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	60	60	60	100	60	60
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total}) kA	50	50	50	50	50	50
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi}) A	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente	Nenhuma corrente
I_{PE} uA	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
TOV 120 min L-N (whitstand)	V AC	440	—	440	—	440
TOV 5 s L-N (whitstand)	V AC	335	—	335	—	335
Tempo de resposta (t_a) ns	100	100	100	100	100	100
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA _{rms}	50	—	50	—	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	160	—	160	—	160
Código do módulo substituível	7P.00.8.275.0012	7P.00.1.255.0025	7P.00.8.275.0012	—	—	7P.00.8.275.0012

Características gerais

Temperatura ambiente	°C	-40...+80			
Grau de proteção / instalado		IP 20			
Seção do cabo		fio rígido			
	mm ²	1 x 1...1 x 35			
	AWG	1 x 17...1 x 2			

Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12
Torque	Nm	3

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contatos	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1	0.5/0.1
Tensão nominal	V AC/DC	250/30	250/30
Seção disponível (07P.01)		fio rígido fio flexível	fio rígido fio flexível
	mm ²	1.5 1.5	1.5 1.5
	AWG	16 16	16 16

Homologações (segundo o tipo)



DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo I+II com baixo valor de U_p - Sistemas monofásicos/trifásicos

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para evitar os efeitos de sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas ou indiretas em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1
- Baixos valores de U_p para a proteção de equipamentos sensíveis
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.12.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S monofásicos com Neutro.

- Proteção a varistor L-N + centelhador a gás N+PE para sistemas monofásicos
- Módulos a centelhador a gás e varistor substituíveis

7P.13.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN).

- Proteção a varistor L1, L2, L3-PEN para sistemas trifásicos
- Módulos a varistor substituíveis

7P.12/7P.13

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto, vide a página 22

Características do DPS

	L-N	N-PE	L-PEN
Tensão nominal (U_N) V AC	230	—	230
Máxima tensão de operação (U_C) V AC/DC	275/—	255/—	275/—
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp}) kA	12.5	25	12.5
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	30	40	30
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	60	60	60
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total}) kA	25	25	37.5
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	1.5	1.5	1.5
Capacidade de interrupção de corrente (I_f) A	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente
I_{PE} uA	< 1		< 2100
TOV 120 min L-N	V AC	440	440
TOV 5 s L-N (Withstand)	V AC	335	335
TOV 200 ms N-PE (Withstand)	V AC	—	—
Tempo de resposta (t_a) ns	25	100	25
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - ISSCR	kA _{rms}	50	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	160	160
Código do módulo substituível		7P.10.8.275.0012	7P.10.8.275.0012

Características gerais

Temperatura ambiente °C		—40...+80
Grau de proteção		IP 20
Seção do cabo mm ²	fio rígido	fio flexível
	1 x 1...1 x 35	1 x 1...1 x 25
AWG	1 x 17...1 x 2	1 x 17...1 x 4
Comprimento de desnudamento do cabo mm		12
Torque Nm		3

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contactos	1 reversível (SPDT)	—	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal A AC/DC	0.5/0.1	—	0.5/0.1
Tensão nominal V AC/DC	250/30	—	250/30
Seção disponível (07P.01) mm ²	fio rígido	fio flexível	fio rígido
	1.5	1.5	1.5
AWG	16	16	16



Homologações (segundo o tipo)

7P.12.8.275.1012


- DPS Tipo I+II
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis (para sistemas monofásicos)
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

7P.13.8.275.1012


- DPS Tipo I+II
- Módulos a varistor substituíveis (para sistemas trifásicos)
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

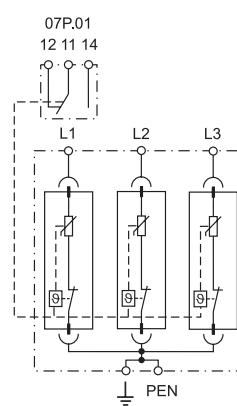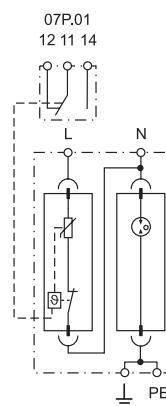

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo I+II com baixo valor de U_p - Sistemas trifásicos

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para evitar os efeitos de sobretensões causadas por descargas atmosféricas diretas ou indiretas em linhas AC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 0 e LPZ 1
- Baixos valores de U_p para a proteção de equipamentos sensíveis
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso
- Módulos a varistor substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61 643-11
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.14.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro.

- Proteção a varistor L1, L2, L3-N + centelhador a gás N-PE
- Módulos a varistor substituíveis
- Módulo a centelhador a gás de alta capacidade de descarga não substituível

7P.15.8.275.1012 DPS Tipo I+II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro.

- Proteção a varistor L1, L2, L3, N-PE
- Módulos a varistor substituíveis

7P.14/7P.15

Conexão a parafuso



7P.14.8.275.1012





- DPS Tipo I+II
- Módulo a varistor substituível
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

7P.15.8.275.1012



- DPS Tipo I+II
- Módulo a varistor substituível
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

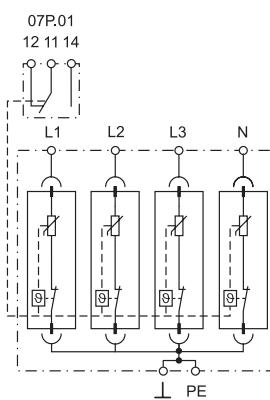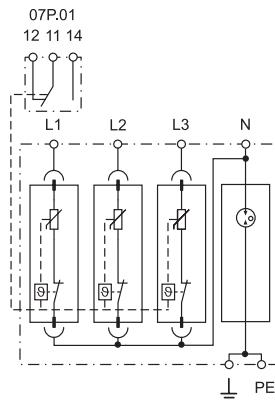

Para as dimensões do produto, vide a página 22

Características do DPS

	L-N	N-PE	L, N-PE
Tensão nominal (U_N)	V AC	230	—
Máxima tensão de operação (U_C)	V AC/DC	275/—	255/—
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp}) kA		12.5	50
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA		30	50
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA		60	100
Corrente total de descarga (10/350 µs) (I_{total}) kA		50	50
Nível de tensão de proteção (U_p)	kV	1.5	1.5
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi})	A	Nenhuma corrente	100
I_{PE}	uA	< 2	< 2800
TOV 120 min L-N	V AC	440	—
TOV 5 s L-N (Withstand)	V AC	335	—
TOV 200 ms N-PE (Withstand)	V AC	—	1200
Tempo de resposta (t_s)	ns	25	100
Resistência ao curto-círcuito com proteção			
máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA _{rms}	50	—
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG)	A	160	—
Código do módulo substituível		7P.10.8.275.0012	7P.10.8.275.0012

Características gerais

Temperatura ambiente	°C	—40...+80
Grau de proteção		IP 20
Seção do cabo		fio rígido
	mm ²	1 x 1...1 x 35
	AWG	1 x 17...1 x 2
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	12
Torque	Nm	3

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contatos	1 reversível	—	1 reversível
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1	—
Tensão nominal	V AC/DC	250/30	—
Seção disponível (07P.01)		fio rígido fio flexível	
	mm ²	1.5 1.5	—
	AWG	16 16	—

Homologações (segundo o tipo)



DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo II para sistemas monofásicos ou trifásicos AC e para sistemas DC

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a sistemas AC e DC, para proteger os equipamentos da sobretensão induzida ou dos transientes de comutação
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), 17.5 mm por polo

7P.21.8.075.1015 DPS Tipo II unipolar para aplicações em DC ou sistemas monofásicos AC em baixa tensão

- Proteção a varistor +/- ou L/N (GND); -/+ ou GND (L/N)
- Módulo substituível

7P.21.8.130.1015 DPS Tipo II unipolar para aplicações em DC ou sistemas monofásicos AC em baixa tensão

- Proteção a varistor +/- ou L/N (GND); -/+ ou GND (L/N)
- Módulo substituível

7P.21.8.275.x020 DPS Tipo II unipolar para aplicações em sistemas monofásicos e trifásicos (230/400 V)

- Proteção a varistor L/N(GND)-GND(L/N)
- Módulo substituível

7P.21.8.440.x020 DPS Tipo II unipolar para aplicações em sistemas trifásicos (400 V AC)

- Proteção a varistor L/N(GND)-GND(L/N)
- Módulo substituível

7P.22.8.275 x020 DPS Tipo II para aplicações em sistemas TT e TN-S monofásicos com Neutro

- Proteção a varistor L-N + centelhador a gás N-PE
- Módulos de varistor e centelhador substituíveis

7P.27.8.275.x020

7P.27.8.150.x015 DPS Tipo II para aplicações em sistemas TN monofásicos com Neutro

- Proteção a varistor L, N-PE
- Módulos a varistor substituíveis

Para as dimensões do produto, vide a página 22

Características do DPS

	075.1015	130.1015	150.x015	275.x020	440.1020	L-N	N-PE	L, N-PE 275.x020	L,N-PE 150.x015
Tensão nominal (U_N) V AC/DC	60/60	110/125	120/-	230/-	400/-	230/-	-	230/-	120/-
Máxima tensão de operação (U_C) V AC/DC	75/100	130/170	150/-	275/350	440/585	275/-	255/-	275/-	150/-
Corrente nominal de descarga (8/20 μ s) (I_h) kA	15	15	15	20	20	20	20	20	15
Máxima corrente de descarga (8/20 μ s) (I_{max}) kA	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Nível de tensão de proteção a 5 kA (U_{p5}) kV	0.3	0.45	0.6	0.9	1.5	0.9	-	0.9	0.6
Nível de tensão de proteção a I_h (U_p) kV	0.4	0.7	0.74	1.35	1.9	1.35	1.5	1.35	0.74
I_{PE} uA	< 350	< 350	-	< 200	< 350	< 4		< 400	-
TOV 120 min L-N V AC	115	225	-	440	-	440	-	440	-
TOV 5 s L-N V AC	90	175	-	335	580	335	-	335	-
TOV 200 ms N-PE V AC	-	-	-	-	-	-	1200	-	-
Tempo de resposta (t_a) ns	25					25	100	25	25
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR} kA _{rms}	50				25	50	-	50	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) A	160				125	160	-	160	160
Código do módulo substituível	*	**	***	****	*****	7P.20.8.275.0020	7P.20.1.000.0020	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.150.0015

Características gerais

Temperatura ambiente °C	-40...+80											
Grau de proteção	IP 20											
Seção do cabo mm ²	fio rígido				fio flexível							
	1 x 1...1 x 35				1 x 1...1 x 25							
AWG	1 x 17...1 x 2				1 x 17...1 x 4							
Comprimento de desnudamento do cabo mm	12											
Torque Nm	3											

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contatos	1 reversível (SPDT)				1 reversível (SPDT)			
Corrente nominal A AC/DC	0.5/0.1				0.5/0.1			
Tensão nominal V AC/DC	250/30				250/30			
Seção disponível (07P.01) mm ²	fio rígido		fio flexível		fio rígido		fio flexível	
	1.5		1.5		1.5		1.5	
AWG	16		16		16		16	
Homologações (segundo o tipo)								

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo II - Sistemas trifásicos

- Dispositivo de proteção contra surtos, adequado a aplicações de sistemas de 230/400 V, para proteger os equipamentos da sobretensão induzida ou dos transientes de comutação em linhas AC e DC
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7P.23.8.275.x020

7P.23.8.150.x015 DPS Tipo II para sistemas TN-C trifásicos sem Neutro (condutor PEN).

- Proteção a varistor L1, L2, L3-PEN
- Módulo a varistor substituível

7P.24.8.275 x020 DPS Tipo II para sistemas TT e TN-S trifásicos com Neutro.

- Proteção a varistor L1, L2, L3 + centelhador a gás N-PE
- Módulos a varistor e centelhador substituíveis

7P.25.8.275.x020

7P.25.8.150.x015 DPS Tipo II para sistemas TN-S trifásicos com Neutro.

- Proteção a varistor L1, L2, L3, N-PE
- Módulo a varistor substituível

7P.23.8/7P.24/7P.25
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto, vide a página 23

Características do DPS

	L-PEN 275.x020	L-PEN 150.x015	L-N	N-PE	L, N-PE 275.x020	L, N-PE 150.x015
Tensão nominal (U_N) V AC	230	120/—	230	—	230	120/—
Máxima tensão de operação (U_C) V AC/DC	275/350	150/—	275/—	255/—	275/350	150/—
Corrente nominal de descarga (8/20 μ s) (I_n) kA	20	15	20	20	20	15
Máxima corrente de descarga (8/20 μ s) (I_{max}) kA	40	40	40	40	40	40
Nível de tensão de proteção a 5 kA (U_{PS}) kV	0.9	0.6	0.9	—	0.9	0.6
Nível de tensão de proteção a I_n (U_p) kV	1.35	0.74	1.35	1.5	1.35	0.74
I_{PE} uA	< 600	—	—	< 4	< 800	—
TOV 120 min L-N V AC	440	—	440	—	440	—
TOV 5 s L-N V AC	335	—	335	—	—	—
TOV 200 ms N-PE V AC	—	—	—	1200	—	—
Tempo de resposta (t_3) ns	25	25	25	100	25	25
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR} kA _{rms}	50	50	50	—	50	50
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) A	160	160	160	—	160	160
Código do módulo substituível	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.150.0015	7P.20.8.275.0020	7P.20.1.000.0020	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.150.0015

Características gerais

Temperatura ambiente °C	—40...+80						
Grau de proteção	IP 20						
Seção do cabo mm ²	fio rígido			fio flexível			
	1 x 1...1 x 35			1 x 1...1 x 25			
AWG	1 x 17...1 x 2			1 x 17...1 x 4			
Comprimento de desnudamento do cabo mm	12						
Torque Nm	3						

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contatos	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal A AC/DC	0.5/0.1	0.5/0.1	0.5/0.1
Tensão nominal V AC/DC	250/30	250/30	250/30
Seção disponível (07P.01) mm ²	fio rígido	fio flexível	fio rígido
	1.5	1.5	1.5
AWG	16	16	16

Homologações (segundo o tipo)

7P.23.8.xxx.x0xx



7P.24.8.275.x020



7P.25.8.xxx.x0xx



DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo II - Para sistemas monofásicos / trifásicos AC sem corrente de fuga

- Protetor contra surtos adequado a aplicações em sistemas AC e DC para proteção de equipamentos contra sobretensão induzida ou transientes de comutação
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador de alto desempenho (GDT) garantem:
 - alta corrente de descarga
 - alta resistência de isolamento que elimina a corrente de fuga
 - nenhuma corrente residual
- Tensão residual muito baixa
- Indicação visual frontal de falha: Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do status: Bom/Substituir
- Conector (07P.01) incluso
- Módulos substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) 17.5 mm de largura por módulo

7P.42.8.275.1020 DPS Tipo II para sistemas monofásicos (TT e TN-S).

Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L-N + proteção a centelhador a gás (GDT) entre N-PE

7P.43.8.275.1020 DPS Tipo II para sistemas trifásicos com neutro TN-C (condutor PEN). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L1, L2, L3-PEN

7P.42/7P.43

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto, vide a página 22, 23

Características do DPS

	L-N	N-PE	L-PEN
Tensão nominal (U_N) V AC	230	—	230
Máxima tensão de operação (U_C) V AC	275	255	275
Corrente nominal de descarga (8/20 μ s) (I_n) kA	20	20	20
Máxima corrente de descarga (8/20 μ s) (I_{max}) kA	25	40	25
Nível de tensão de proteção (U_p) KV	1.2	1.5	1.2
Capacidade de interrupção de corrente (I_f) A	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente
I_{PE} uA	< 4		
TOV 120 min L-N V AC	440	—	440
TOV 5 s L-N V AC	335	—	335
TOV 200 ms N-PE V AC	—	1200	—
Tempo de resposta (t_a) ns	100	100	100
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR} kA _{rms}	35	—	35
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) A	125	—	125
Código do módulo substituível	7P.40.8.275.0020	7P.40.1.000.0020	7P.40.8.275.0020

Características gerais



Temperatura ambiente °C	-40...+80		
Grau de proteção	IP 20		
Seção do cabo mm ²	fio rígido		
	1 x 1...1 x 35		
AWG	1 x 17...1 x 2		
Comprimento de desnudamento do cabo mm	12		
Torque Nm	3		

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contatos	1 reversível (SPDT)	—	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal A AC/DC	0.5/0.1	—	0.5/0.1
Tensão nominal V AC/DC	250/30	—	250/30
Seção disponível (07P.01) mm ²	fio rígido	fio flexível	fio rígido
	1.5	1.5	1.5
AWG	16	16	16

Homologações (segundo o tipo)**7P.42.8.275.1020****7P.43.8.275.1020**

- DPS Tipo II
- Combinação de varistor e centelhador encapsulado (para sistemas monofásicos)
- Módulos substituíveis
- Sinalização visual e remota do estado do varistor / GTD

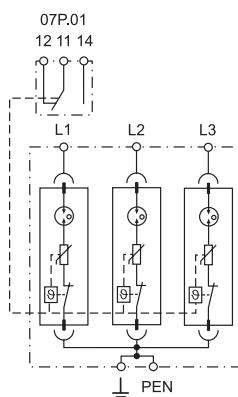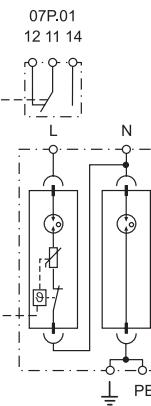

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo II - Para sistemas trifásicos AC (239/400V) sem corrente de fuga

- Protetor contra surtos adequado a aplicações em sistemas AC para proteção de equipamentos contra sobretensão induzida ou transientes de comutação
- Para ser instalado entre as zonas LPZ 1 e LPZ 2 ou superiores
- Versões com combinação de varistor e centelhador de alto desempenho (GDT) garantem:
 - alta corrente de descarga
 - alta resistência de isolamento que elimina a corrente de fuga
 - nenhuma corrente residual
- Tensão residual muito baixa
- Indicação visual frontal de falha: Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do status: Bom/Substituir
- Conector (07P.01) incluso
- Módulos substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715) 17.5 mm de largura por módulo

7P.44.8.275.1020 DPS Tipo II para sistemas trifásicos com neutro (TT e TN-S). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L1, L2, L3-N + proteção entre N-PE

7P.45.8.275.1020 DPS Tipo II para sistemas trifásicos com neutro (TN-S). Proteção a varistor + centelhador a gás (GDT) entre L1, L2, L3-N + proteção entre N-PE

7P44/7P45
Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto, vide a página 23

Características do DPS

	L-N	N-PE	L, N-PE
Tensão nominal (U_N) V AC	230	—	230
Máxima tensão de operação (U_C) V AC	275	255	275
Corrente nominal de descarga (8/20 μ s) (I_n) kA	20	20	20
Máxima corrente de descarga (8/20 μ s) (I_{max}) kA	25	40	25
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	1.2	1.5	1.2
Capacidade de interrupção de corrente (I_{fi}) A	Nenhuma corrente	100	Nenhuma corrente
I_{PE} uA	< 4		< 4
TOV 120 min L-N V AC	440	—	440
TOV 5 s L-N V AC	335	—	335
TOV 200 ms N-PE V AC	—	1200	—
Tempo de resposta (t_s) ns	100	100	100
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR} kA _{rms}	35	—	35
Proteção máxima de sobrecorrente (fusível gL/gG) A	125	—	125
Código do módulo substituível	7P.40.8.275.0020	7P.40.1.000.0020	7P.40.8.275.0020

Características gerais

Temperatura ambiente °C	-40...+80		
Grau de proteção	IP 20		
Seção do cabo mm ²	fio rígido		fio flexível
	1 x 1...1 x 35		1 x 1...1 x 25
AWG	1 x 17...1 x 2		1 x 17...1 x 4
Comprimento de desnudamento do cabo mm		12	
Torque Nm		3	

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contatos	1 reversível (SPDT)	—	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal A AC/DC	0.5/0.1	—	0.5/0.1
Tensão nominal V AC/DC	250/30	—	250/30
Seção disponível (07P.01) mm ²	fio rígido	fio flexível	fio rígido
	1.5	1.5	1.15
AWG	16	16	16
Homologações (segundo o tipo)	CE	UKCA	EAC

7P.44.8.275.1020





7P.45.8.275.1020



- DPS Tipo II
- Combinação de 3 módulos a varistor e centelhador encapsulado + 1 módulo a centelhador encapsulado
- Sinalização visual e remota do estado do varistor / GTD
- Módulos substituíveis

- DPS Tipo II
- Combinação de 4 módulos a varistor e centelhador encapsulado
- Sinalização visual e remota do estado do varistor / GTD
- Módulos substituíveis

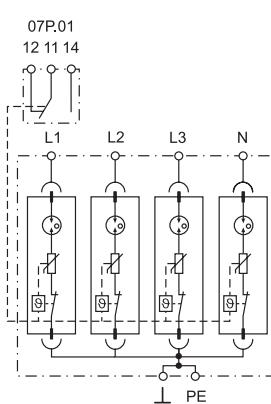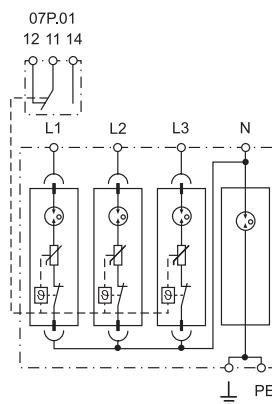

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo II - Aplicações fotovoltaicas (FV)

- DPS tipo II para proteção em DC com U_{CPV} de 750 V até 1500 V DC
- Proteção de equipamentos contra sobretensões induzidas causadas por descargas atmosféricas ou transientes de comutação

7P.23.9.750.x020, $U_{CPV} = 750$ V DC**7P.23.9.000.x015**, $U_{CPV} = 1020$ V DC**7P.23.9.500.x015**, $U_{CPV} = 1500$ V DC

- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso (dependendo da versão)
- Módulos substituíveis
- Em conformidade com a norma EN 61643-31, IEC 61643-31
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7P.23.9.750.x020

- DPS tipo II (3 varistores em Y) para sistemas fotovoltaicos com U_{CPV} de 750 V DC
- Módulos a varistor substituíveis
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor

7P.23.9.000.x015

- DPS tipo II (3 varistores em Y) para sistemas fotovoltaicos com U_{CPV} de 1020 V DC
- Módulos a varistor substituíveis
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor

7P.23.9.500.x015

- DPS tipo II (3 varistores em Y) para sistemas fotovoltaicos com U_{CPV} de 1500 V DC
- Módulos a varistor substituíveis
- Sinalização visual e remota do estado do varistor

7P.23.9
Conexão a parafuso

Para as dimensões do produto, vide a página 23

Características do DPS**Módulo a varistor****Módulo a varistor****Módulo a varistor**

Máxima tensão contínua de operação em modo +/-, +/PE e -/PE (U_{CPV})	V DC	750	1020	1500
Máxima tensão contínua de operação/por módulo (U_{CPV})	VDC	375	510	750
Corrente nominal de descarga/por módulo (8/20 μ s) (I_n)	kA	20	15	15
Máxima corrente de descarga/por módulo (8/20 μ s) (I_{max})	kA	40	40	40
Corrente de descarga total (8/20 μ s) (I_{Total})	kA	40	40	40
Nível de tensão de proteção/por módulo (U_p)	kV	1.8	2	3.2
Nível de tensão de proteção/por módulo $U_p (+ \rightarrow -)/(+/- \rightarrow PE)$	kV	3.6/3.6	4/4	6.4/6.4
Corrente de fuga (+ → -)/(+/- → PE)	μ A DC	< 5	< 5	< 5
Corrente de fuga (+ → -)/(+/- → PE)	μ A AC	250	250	250
Tempo de resposta (t_a)	ns	25	25	25
Corrente de curto-círcuito I_{SCPV}	A	10 000	10 000	10 000
Código do módulo substituível		7P.20.9.375.0020	7P.20.9.500.0015	7P.20.9.750.0015

Características gerais

Indicação de falha Sinalização visual e contato para sinalização remota

Temperatura ambiente ${}^{\circ}$ C $-40...+80$

Grau de proteção IP 20

Seção do cabo	fio rígido		fio flexível	
	mm ²	AWG	1 x 1...1 x 35	1 x 1...1 x 25
Comprimento de desnudamento do cabo	mm		14	
Torque	Nm		3	

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contatos	1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)		1 reversível (SPDT)	
	Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1	Tensão nominal	V AC/DC	250/30
Seção disponível (07P.01)	fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível	fio rígido	fio flexível
	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
	AWG	16	16	16	16	16

Homologações (segundo o tipo)

Gama de DPS tipo I+II para aplicações fotovoltaicas

- DPS para proteção de sistema fotovoltaico com U_{CPV} até 1500 V DC
- Protege o equipamento contra sobretensão causado por queda direta ou induzida de raios
- Adequado para sistema LPS com distâncias de segurança não respeitadas

7P.13.9.000.x006, $U_{CPV} = 1050$ V DC

7P.13.9.500.x006, $U_{CPV} = 1500$ V DC

- Indicação visual frontal do estado do varistor - Bom/Substituir
- Contato para sinalização remota do estado do varistor. Conector (07P.01) incluso
- Solução compacta com possibilidade de montagem invertida
- Em conformidade com a norma EN 61643-31, IEC 61643-31
- Montagem em trilho 35 mm (EN 60715)

7P.13

Conexão a parafuso



Para as dimensões do produto, vide a página 23

NEW 7P.13.9.000.x006





- DPS tipo I+II (3 varistores em Y) para sistema fotovoltaico com U_{CPV} 1050 V DC
- Design compacto e vantagens de montagem invertida
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor

NEW 7P.13.9.500.x006



- DPS tipo I+II (3 varistores em Y) para sistema fotovoltaico com U_{CPV} 1500 V DC
- Design compacto e vantagens de montagem invertida
- Disponível com conector para sinalização visual e remota do estado do varistor

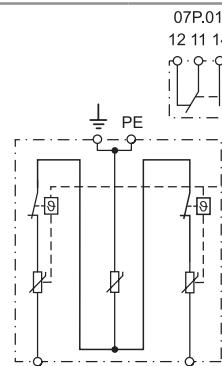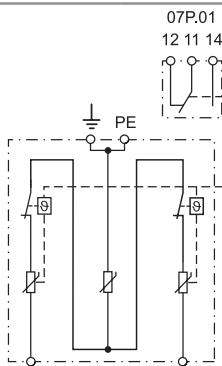

Características do DPS

Máxima tensão contínua de operação em modo +/-, +/PE e -/PE (U_{CPV})	V DC	FVT1+T2	FVT1+T2
Corrente de impulso de descarga (10/350 µs)/ por módulo (I_{mp})	kA	6.25	6.25
Corrente nominal de descarga/ por módulo (8/20 µs) (I_n)	kA	20	20
Máxima corrente de descarga/ por módulo (8/20 µs) (I_{max})	kA	40	40
Corrente de descarga total (10/350 µs) (I_{Total})	kA	12.5	12.5
Corrente de descarga total (8/20 µs) (I_{Total})	kA	80	80
Módulo de nível de tensão de proteção +/- (U_p)	kV	3.8	5.4
Módulo de nível de tensão de proteção (+PE)/(-PE) (U_p)	kV	3.8	5.4
Tempo de resposta (t_3)	ns	25	25
Classificação de corrente de curto-círcuito I_{SCPV}	kA	20	20
Modo de corrente residual +/PE, -/PE (I_{PE})	µA AC	500	500
Modo de corrente residual +/PE, -/PE (I_{PE})	µA DC	10	10

Características gerais

Indicação de falha	Bandeirola de indicação vermelha e contato remoto
Temperatura ambiente	°C
	-40...+80
Grau de proteção	IP 20
Seção do cabo	fio flexível
	1 x 2.5...1 x 25
mm ²	1 x 13...1 x 4
AWG	1 x 11...1 x 2
Comprimento de desnudamento do cabo	mm
	14
Torque	Nm
	3

Características do contato para sinalização remota

Configurações dos contactos	1 reversível (SPDT)	1 reversível (SPDT)
Corrente nominal	A AC/DC	0.5/0.1
Tensão nominal	V AC/DC	250/30
Seção disponível (07P.01)	fio rígido	fio flexível
mm ²	1.5	1.5
AWG	16	16
Homologações (segundo o tipo)		

DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo III para sistemas TT e TN-S (com neutro)
Sistemas monofásicos para instalação em caixas de passagem e em trilho de 35 mm

- Protege equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis contra sobre tensões induzidas
- Combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) sem corrente de fuga à terra
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012

7P.31.8.275.0005

- DPS monopolar para proteção L/N
- IP 65
- Sinalização luminosa com LED em caso de falha do varistor
- Possui 2 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais

7P.32.8.275.0005

- Configuração "1+1": varistor + centelhador a gás com baixos valores de U_p
- IP 65
- Sinalização visual do estado do varistor (LED vermelho - substituir)
- Possui 3 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais

7P.31.8.275.0005





- DPS Tipo III
- Proteção unipolar ideal para proteção de lâmpada LED
- IP 65

7P.32.8.275.0005



- DPS Tipo III
- Adequado também para proteção de luminárias a LED
- IP 65

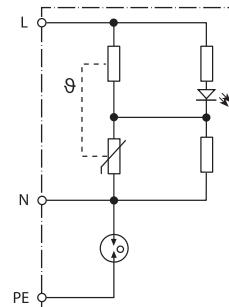

* ver o diagrama L7P, página 29

Para as dimensões do produto, vide página 24

Características do DPS

Tensão nominal (U_N)	V AC	230	230
Máxima tensão contínua de operação (U_C)	V AC	275	275
Corrente nominal de descarga (8/20 μ s)			
L-N, L(N)-PE (I_h)	kA	5/—	5/5
Maxima corrente de descarga (8/20 us)			
L-N, N-PE (I_{max})	kA	10/—	10/10
Tensão de ensaio com gerador combinado			
L-N, L(N)-PE (U_{oc})	kV	10/—	10/10
Nível de tensão de proteção L-N, L(N)-PE (U_p)	kV	1.6/—	1.65/1.5
Tempo de resposta L-N, L(N)-PE (t_a)	ns	25/—	25/100
Resistência ao curto-círcuito com proteção			
máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA _{rms}	1.5	1.5
Proteção máxima de sobrecorrente		16 A gL/gG, B16 A, C10 A	16 A gL/gG, B16 A, C10 A

Características gerais

Temperatura ambiente	°C	-25...+80	-25...+80
Grau de proteção		IP 65	IP 65

Homologações (segundo o tipo)



DPS - Dispositivo de proteção contra surtos
Tipo III para sistemas TT e TN-S (com neutro)
Sistemas monofásicos para instalação em caixas de passagem e em trilho de 35 mm

- Protege equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis contra sobretensões induzidas
- Combinação de varistor e centelhador a gás (GDT) sem corrente de fuga à terra
- Em conformidade com a norma EN 61643-11:2012

7P.36.8.275.2003

- Proporciona uma fácil proteção adicional contra surtos para pontos de tomadas
- Configuração Y com aviso acústico em caso de falha varistor e função de teste acústico
- Possui 3 fios, com 150 mm de comprimento, para uma conexão direta nos terminais da tomada

7P.37.8.275.1003

- Configuração "1+1": varistor + centelhador a gás com baixos valores de U_p
- Permite a conexão em série otimizando a proteção para cargas de até 16 A
- Contato integrado para sinalização remota do estado do varistor
- Relé com contato reversível banhado a ouro para comutação de correntes muito baixas
- Proteção L-N/N-PE em 17.5 mm
- Montagem em trilho DIN 35 mm (EN 60715)

7P.36.8.275.2003





- DPS Tipo III
- Configuração "Y"
- Aviso sonoro no caso de uma falha no varistor

7P.37.8.275.1003



- DPS Tipo III
- Configuração "1+1"
- Conexão em série para proteger cargas de até 16 A
- Sinalização remota do estado do varistor mediante um contato reversível do relé integrado



* ver o diagrama L7P, página 29

Para as dimensões do produto, vide página 23, 24

Características do DPS

Tensão nominal (U_N)	V AC	230	230
Máxima tensão contínua de operação L-N/N-PE (U_C)	V AC	275	275/255
Corrente nominal da carga (I_L)	A	—	16
Corrente nominal de descarga (8/20 μ s)			
L-N, L(N)-PE (I_n)	kA	3/3	3/3
Tensão de ensaio com gerador combinado L-N, L(N)-PE (U_{OC})	kV	6/6	6/6
Nível de tensão de proteção L-N, L(N)-PE (U_p)	kV	1.65/1.5	1/1.5
Tempo de resposta L-N, L(N)-PE (t_a)	ns	25/100	25/100
Resistência ao curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente - I_{SSCR}	kA _{rms}	1.5	5
Proteção máxima de sobrecorrente		16 A gL/gG, B16 A, C10 A	C16 A, 16 A gG
Características gerais			
Temperatura ambiente	°C	-20...+70	-20...+70*
Grau de proteção		IP 20	IP 20
Seção do cabo		—	fio rígido
	mm ²	—	fio flexível
	AWG	0.5...4	0.5...4
Comprimento de desnudamento do cabo	mm	—	9
Torque	Nm	—	0.8
Características do contato para sinalização remota			
Configurações dos contatos		—	1 reversível
Corrente nominal	A AC	—	0.5
Tensão nominal	V AC	—	230
Capacidade de ruptura em DC1: 24/110	A	—	2/0.3
Carga mínima comutável	mW (V/mA)	—	10 (5/5)
Material dos contatos		—	AgNi + Au
Homologações (segundo o tipo)			
   			

DPS Tipo II + III para proteção de linhas de gerenciamento de sinal e dados de 2 fios

- Aptos para proteção de linhas de dados e telecomunicações de 2 fios permitindo a continuidade da blindagem
- Ele permite a conexão serial, otimizando a proteção de sobretensão de linha longa (linha-PG) e transversal (linha-linha)
- Em conformidade com a norma EN 61643-21+A1,A2:2013, EN IEC61643-21+A1,A2:2012 C2,C3
- Montagem em trilho DIN 35 mm

7P.62.9.009.0485

- Adequado para proteger a linha de dados RS485 de inversores, PLCs, contadores de energia

7P.62.9.036.0005



- Adequado para sistemas de proteção contra incêndio, interfaces de telecomunicações e linhas de dados de 2 fios

7P.62.9.009.0485

- DPS Tipo II+III
- Adequado para linhas de dados RS485, telecomunicações e BUS

7P.62.9.036.0005

- DPS Tipo II+III
- Adequado para linhas de dados, sistemas de combate a incêndios, linhas de telecomunicações e BUS

E
7P.62
Conexão a parafuso


Para as dimensões do produto, vide a página 24

Características do DPS

Tensão nominal do sistema (U_N)	V DC	6	24
Máxima tensão contínua de operação (U_C)	V DC	8.5	36
Corrente nominal da carga (I_L)	A	0.5	0.5
C2 Corrente nominal de descarga (8/20 μ s) linha - linha (I_n)	kA	5	5
C2 Corrente nominal total de descarga (8/20 μ s) linha-PE (C)	kA	10	10
C2 Nível de tensão de proteção linha - linha @ I_n (U_p)	V	18	50
C2 Nível de tensão de proteção linha-PE @ I_n (U_p)	V	30	65
C3 Nível de tensão de proteção linha-linha @ 1 kV/ μ s (U_p)	V	12	45
C3 Nível de tensão de proteção linha-PE @ 1 kV/ μ s (U_p)	V	15	45
Tempo de resposta linha-linha/linha-PE (ta)	ns	1/1	1
Resistência em série por linha (R)	Ω	1.6	1.6
Frequência limite de linha-linha (f)	MHz	1	4

Características gerais

Temperatura ambiente	$^{\circ}$ C	-40...+70		-40...+70	
Grau de proteção		IP 20		IP 20	
Seção do cabo	fio rígido	fio flexível		fio rígido	fio flexível
	mm ²	4	2.5	4	2.5
	AWG	12	14	12	14

Homologações (segundo o tipo)


DPS para linhas de dados Ethernet Cat. 6

- Adequado para linhas Ethernet com cabeamento Cat 6, PoE (Power over Ethernet) e linhas de transmissão de dados de até 250 MHz
- Proteção para todos os pares de condutores com atenuação mínima
- Estrutura em alumínio e conectores RJ45 com blindagem metálica
- Acessórios inclusos para simples instalação próximo do equipamento a ser protegido, na fronteira da LPZ 2-3 (Tipo III)
- Em conformidade com a norma EN 61643-21
- Montagem em trilho DIN 35 mm

7P.68.9.060.0600



- Ethernet Cat 6 - 60 V
- Conectores RJ45 blindados

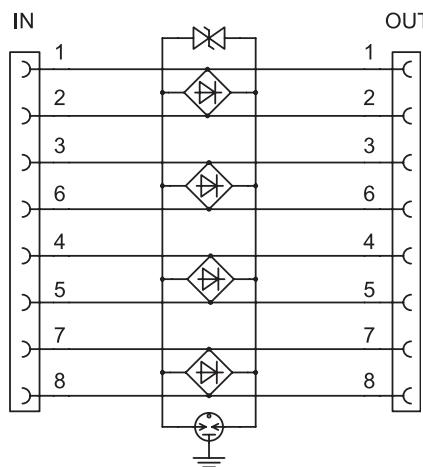

Para as dimensões do produto, vide a página 24

Características do DPS

Tensão nominal do sistema (U_N)	V DC	48
Máxima tensão contínua de operação (U_C)	V DC	60
Corrente nominal da carga (I_L)	mA	500
C2 Corrente nominal total de descarga (8/20 μ s) linha - PG (I_n)	kA	1.6
C2 Corrente nominal de descarga (8/20 μ s) linha - linha (I_n)	A	200
Nível de tensão de proteção linha - linha @ I_n (C2) - (U_p)	V	130
Nível de tensão de proteção linha - PG @ I_n (C2) - (U_p)	V	350
Nível de tensão de proteção linha - linha @ 1 kV/ μ s (C3) - (U_p)	V	130
Atenuação típica @ 250 MHz	dB	< 2
Tempo de resposta	ns	1

Características gerais

Temperatura ambiente	°C	-40...+80
Grau de proteção		IP 20
Conexão Input-Output	RJ45/RJ45 blindados	
Homologações (segundo o tipo)	  	

Codificação

Exemplo: Série 7P, dispositivo de proteção contra surtos, Tipo II, trifásico ($U_c = 275 \text{ V}$), 1 varistor + 1 centelhador a gás encapsulado, com contato para sinalização remota de estado, $I_n = 20 \text{ kA}$

7 P . 2 4 . 8 . 2 7 5 . 1 0 2 0

Série

Tipo

- 0 = DPS tipo I + II combinados MOV+GDT, livre de fuga
- 1 = MOV de alto desempenho tipo I+II
- 2 = Dispositivos de proteção contra surtos Tipo II
- 3 = Dispositivos de proteção contra surtos Tipo III
- 4 = Dispositivo de proteção contra surtos Tipo II sem corrente de fuga
- 6 = Dispositivos de proteção contra surtos para linhas de dados

Círculo

- 1 = Monofásico (1 varistor)
- 2 = Monofásico (1 varistor + 1 centelhador a gás), número de pólos protegidos (linha de dados SPD)
- 2 = Polos protegidos (DPS para linha de dados)
- 3 = Trifásico (3 varistores)
- 4 = Trifásico (3 varistores + 1 centelhador a gás)
- 5 = Trifásico (4 varistores)
- 6 = 1 varistores + 1 centelhador a gás (7P.36)
- 7 = Monofásico (2 varistores) Tipo II (7P.27)
- 7 = Monofásico (1 varistor + 1 centelhador a gás) Tipo III, trilho DIN (7P.37)
- 8 = Polos protegidos (DPS para linha de dados)
- 9 = Centelhador a gás N+PE para aplicações trifásicas
- 0 = Módulo substituível


Tipo de alimentação

- 1 = Conexão N+PE (somente para o módulo com um centelhador a gás substituível e o 7P.09)
- 8 = AC (50/60 Hz)
- 9 = DC (somente para aplicações fotovoltaicas e DPS de linha de dados)

Tensão de alimentação

- 000 = Ligações N+PE para centelhador a gás
- 009 = 8.5 V DC Max (U_c) DPS de linha de dados
- 036 = 36 V DC Max (U_c) DPS de linha de dados
- 060 = 60 V DC Max (U_c) DPS de linha de dados
- 075 = 75 V AC Max
- 130 = 130 V AC Max
- 150 = 150 V AC Max (somente T2)
- 440 = 440 V Max (U_c) para DPS Tipo II (para $U_N = 400 \text{ V AC}$)
- 275 = 275 V Max para DPS Tipo I+II "baixo U_p ", Tipo II (U_c) (para $U_N = 230\text{-}240 \text{ V AC}$) e Tipo III
- 260 = 260 V Max (U_c) para DPS Tipo I+ II (para $U_N = 230\text{-}240 \text{ V AC}$)
- 255 = 255 V Max (U_c) para DPS Tipo I, N+PE (7P.09)

Montagem - Upside down

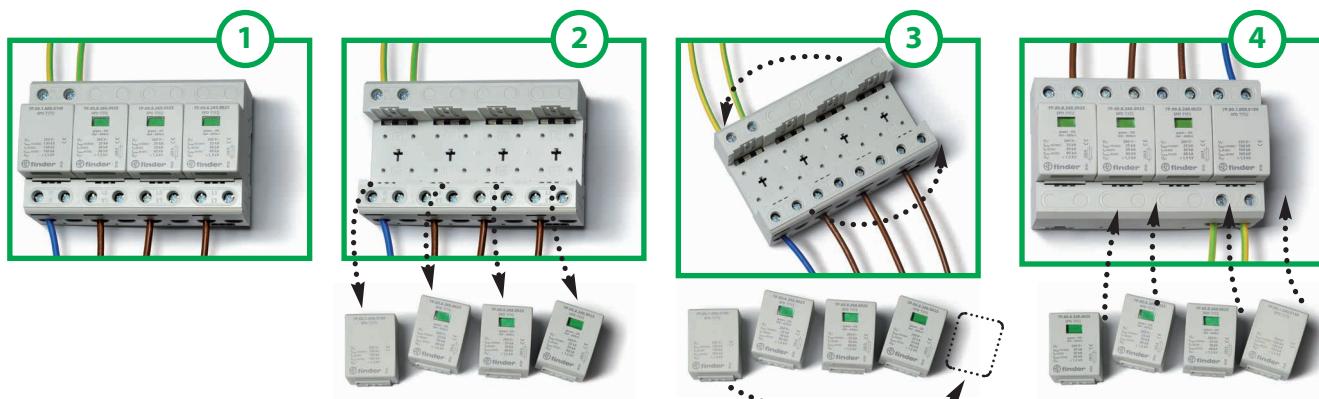

Módulos substituíveis



Módulos e varistores para substituição	7P.00.8.260.0025	7P.00.9.500.0012	7P.00.1.000.0050	7P.00.1.000.0100
Máxima tensão contínua de operação (U_c/U_{CPV}) V AC/DC	Varistor + GDT	—/500	255/—	255/—
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp}) kA	260/—	25	12.5	50
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	30	30	50	100
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	60	60	100	100
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	1.5	1.8	1.5	1.5
Corrente residual (@ 253 V AC) & corrente I_{pe} uA	< 4	< 4	< 4	< 4
Tempo de resposta (t_a) ns	100	25	100	100
Proteção máxima de sobrecorrente	250 A gL/gG	—	—	—




Módulos e varistores para substituição	7P.00.8.275.0012	7P.00.1.255.0025	7P.10.8.275.0012	7P.10.1.000.0025
Máxima tensão de operação (U_c) V AC/DC	Varistor + GDT	Centelhador a gás	Varistor	Centelhador a gás
Impulso de corrente de descarga (10/350 µs) (I_{imp}) kA	275/—	255/—	275/—	255/—
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	12.5	25	12.5	25
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	30	30	30	40
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	1.5	1.5	1.5	1.5
Tempo de resposta (t_a) ns	100	100	25	100
Proteção máxima de sobrecorrente	160	160	160 A gL/gG	—




Módulos de varistores para substituição	7P.20.8.075.0015	7P.20.8.130.0015	7P.20.8.150.0015	7P.20.8.275.0020	7P.20.8.440.0020	7P.40.8.275.0020
Máxima tensão de operação (U_c/U_{CPV}) V AC/DC	Varistor	Varistor	Varistor	Varistor	Varistor	Varistor + GDT
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	75/100	130/170	150/—	275/350	440/585	275/—
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	15	15	15	20	20	20
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	40	40	40	40	40	25
Tempo de resposta (t_a) ns	0.4	0.7	0.74	1.35	1.9	1.2
Proteção máxima de sobrecorrente	25	25	25	25	25	100



Módulos de varistores para substituição	7P.20.9.375.0020	7P.20.9.500.0015	7P.20.9.750.0015
Máxima tensão contínua de operação (U_c/U_{CPV}) V AC/DC	Varistor	Varistor	Varistor
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	—/375	—/510	—/750
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	20	15	15
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	40	40	40
Tempo de resposta (t_a) ns	1.8	2	3.2
Proteção máxima de sobrecorrente	25	25	25



Módulos de varistores para substituição	7P.20.1.000.0020	7P.40.1.000.0020
Máxima tensão contínua de operação (U_c/U_{CPV}) V AC/DC	Centelhador a gás	Centelhador a gás
Corrente nominal de descarga (8/20 µs) (I_n) kA	255/—	255/—
Máxima corrente de descarga (8/20 µs) (I_{max}) kA	20	20
Nível de tensão de proteção (U_p) kV	40	40
Tempo de resposta (t_a) ns	1.5	1.5
Proteção máxima de sobrecorrente	100	100





Sobretensão transitória (TOV)	7P.32, 7P.36, 7P.37
Sobretensão transitória 5 s L-N (U_{TOV}) V	335
Sobretensão transitória 5 s L-PE (U_{TOV}) V	400
Sobretensão transitória 200 ms L-PE (U_{TOV}) V	1430

Dimensões do produto



Tipo 7P.09

Conexão a parafuso

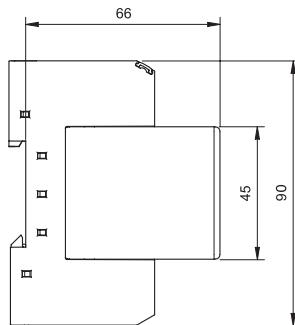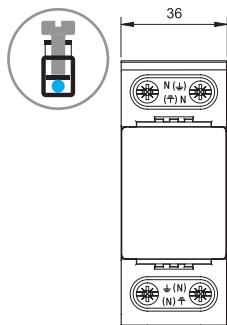



Tipo 7P.01

Conexão a parafuso

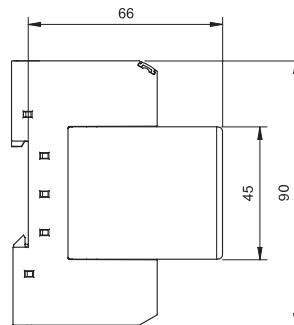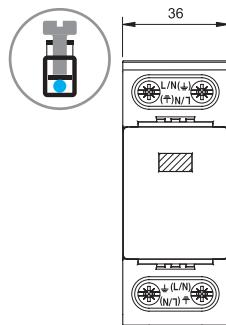

Tipo 7P.02



Conexão a parafuso

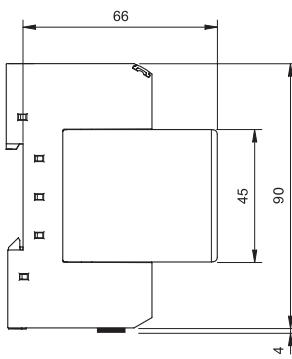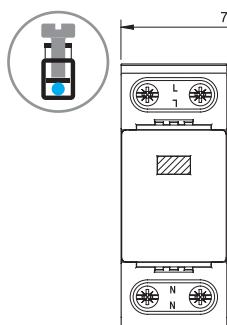

E



Tipo 7P.03

Conexão a parafuso

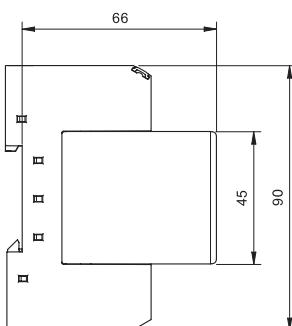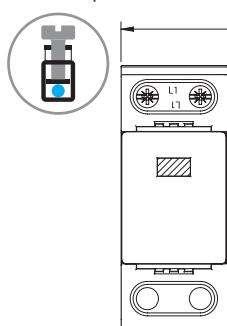

Tipo 7P.04



Conexão a parafuso

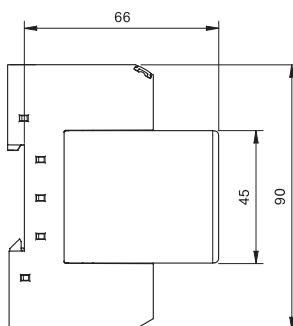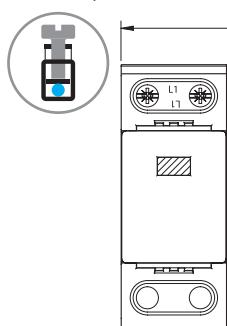

Dimensões do produto



Tipo 7P02.8.275.1012

Conexão a parafuso

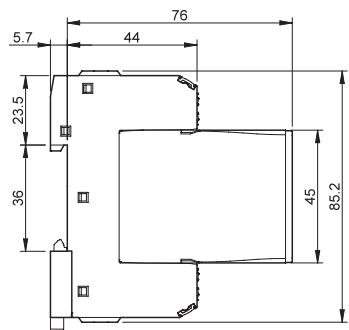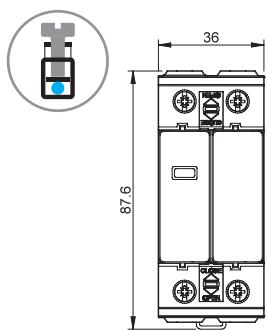



Tipo 7P04.8.275.1012

Conexão a parafuso

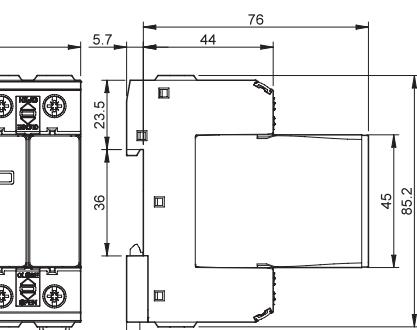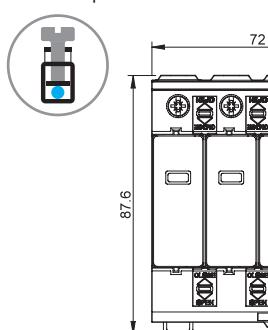

Tipo 7P05.8.275.1012



Conexão a parafuso

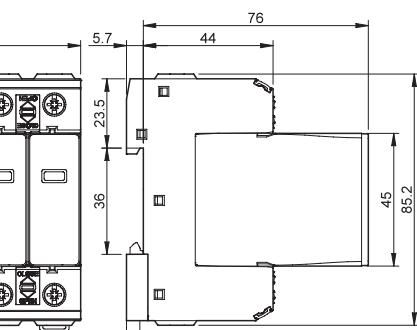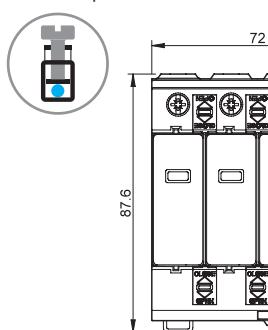

Dimensões do produto



Tipo 7P.05

Conexão a parafuso

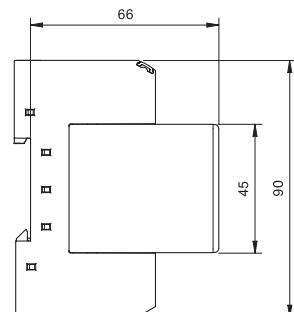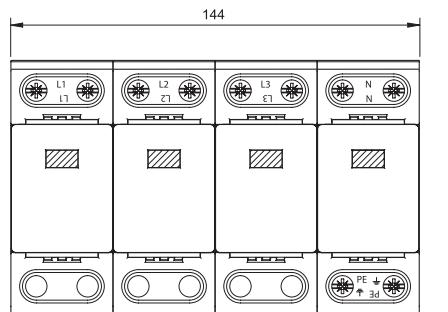



Tipo 7P.12

Conexão a parafuso





Tipo 7P.13

Conexão a parafuso





Tipo 7P.14

Conexão a parafuso





Tipo 7P.15

Conexão a parafuso





Tipo 7P.21

Conexão a parafuso



Tipo 7P.22/7P.27/7P.42



Conexão a parafuso



Dimensões do produto



Tipo 7P.23.8/7P.43

Conexão a parafuso

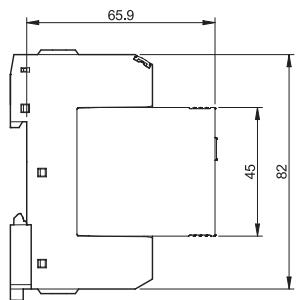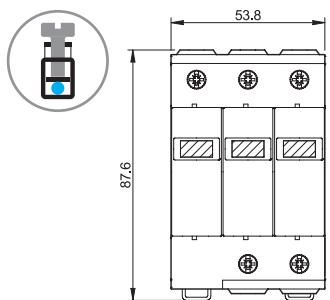



Tipo 7P.24/7P.44

Conexão a parafuso

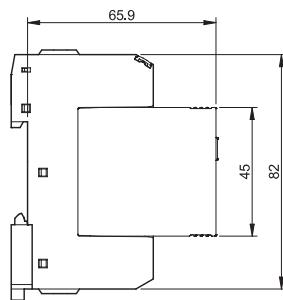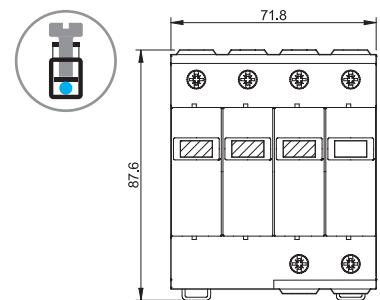



Tipo 7P.23.9

Conexão a parafuso

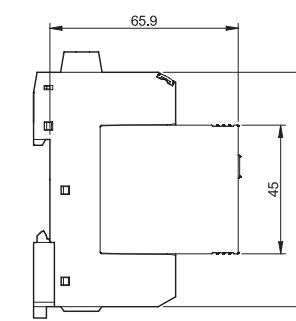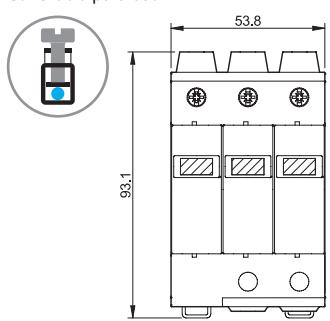



Tipo 7P.25/7P.45

Conexão a parafuso

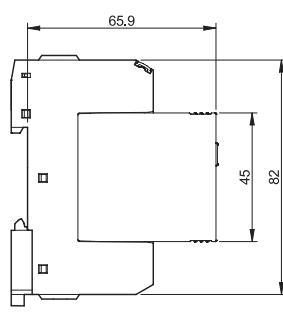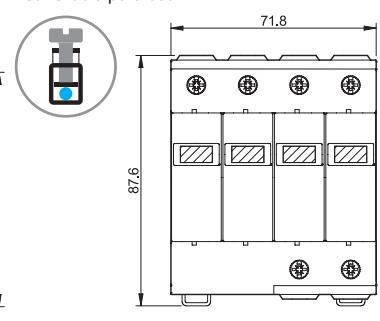



Tipo 7P.13.9.000.x006

Conexão a parafuso

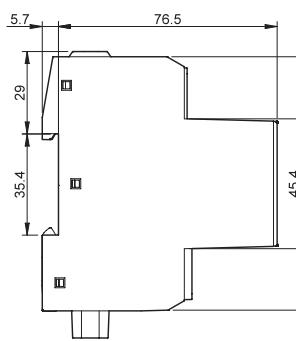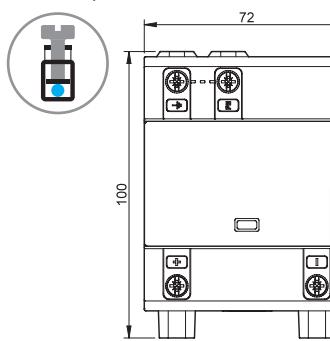



Tipo 7P.13.9.500.x006

Conexão a parafuso

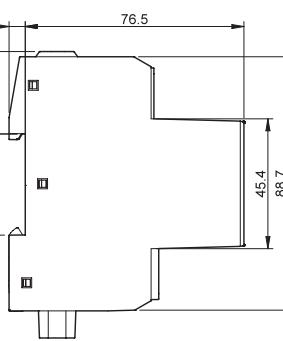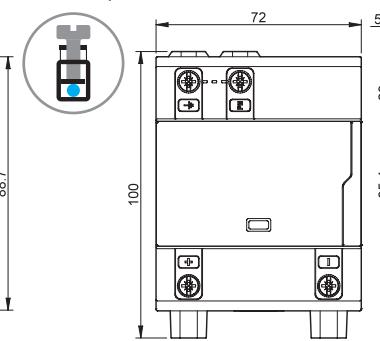


Tipo 7P.37.8.275.1003

Conexão a parafuso

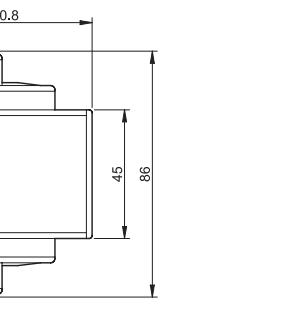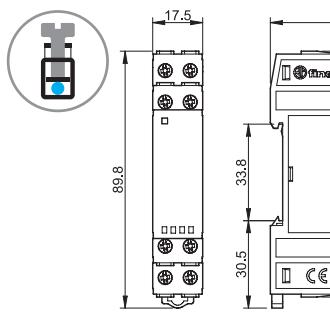

Dimensões do produto

Tipo 7P.68.9.060.0600

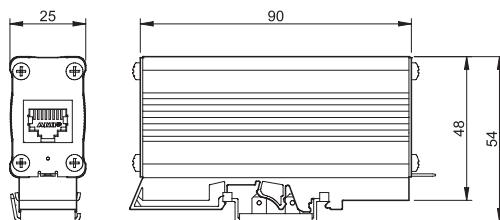


Tipo 7P.62.9.036.0005/7P.62.9.009.0485


Conexão a parafuso




E

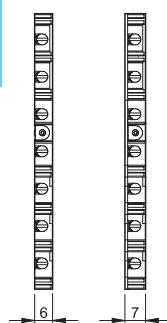


Tipo
7P.36.8.275.2003

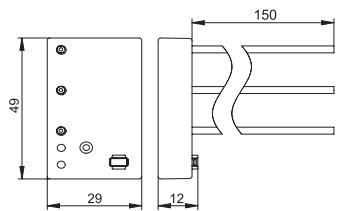


Tipo
7P.31.8.275.0005/7P.32.8.275.0005




Tipo 7P.00
Módulo substituível



Tipo 7P.10/20/40
Módulo substituível

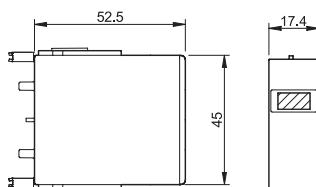


07P.01
Conector




Exemplos de esquemas de instalação para DPS Tipo I+II


TT - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR

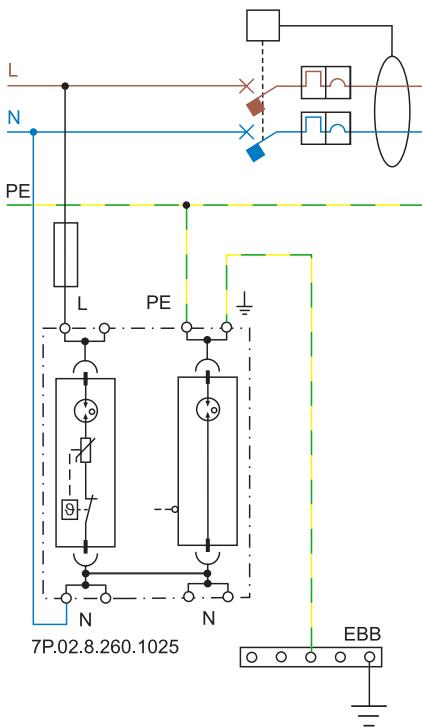

TT - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR

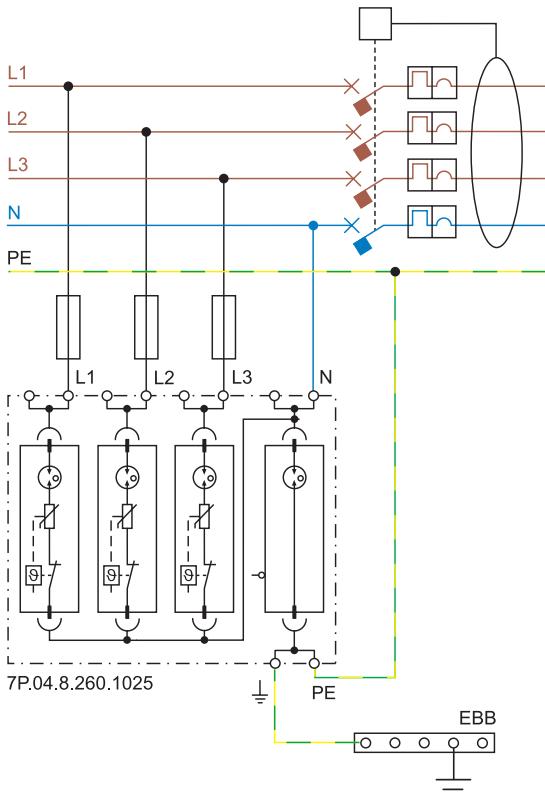


Esquema de ligação "V-shape" (fusível máx. = 125 A)

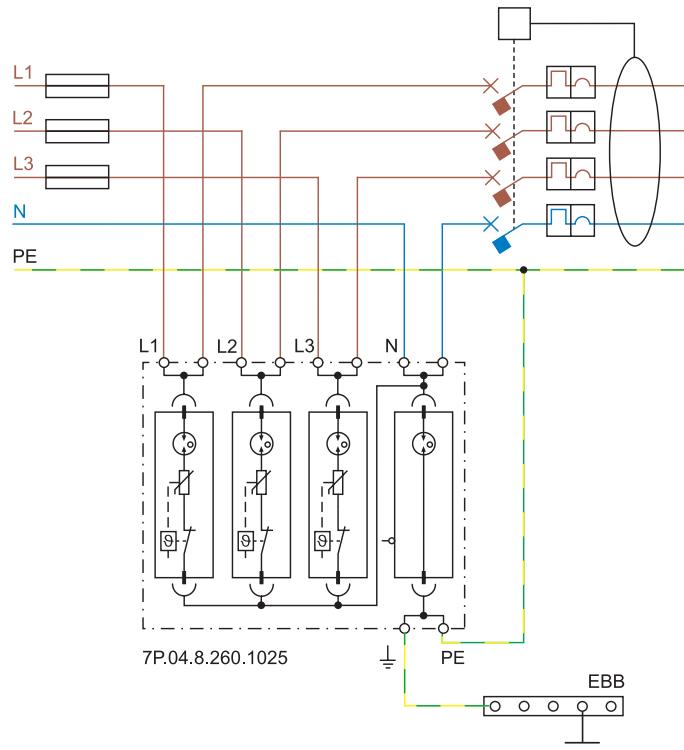


Exemplos de esquemas de instalação para DPS Tipo I+II e Tipo II - Monofásico


TT - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR

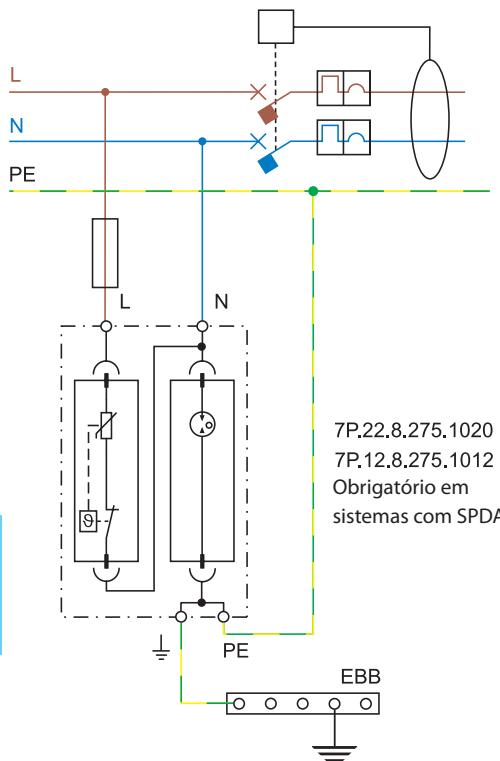


TT ou TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR

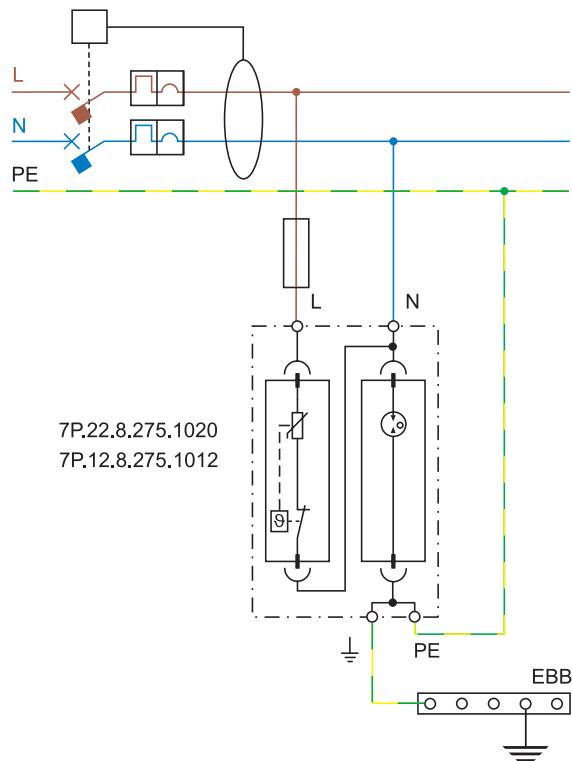

TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR

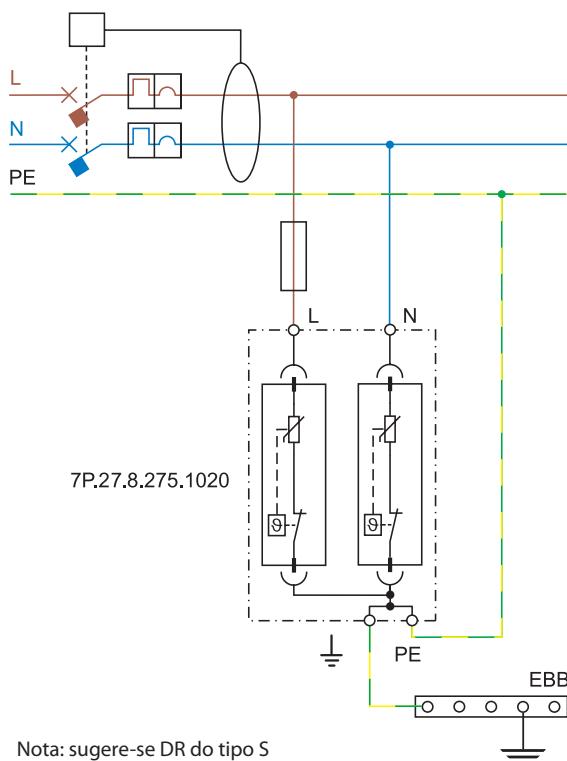

Exemplo de esquema de instalação para DPS Tipo III

TT ou TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - INCORPORADO NA CAIXA DE PASSAGEM

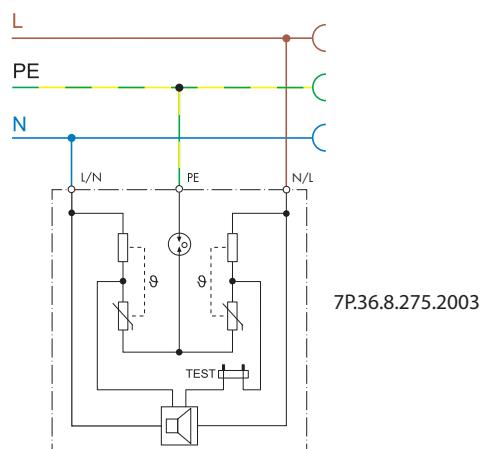


Exemplos de esquemas de instalação para DPS Tipo I+II e Tipo II - Trifásico


TT - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DO DR

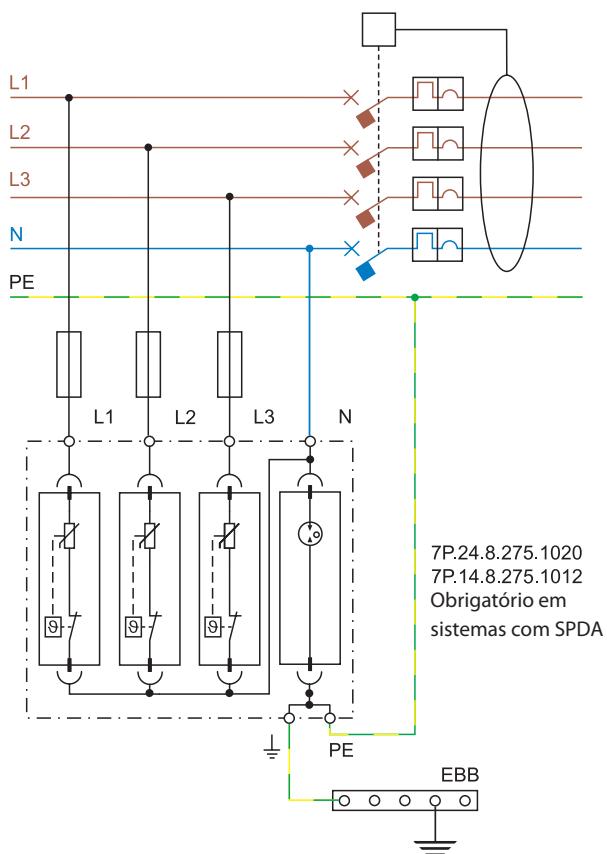


TT ou TN-S - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR

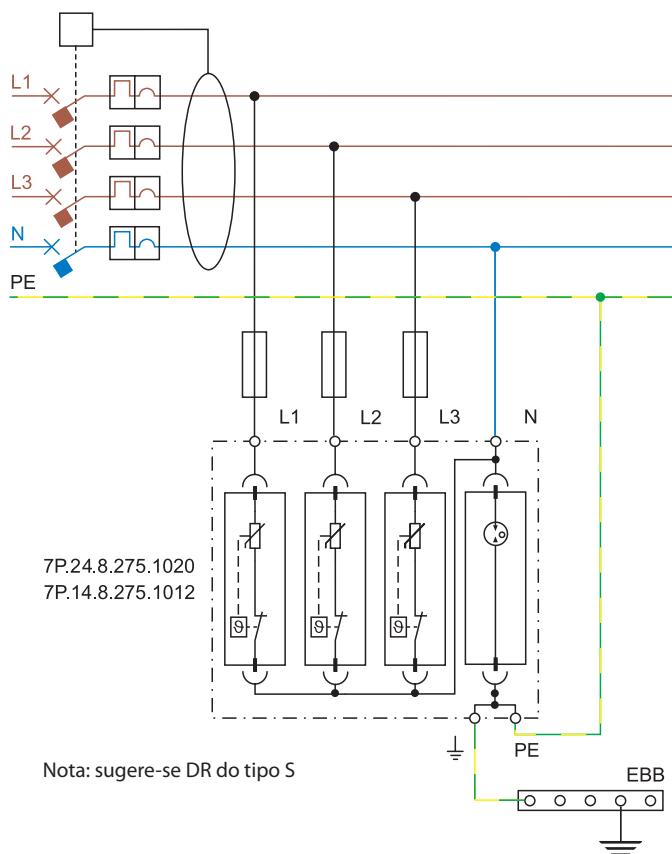

TN-S - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DA PROTEÇÃO

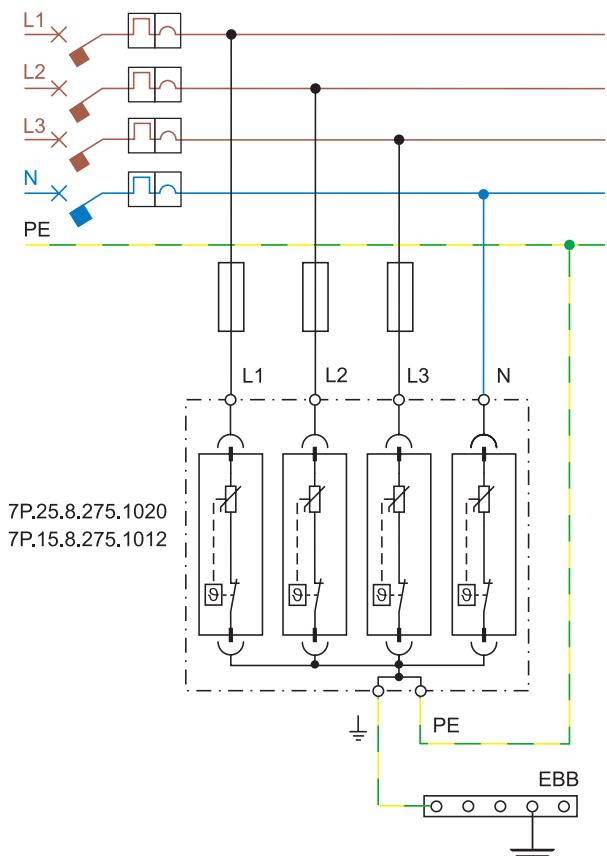


TN-C - SISTEMA TRIFÁSICO - DPS INSTALADO ANTES DA PROTEÇÃO

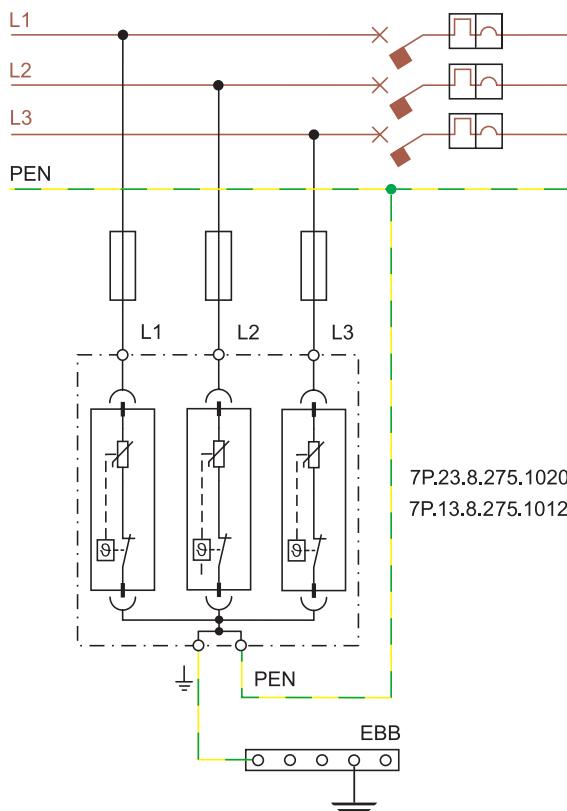


Exemplos de esquemas de instalação para DPS Tipo III - Monofásico

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR
Conexão em série

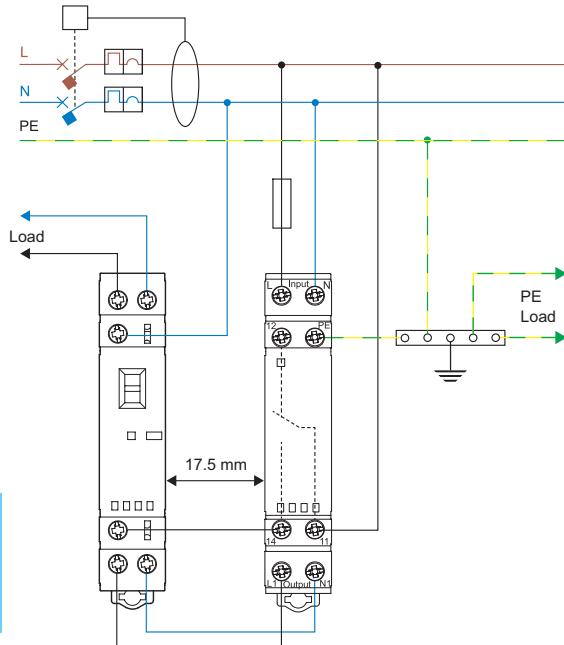


22.32.0.230.X440 7P.37.8.275.1003

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO - DPS INSTALADO DEPOIS DO DR
Ligação em série + BUS

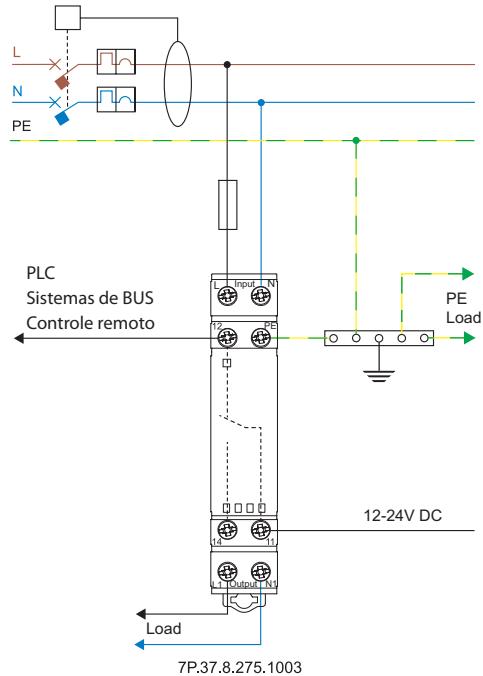

TT, TN-S - SISTEMA MONOFÁSICO: conexão em paralelo

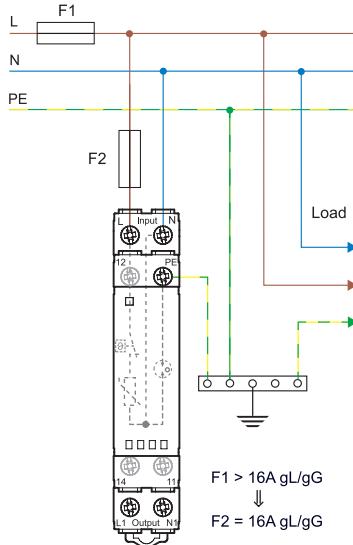


Função


Sinalização visual LED local e sinalização remota do estado do varistor



L7P Diagrama Temperatura/Corrente para o modelo 7P.37

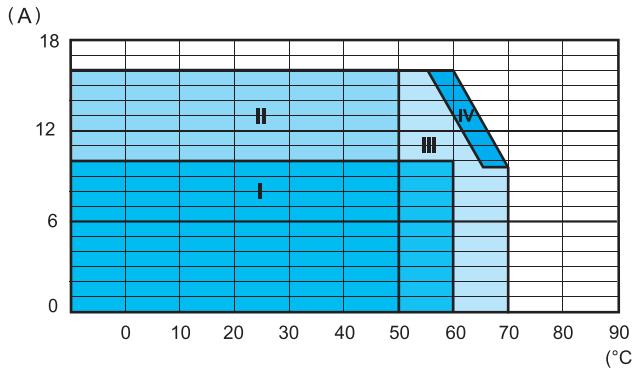


Zona I: DPS e outros componentes instalados em grupo (sem espaços intermediários)



- A** MCB = B10A, C10A
- B** 7P.37.8.275.1003
- C** 22.32.0.xxx.x4x0

Zona II: DPS distanciado, em pelo menos um lado, dos componentes que geram calor durante seu funcionamento (distância 17.5 mm)



- A** MCB = B16A, C16A
- B** 7P.37.8.275.1003
- C** 22.32.0.xxx.x4x0
- (d)** 17.5 mm




- A** MCB = B16A, C16A
- B** 7P.37.8.275.1003



- B** 7P.37.8.275.1003
- D** 22.32.0.xxx.x3x0
22.32.0.xxx.x4x0

Zona III: DPS distanciado, de ambos os lados, dos componentes que geram calor durante seu funcionamento (distância 20 mm)

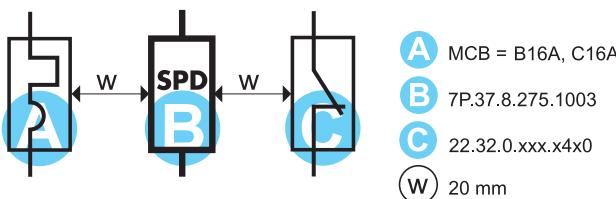


- A** MCB = B16A, C16A
- B** 7P.37.8.275.1003
- C** 22.32.0.xxx.x4x0
- (W)** 20 mm

Zona IV: DPS instalado individualmente ao ar livre (sem uma significativa influência térmica dos componentes adjacentes)



- B** 7P.37.8.275.1003

Exemplos de esquemas de instalação - Fotovoltaico

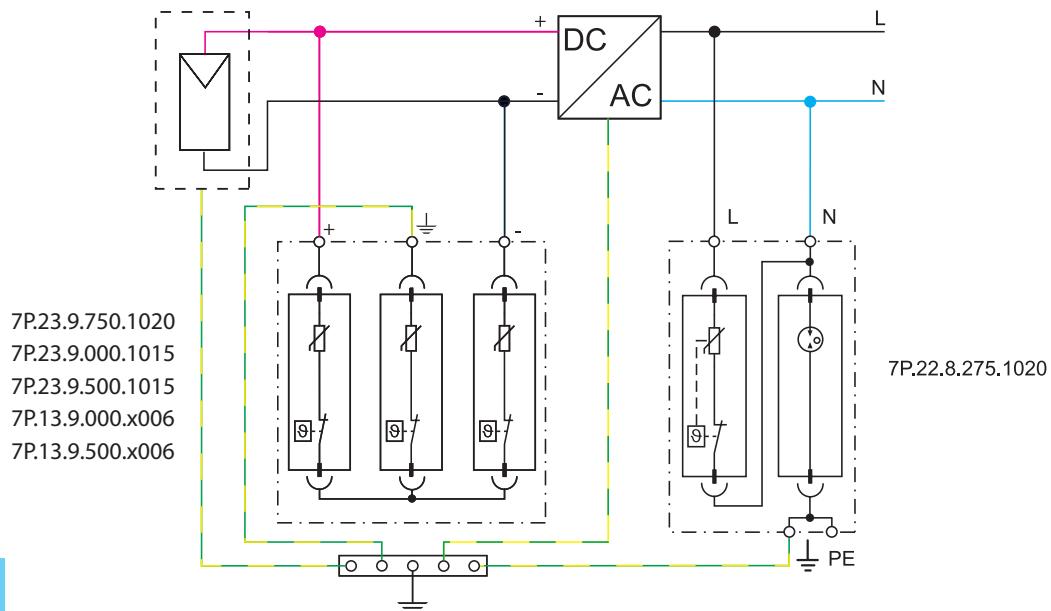

E

PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO

Os Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) devem ser instalados em sistemas elétricos, para proteger as pessoas e máquinas de surtos que possam ocorrer nas linhas de alimentação e que podem trazer consequências desastrosas. Estes surtos podem ser provenientes da atmosfera (raios) ou originários do sistema elétrico em questão, por exemplo: abertura e fechamento de grandes cargas, curtos-circuitos ou o fechamento de grandes bancos de capacitores para correção do fator de potência. O DPS pode ser descrito como uma chave em paralelo com a alimentação do circuito elétrico que será protegido. Alimentado com sua tensão nominal (por exemplo: 230 V), o DPS se comporta como uma chave aberta, já que o mesmo possui altíssima impedância (quase infinita). No entanto, quando uma sobretensão ocorre, a sua impedância rapidamente cai para quase 0 Ω. Isto faz com que ocorra um curto-círcito na linha de alimentação e de imediato toda a corrente seja "drenada" para o aterramento elétrico do circuito. Assim, a linha de alimentação está sempre protegida enquanto o Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) estiver instalado. Quando a sobretensão cessa, a impedância do DPS rapidamente sobe e o mesmo volta a se comportar com uma chave aberta.

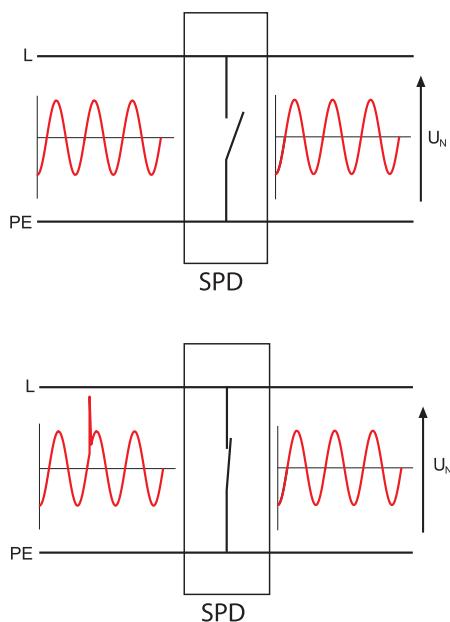


Figura 1: Operação ideal de um DPS

Tecnologias do DPS

Os DPS da Finder utilizam um varistor ou um centelhador a gás.

Varistor: Pode ser considerado como uma resistência variável em que até o valor da tensão nominal possui um altíssimo valor ôhmico. Mas sua resistência rapidamente cai para zero, caso ocorra um surto de tensão. Desta forma, o varistor comporta-se como um curto circuito, facilitando a dispersão da corrente para a terra. No entanto, o varistor sofre uma degradação progressiva devido à pequena corrente de fuga que o percorre, quando alimentado em sua tensão nominal, e também devido à quantidade de vezes que intervém protegendo o circuito. A cada sobretensão que ocorre, a corrente de fuga aumenta e acelera o fim da vida útil do dispositivo, sendo esta indicada por uma sinalização mecânica que passa da cor verde para a cor vermelha no indicador frontal.

Centelhador a gás: É composto por dois eletrodos separados pelo ar ou por um gás. Quando um surto de tensão ocorre, um arco elétrico surge entre os dois eletrodos e uma corrente de descarga flui, assim limitando o valor da tensão em um nível baixo e constante. O arco se extingue somente quando o surto de corrente cai abaixo de um valor de cerca de 10 amperes. O gás garante valores de tensão de descarga constantes, uma vez que o arco ocorre em um ambiente protegido; sem influências de pressão, umidade ou presença de impurezas que podem estar suspensas no ar. No entanto, existe um atraso entre o fechamento do arco e o desvio do surto de corrente, dependendo da magnitude do surto de tensão original e de sua taxa de subida. Portanto, o nível de tensão de proteção pode variar, mas é garantido que seja inferior a U_p .

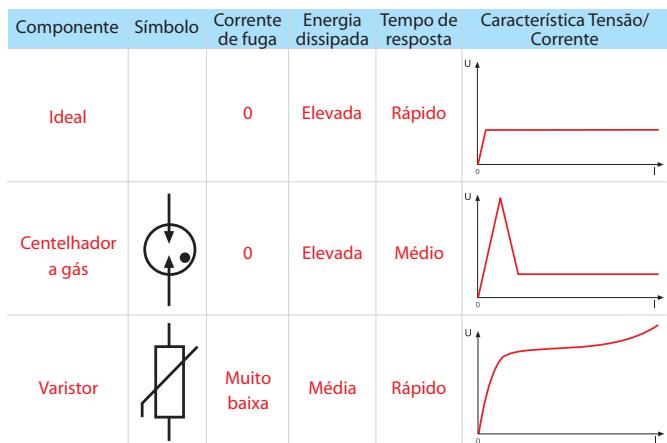


Figura 2: Características dos componentes dos DPS.

Categorias de Instalação (Sobretensão)

Na escolha de um DPS, é importante que sua tensão nominal de impulso corresponda à do equipamento a ser protegido. Isto, por sua vez, se baseia na Categoria de Instalação (Categoria de Sobretensão). As categorias de instalação são definidas pela norma IEC 60664-1 que, para um sistema de 230/400 V, prescreve:

- **Categoria de Instalação I:** 1.5 kV para equipamentos "particularmente sensíveis" (por exemplo: aparelhos eletrônicos como computadores e televisão);
- **Categoria de Instalação II:** 2.5 kV para ser usado em equipamentos de uso diário com tensão de impulso "normal" (por exemplo: eletrodomésticos, dispositivos móveis);
- **Categoria de Instalação III:** 4 kV para equipamentos que fazem parte da instalação fixa (por exemplo: quadros de distribuição, disjuntores ou painéis elétricos);
- **Categoria de Instalação IV:** 6 kV para equipamentos instalados na fonte de alimentação ou próximos a ela (por exemplo: medidores de energia).

Zonas de proteção contra raios e considerações para instalação

As normas técnicas definem as diversas zonas de proteção contra raios, sendo as mesmas classificadas pelas letras LPZ (Lightning Protection Zones), seguidas por um número apropriado:

- LPZ 0A: Área externa, onde é possível a queda direta de um raio e existe a possibilidade de exposição total ao campo eletromagnético induzido pela descarga.
- LPZ 0B: Área externa, mas sob um para-raios que oferece proteção contra a queda direta de raios. Com total exposição aos campos eletromagnéticos induzidos.
- LPZ 1: Área interna de um edifício, portanto, protegida da queda direta de raios. O campo eletromagnético será atenuado, em função do grau de proteção do edifício. Este tipo de zona deve ser protegida por um DPS Tipo I, na região da fronteira com a zona LPZ 0A ou 0B.
- LPZ 2: Uma área, tipicamente uma sala, onde o raio já teve sua energia limitada por dispositivos de proteção anteriores. Esta zona tem de ser protegida por DPS Tipo II, na região da fronteira com a zona LPZ 1.
- LPZ 3: Uma área interna, normalmente de uma sala, onde o raio já teve sua energia limitada por dispositivos de proteção anteriores (tipicamente conectado em um ponto de tomada ou no interior de um painel elétrico).

Esta zona tem de ser protegida por DPS Tipo III, na região da fronteira com a zona LPZ 2. Na Figura 3 é mostrada a transição de uma zona de proteção para a próxima através de uma instalação de um DPS. O DPS Tipo I deve ser instalado a montante do sistema, no ponto de entrada da energia. Como alternativa, é possível utilizar o DPS Tipo I+II. O condutor de aterramento deve ter uma seção mínima de 6 mm² para o DPS Tipo I, de 4 mm² para o DPS Tipo II e de 1.5 mm² para o DPS Tipo III (se o edifício tiver SPDA, deve-se usar a CEI 81-10/4 como referência para o correto dimensionamento dos cabos).

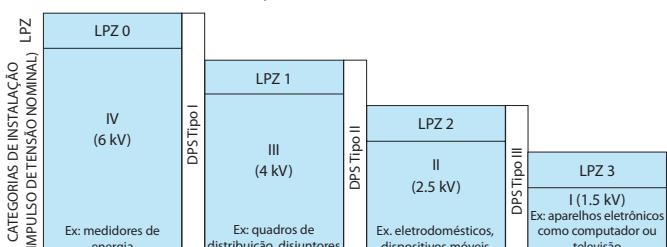


Figura 3: Relação entre zonas de proteção, categorias de instalação e tipos de DPS

Valores nominais e características comuns para todos DPS

Máxima tensão contínua de operação [U_c]: Indica o valor máximo de tensão em que é garantido que o DPS estará como um “interruptor aberto”. Esta tensão é normalmente menor ou igual à tensão nominal (U_N) +10%. Para o DPS da Finder, a U_c é especificada como sendo de 275 V.

Nível de tensão de proteção [U_p]: Indica o nível máximo de tensão que permanece sobre o DPS durante a sua intervenção. Por exemplo, para o DPS Tipo II da Finder, isto significa que uma sobretensão de 4 kV será limitada pelo DPS até à tensão máxima de 1.2 kV. Sendo assim, os equipamentos eletrônicos (tais como, computador, televisão, etc.) estarão protegidos, uma vez que a sua proteção interna suportará tensões U_p de até 1.5 kV.

Para melhor compreender este conceito, imagine que o DPS é composto por um interruptor e uma baixa resistência em série. No caso de uma sobretensão, o interruptor fecha-se e toda a corrente passa pela resistência. Segundo a lei de Ohm, a tensão sobre uma resistência será igual a esta resistência multiplicada pela corrente que a atravessa ($V = R \times I$) e limitada a $< U_p$.

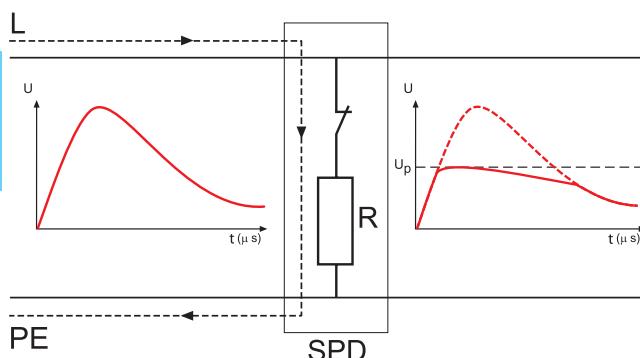


Figura 4: Limitação da sobretensão

À prova de curto-círcuito: Outra característica, normalmente não indicada no produto, mas muito importante para a sua correta instalação é a sua resistência a curto-círcuito com proteção máxima de sobrecorrente. Esta corresponde à máxima corrente de curto-círcuito que o DPS está apto a suportar caso seja instalada uma proteção adicional, como um fusível com valor de acordo com o indicado nas especificações do DPS. Consequentemente, a corrente máxima de curto-círcuito da instalação no ponto de conexão do DPS não poderá exceder o valor indicado.

Dados de identificação para um DPS Tipo I

Os DPS Tipo I devem ser instalados logo no início do sistema de alimentação, ou seja, no ponto de entrega de energia. O DPS protege as instalações e pessoas do risco de incidência direta de um raio (fogo e morte) e possui as seguintes características:

Corrente de Impulso [$I_{imp} 10/350$]: I_{imp} indica o valor de pico do impulso de uma forma de onda de corrente de 10/350 μs . Esta onda é usada para simular uma descarga atmosférica e também para testar o desempenho dos DPS Tipo I.

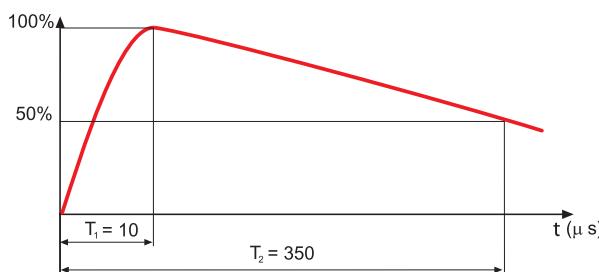


Figura 5: Forma de onda de corrente de 10/350 μs

Comparando-se às ondas das Figuras 5 e 6, é possível observar que há muito mais energia sendo controlada pelo DPS Tipo I.

Corrente nominal de descarga [$I_{n,8/20}$]: O valor de pico da corrente (e a forma de onda) que percorre o DPS, sob as condições da norma EN 62305, para representar a corrente de surto resultante das tensões induzidas por raios nas linhas elétricas.

I (pico)

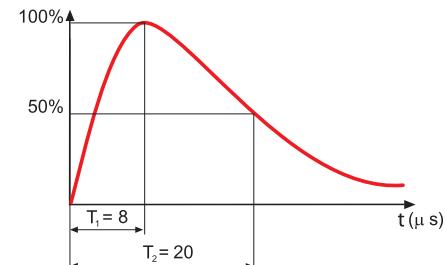


Figura 6: Forma de onda de corrente 8/20 μs

Dados de identificação para um DPS Tipo II

Os DPS Tipo II são usados para eliminar todas as sobretensões dos circuitos de alimentação que não estão associadas ao impacto direto do raio. Os DPS Tipo II são instalados após os DPS Tipo I ou Tipo I+II (a uma distância mínima de 1 m). São utilizados para proteger máquinas e ferramentas conectadas à terra e assim reduzir o risco de perdas materiais.

As características dos DPS Tipo II são:

Corrente nominal de descarga [$I_{n,8/20}$]: O valor de pico da corrente (e a forma de onda) que percorre o DPS, sob as condições da norma EN 62305, para representar a corrente de surto resultante das tensões induzidas por raios nas linhas elétricas.

Máxima corrente de descarga [$I_{max,8/20}$]: Valor de pico da corrente máxima de uma forma de onda de 8/20 μs que o DPS pode suportar ao menos uma vez sem se romper.

Dados de identificação para um DPS Tipo III

Os DPS Tipo III são utilizados para proteger os equipamentos finais de uma linha contra sobretensões induzidas.

Podem ser instalados em redes de alimentação onde já existem DPS Tipo I e/ou Tipo II. Podem ser instalados em tomadas fixas ou móveis e se caracterizam pelos seguintes parâmetros:

U_{oc} : Tensão de teste. Isto corresponde ao valor de pico da tensão em vazio do gerador de prova do tipo combinado; tem uma forma de onda de 1.2/50 μs (Figura 7) e é capaz de entregar simultaneamente uma forma de onda de corrente de 8/20 μs (Figura 6).


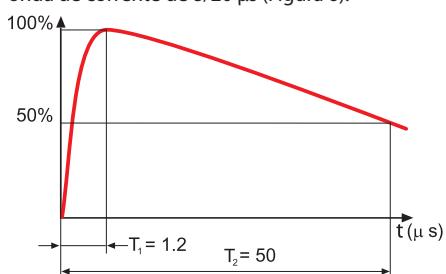


Figura 7: Forma de onda de corrente de 1.2/50 μs

Sugestão de ligação

A ligação correta do DPS exige uma conexão direta e o mais próximo possível com a barra de equipotencialização local do aterramento elétrico, a qual se conecta os condutores PE dos equipamentos a serem protegidos. A partir da barra de equipotencialização local, existe uma conexão ao EBB. Os condutores de fase permanecem apropriados a carga.



Recomenda-se promover proteção contra curto-circuitos ao DPS, sendo esta feita por dispositivos de proteção de sobrecorrente (fusíveis tipo gl/gG).

Em aplicações AC se os dispositivos de proteção de sobrecorrente F1 (que fazem parte da instalação) tiverem um valor menor ou igual ao valor máximo recomendado para os dispositivos de proteção do DPS, então o F2 (fusível de back-up) pode ser omitido.

7P.0X:

Se $F1 > 250$ A, F2 terá de ser de 250 A

Se $F1 \leq 250$ A, F2 pode ser omitido

7P.1X, 7P.2X:




Se $F1 > 160$ A, F2 terá de ser de 160 A

Se $F1 \leq 160$ A, F2 pode ser omitido

Para aplicações DC, o fusível de backup deve sempre ser usado.


Coordenação de DPS

Uma ótima proteção contra surtos requer uma cascata de DPS, chamada coordenação. A coordenação tem o objetivo de dividir a energia associada ao surto entre os DPS e é obtida através da introdução de uma impedância de valor adequado entre eles ou, de maneira alternativa, com conexões através de cabos restritos ao comprimento mínimo indicado nas figuras abaixo, a fim de utilizar a impedância do próprio condutor.

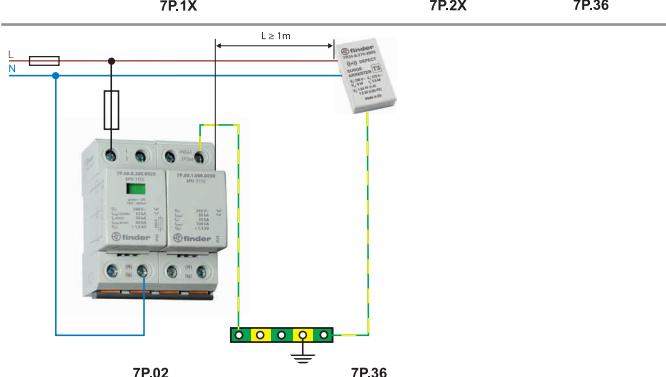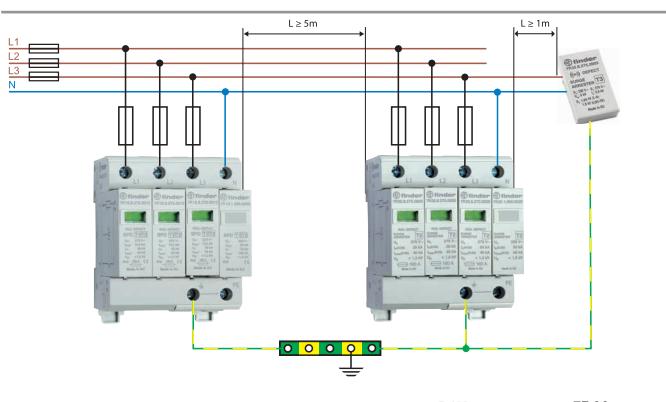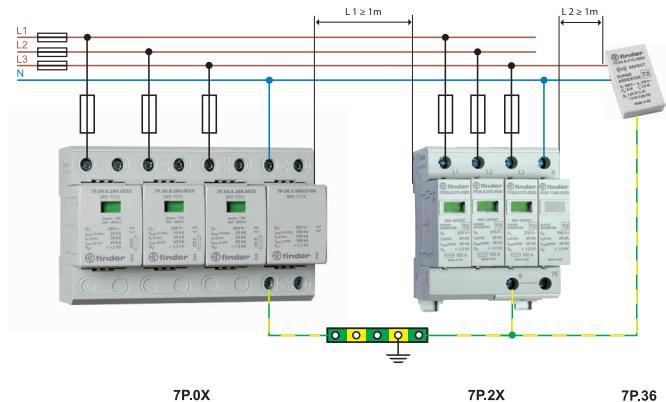

Coneção em série (V-shape)



A ligação em Série (V-shape) permite aumentar a eficácia de proteção, eliminando a contribuição da tensão induzida pelos condutores de ligação do DPS durante a drenagem da sobrecorrente. O limite de corrente nominal do sistema, neste tipo de instalação é dado pelo valor máximo que o terminal duplo do DPS suporta, no caso da Série 7P é limitado a 125A.

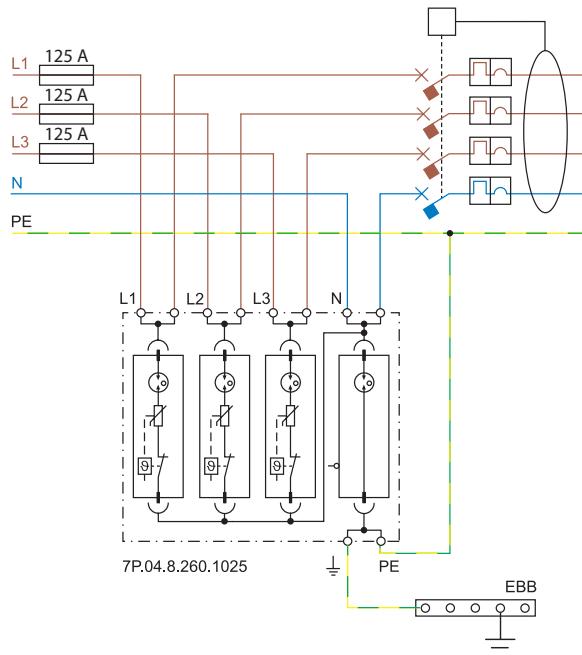

Para sistemas em que a corrente nominal excede 125 A, é necessário ligar o DPS em paralelo com o equipamento (T-shape).

Cabos de conexão

Independente do tipo de ligação, em série (V-shape) ou em paralelo (T-shape), deve-se ter atenção para que o comprimento e a secção mínima dos cabos que se conectam ao DPS estejam de acordo com a informação em baixo (IEC 60634-5-534):

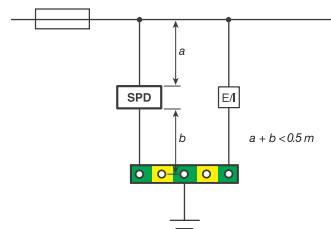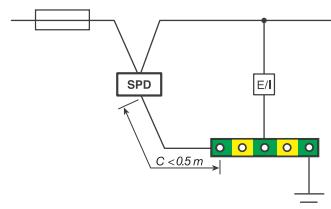

A secção dos condutores de ligação (cobre) não deve ser inferior a:

DPS Tipo I: 16 mm² se sujeito a uma significativa corrente de descarga, 6 mm² em caso contrário

DPS Tipo II: 6 mm²

DPS Tipo III: 1.5 mm²

PROTEÇÃO CONTRA RAIOS EM SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (FV)

Definição

Tensão FV [U_{OCSTC}]: Tensão de circuito aberto medida, em condições de prova normalizada, em um módulo fotovoltaico, uma string fotovoltaica, um conjunto de painéis fotovoltaicos, um gerador fotovoltaico, ou no lado DC do inversor fotovoltaico. prEN 50539-12.

Corrente de curto circuito [I_{SCSTC}]: Corrente de curto circuito medida, em condições de prova normalizada, em um módulo fotovoltaico, uma string fotovoltaica, um conjunto de painéis fotovoltaicos, um gerador fotovoltaico, ou um inversor fotovoltaico. prEN 50539-12.

Tensão máxima contínua do DPS [U_{CPV}]: Deve ser superior ou igual a 1.2 vezes a U_{OCSTC} em todas as condições de radiação e temperatura ambiente. prEN 50539-11, prEN 50539-12.

[I_{SCPV}]: Máxima corrente de curto circuito suposta no sistema de alimentação para o qual o DPS e os disjuntores foram dimensionados. EN 50539-11.

Instalação do sistema

As instalações fotovoltaicas, geralmente, se localizam no exterior dos edifícios e podem ser submetidas a impactos diretos e indiretos das descargas atmosféricas.

A instalação de painéis fotovoltaicos sobre a cobertura do edifício não aumenta o risco de um impacto direto de um raio, no entanto, a única proteção eficaz contra o impacto direto é o SPDA.

Os efeitos do impacto indireto podem ser atenuados com eficácia pelo uso de Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) apropriados. O impacto indireto ocorre quando o raio atinge as proximidades da estrutura e, por indução, surge nos condutores do sistema uma sobretensão perigosa para as pessoas e os equipamentos. Os cabos em DC de um sistema FV podem estar expostos a elevadas interferências conduzidas e irradiadas, causadas pelas correntes do raio. Além disso, as sobretensões nas instalações fotovoltaicas não são apenas de origem atmosférica. Também deve-se considerar as sobretensões causadas por manobras na rede elétrica, conectada a jusante. Estas sobretensões podem danificar inversores e painéis: o que explica a necessidade de proteger os lados DC e AC do inversor.

Sistema fotovoltaico em edifícios sem SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas)

A figura 10 mostra, como exemplo, um sistema fotovoltaico simplificado, instalado em um edifício sem SPDA. Neste tipo de instalação, deve-se prever a proteção contra raios nos seguintes pontos da instalação:

- Entrada DC do inversor
- Saída AC do inversor
- Rede de alimentação de baixa tensão

Na entrada DC do inversor, são instalados DPS específicos para sistemas fotovoltaicos, segundo a tensão do campo fotovoltaico. Na saída AC do inversor, são instalados DPS de Tipo II de acordo com o tipo de sistema. No ponto de conexão com a entrada de energia de baixa tensão, também se instalam DPS Tipo II, de acordo com o tipo de sistema (TT,TN). Em sistemas mais complexos, pode ser necessário introduzir DPS adicionais. No "lado DC": se a distância entre o inversor e os módulos fotovoltaicos superar os 10 m, é conveniente replicar e instalar o DPS o mais próximo possível dos módulos fotovoltaicos.

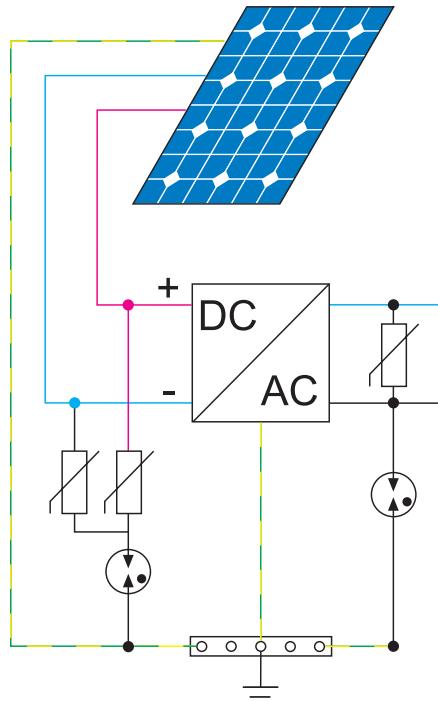


Figura 10: Esquema simplificado de uma instalação fotovoltaica instalada sobre um edifício sem SPDA, protegido pelo lado DC com DPS com U_{OCSTC} = 420 V, e pelo lado AC com um 7P.22 específico para sistemas de aterramento TT.

Sistema fotovoltaico em edifícios com SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas)

Neste caso, é aconselhável instalar os painéis fotovoltaicos em uma área protegida pelo SPDA.

Também é necessário ter um bom sistema de equipotencialização contra raios, que deve estar instalado o mais próximo da entrada de energia da estrutura. O SPDA, os DPS e todas as partes metálicas devem estar conectadas a este sistema de equipotencialização.

A proteção do lado DC varia em função da distância de segurança (se recomenda a leitura do guia 50539-12:12-2012).

Deve-se notar que a norma EN 62305 obriga a instalação de um DPS Tipo I no ponto de entrada de energia AC, independente se o edifício possuir SPDA (com ou sem painéis solares).

Proteção de fusíveis do DPS


Conforme a prEN 50539-11:2010, os DPS da Finder possuem integrado um elemento térmico capaz de desconectar com segurança o varistor gasto ou danificado, até o valor de corrente de curto-círcito ser igual ao valor de corrente de curto-círcito indicado em (I_{scpv}), como especificado nas características gerais.

Certifique-se de que a corrente de curto circuito seja $I_{sc} < I_{scpv}$.

Certifique-se de que a corrente de curto circuito seja $I_{sc} < I_{scpv}$. Caso contrário, aumente o número de conexões.

Distância de isolamento e cabeamento

Para estar em conformidade com a prEN 50539-11, deve-se respeitar as distâncias mínimas de isolamento e secção transversal do cabeamento.

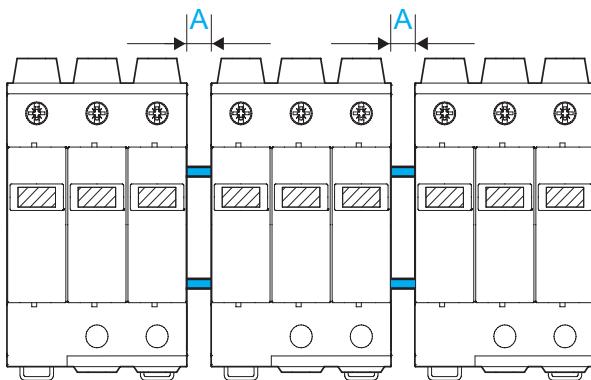

$U_{CPV(SP)} \geq 1.2 \times U_{OCSTC}$	Distância de isolamento		Seção mínima de cabeamento [mm²]	
	A [mm]	Polo +/-	Terra	
750 V DC	5	4	6	
1000 V DC	5	4	6	
1200 V DC	7	4	6	

E

