


finder
RELAYING INNOVATION

REPORT

SERIE 6M
Analizador de redes

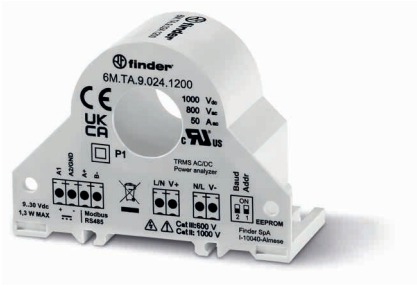

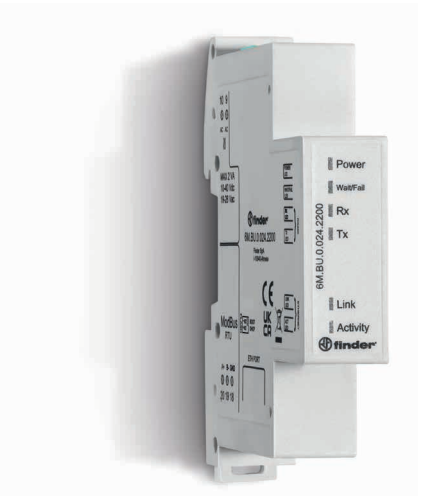

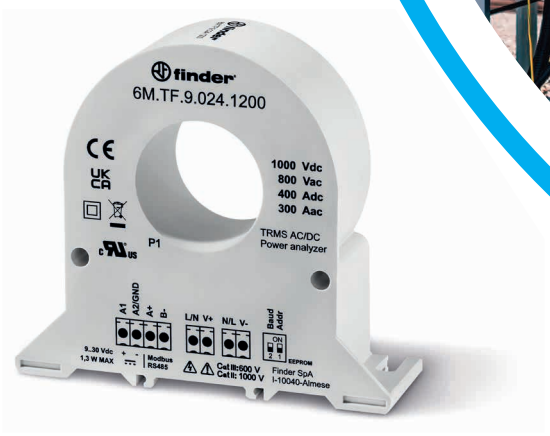



Tipo 6M.Tx - Analizadores de calidad de la energía monofásicos con protocolo Modbus

"Todo en uno": TC, Control de calidad de la energía, Energía activa bidireccional y puerto de comunicación Modbus integrado

- Medida en AC TRMS y DC
- Clase de precisión: 0,5% F.E.
- Medida: hasta 300 A - 800 V CA
  hasta 400 A - 1000 V DC
- Medida bidireccional de energía activa kWh
- Frecuencia de trabajo: DC o 1…400 Hz
- Totalmente configurable a través de la interfaz Modbus RS485 (con software libre)

Tipo 6M.BU.0.024.2200 - Modbus RS485 RTU Modbus TCP/IP Pasarela con interfaz web server integrada

CE UKCA cULus (según tipo)

findernet.com

Estaciones de carga

Control de la energía eléctrica


Inversores

Controles en automatización


Paneles de control y distribución

Instalaciones fotovoltaicas


"Todo en uno": TC, Control de calidad de la energía, Energía activa bidireccional y puerto de comunicación Modbus integrado

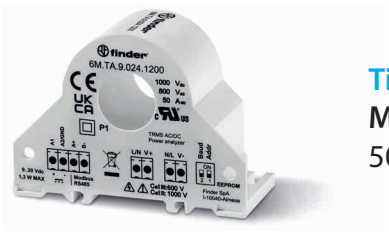

Tipo 6M.TA.9.024.1200
Modbus RS485 interfaz
50 A - 800 V AC/1000 V DC

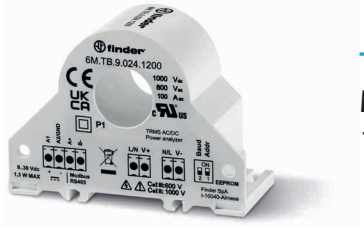


Tipo 6M.TB.9.024.1200
Modbus RS485 interfaz
100 A - 800 V AC/1000 V DC

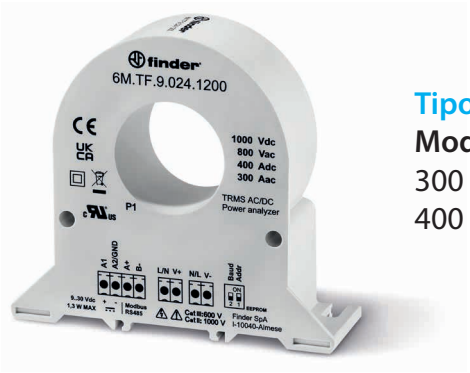

Tipo 6M.TF.9.024.1200
Modbus RS485 interfaz
300 A - 800 V AC,
400 A - 1000 V DC

permite su montaje en carril DIN (con adaptador incluido)

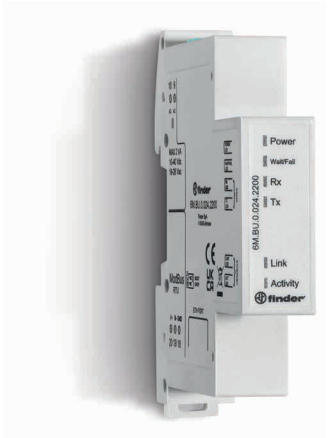

Tipo 6M.BU.0.024.2200
Modbus RS485 RTU - Modbus TCP/IP Pasarela con interfaz web server integrada

- Puerto Ethernet: 10/100 Mb/s (Max 10 Clientes)
- Puerto Modbus RTU: RS485 hasta 115.200 bit/s (Max 200 esclavos)
- Interfaz de usuario: 6 LED
- Aislamiento entre alimentación, RS485, Ethernet de 1500 V
- Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en los precios, características, especificaciones, apariencia y disponibilidad de productos y servicios sin previo aviso.
FINDER no asume ninguna responsabilidad por la presencia de posibles errores o información insuficiente en este documento. En caso de discrepancia entre las versiones impresa y online, prevalecerá esta última.